
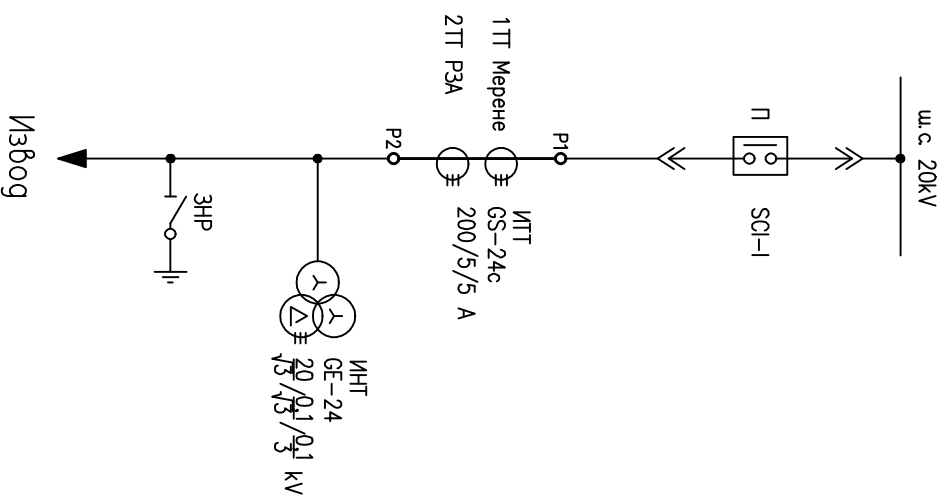



КРУ 20 kV ИЗВОД

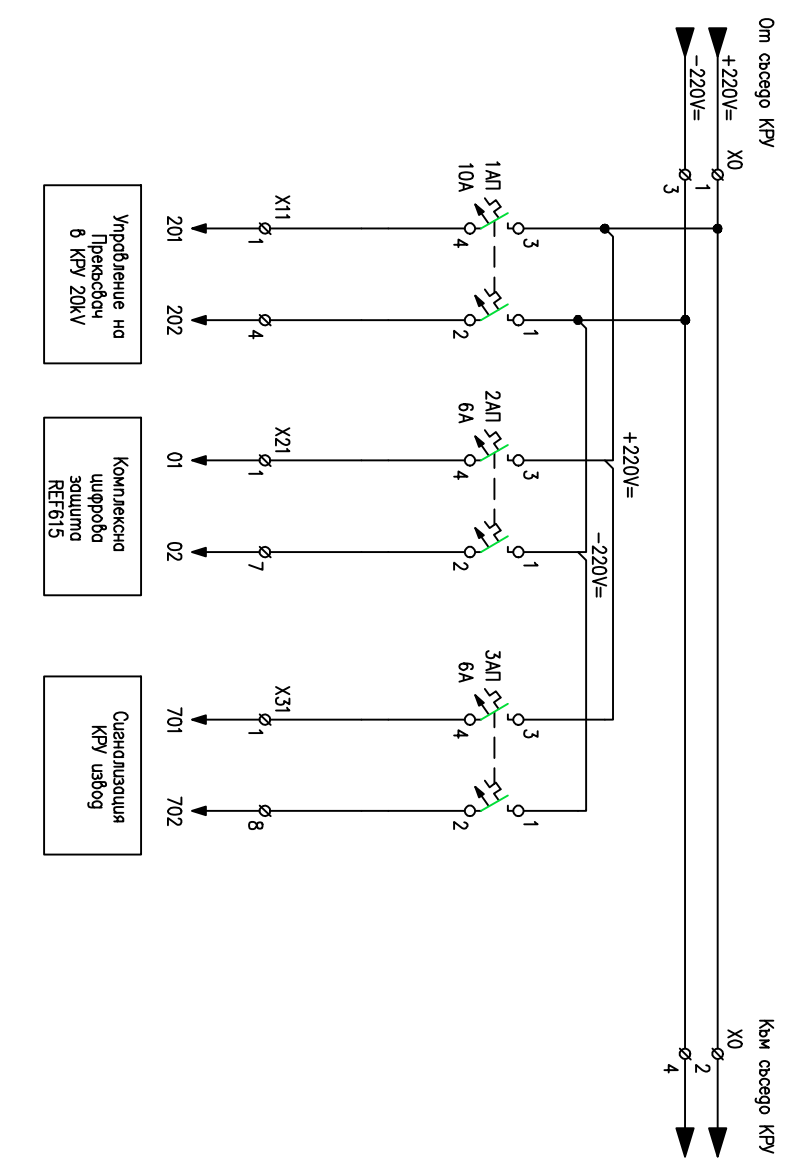


Типовый лист	Листов	Описание	Дата 08.09.97	Счет П1
 МІНІСТАРСТВА ПРАБЕЖА НА Р.Ў. РЭСУРСЫ МАР СЯВЯДЗ. СЯВЯДЗ	Склад ВЕНЧІТРАП-ВЕНЧІТРАП-ВЕНЧІТРАП с/д "Венч.Трап" 10000 кв. Трапавы на пол.а РР/ЗМ/ РР/Трап 20 кв. Эксплуатац. с/д			
№00000		Пачатак 0	Канец 91	

Черт. №00803
лист 1/2
X21:4

Черт. №00803
лист 1/2
F51-X110:12

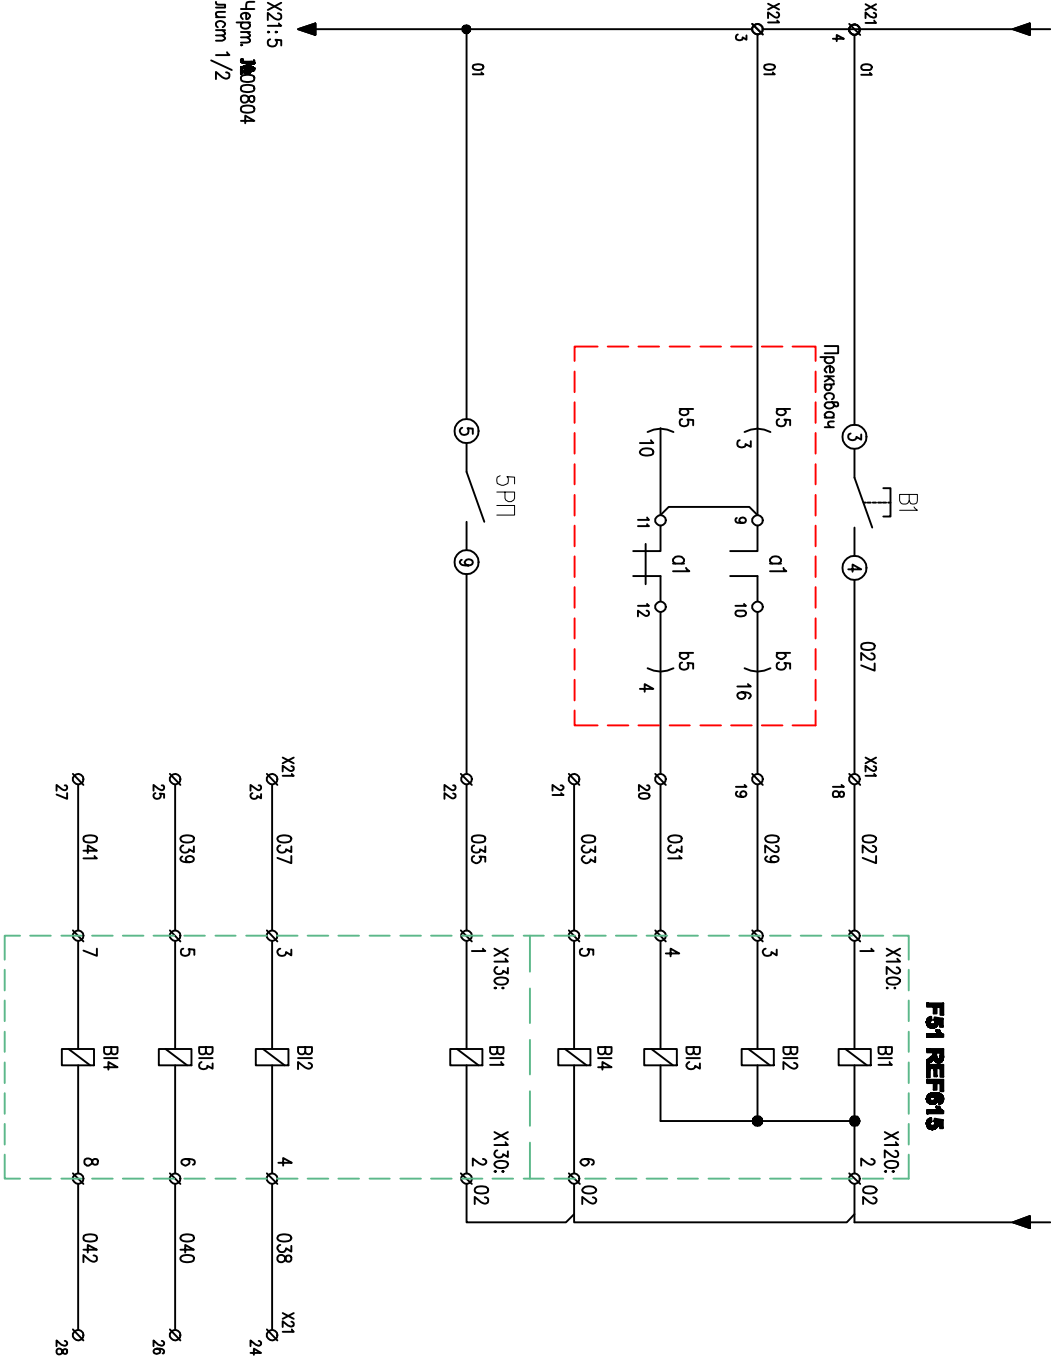


Зачислване на светодиодите	
Прекъсвач 20kV включен	
Прекъсвач 20kV изключен	
Резерв	
Регистрация в REF 615	Изключване от АЧР
Резерв	

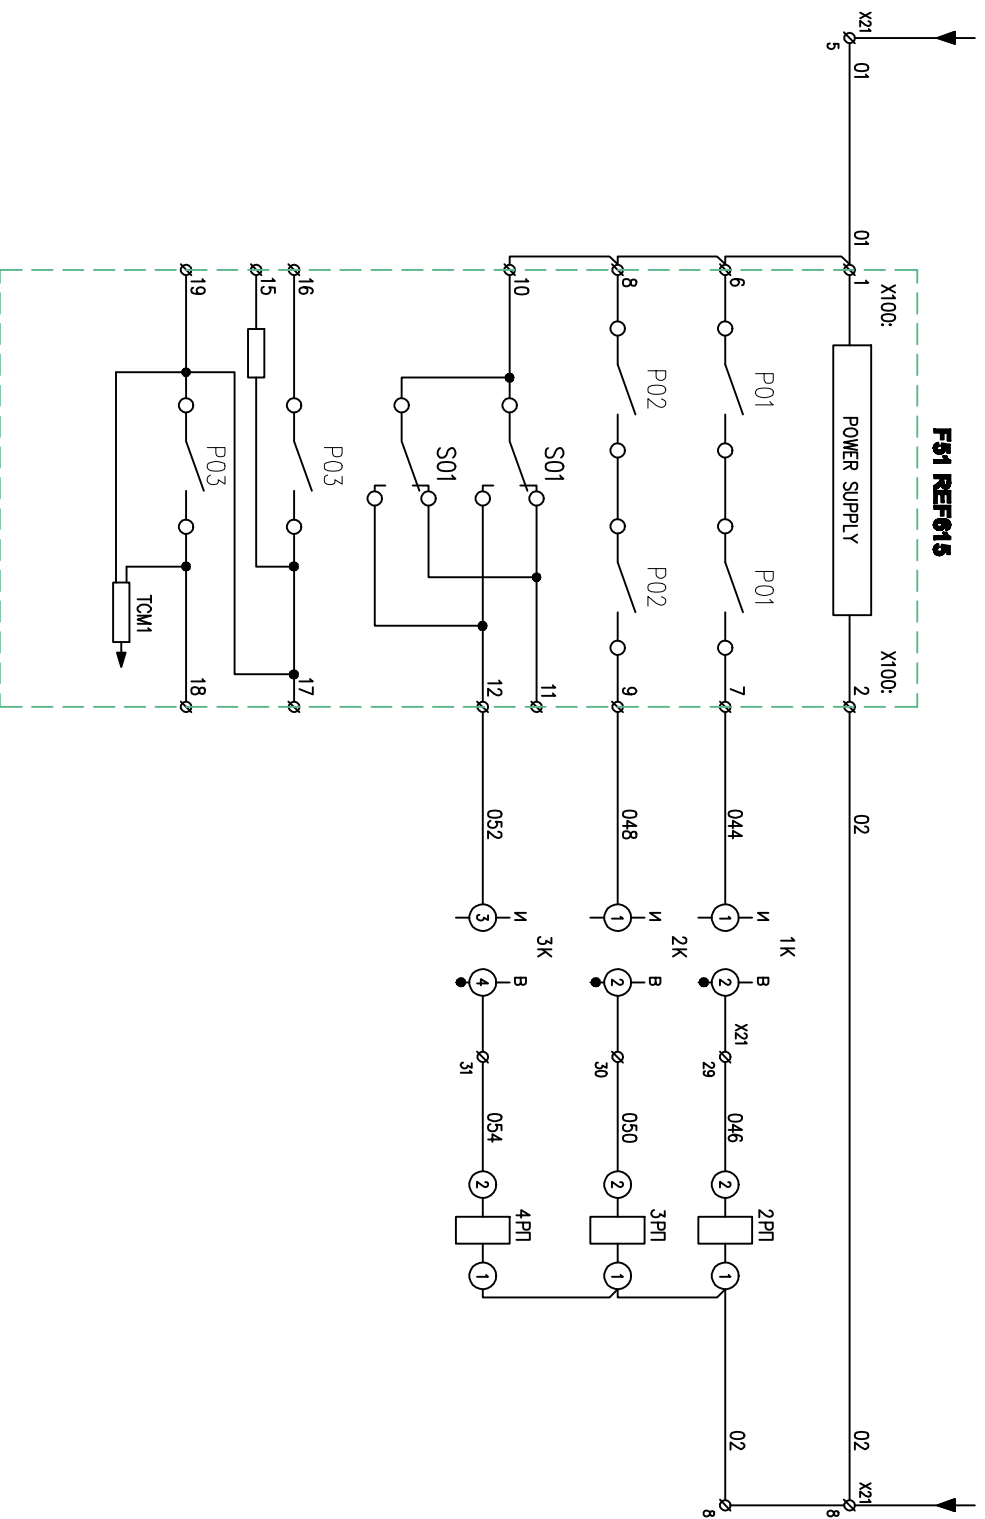

Закранване на защитата
Изходно реле за изключване от МТО и МТЗ
Изходно реле за изключване от ЗЗ
Изходно реле за включване от АПВ
Резерва
Резерва

Резерва
Резерва
Резерва
Блокиране ускорението на релейни защити – Трото 1, 2 УМТЗ
Резерва
Резерва
Резерва

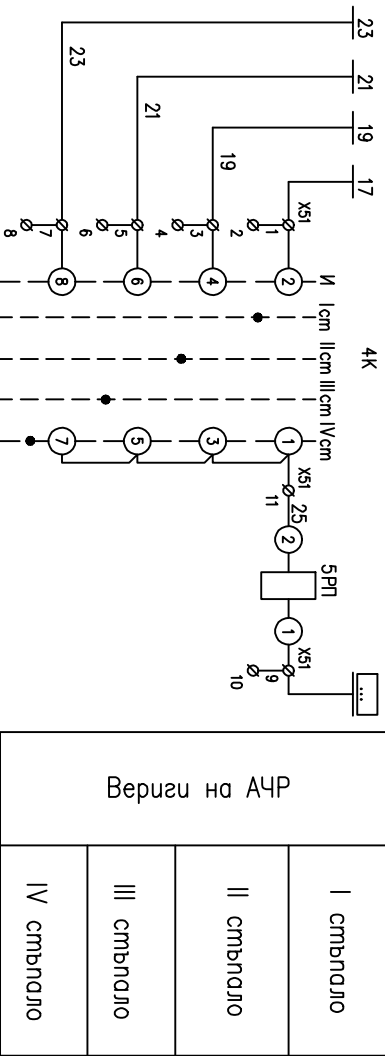[illegible]



μcm 1/2

X31:10

ИЗКЛЮЧАЮТ АТ И КРП
УЛУ ЛУНСА = У И КРП

ECO EAD

Abstract

After "The Winner" (1988) in
Tajana in POLAND 2007

**100% WAXING, 20 K.V. PULSED CORONA AND
CUTTING/GRINDING**

14-00000

Резюме

No	Наименование	Тип	Комплектный номер	Символ	Број
1	Кључо раздјелна поклоба				
2	Неродбљен шиниран мост				
3	Секционна раздјелна поклоба				
4	Компактен мост обједињен				
5	Заградна кључо				
6	Фиксатор за кључо				
7	Елимент кључо поклоба				
8	Спојер за шиниране на поклоба кључо				

Кабели																				5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Кабел No				Xi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Разпределение на жилото				A411		1					1		A411—Електр. табло																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

 ECO EAD ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТА ЗА ПРОЕКТА		Проектант Чертан Проверен Датум 01.10.2017	
Проектант Чертан Проверен Датум 01.10.2017		Проверен Датум 01.10.2017	
Проектант Чертан Проверен Датум 01.10.2017		Проверен Датум 01.10.2017	

Проектант Чертан Проверен Датум 01.10.2017		Проверен Датум 01.10.2017	
Проектант Чертан Проверен Датум 01.10.2017		Проверен Датум 01.10.2017	
Проектант Чертан Проверен Датум 01.10.2017		Проверен Датум 01.10.2017	

№	Наименование	Тип	Каталожный номер	Символ	Бренд
1	Клемма универсальная за оплеточный провод	UT 4MT EX		●	
2	Неподвижная контактная муфта	FFS10		●	
3	Соединительная распределительная пластина	ATP-UT-TMN		/	
4	Зажимная клемма	ICE-D			
5	Фиксатор за клемму	CLPRTX 35			
6	Штифт за клемму за оплеточный провод	UC-TM 6			

Кабели																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Кабел No				X11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Разпределение на жилама				201-1АП: 4	1	○	●	○	1	201-4ПП: 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				


Проектант	Учур	Санамаан	Жана 04.2017	Сана .
 ECO EAQ ЦЕЛЧОККА БУ. БЕРЕТУМ МАКЕ СОУДЕН ОУЛАК		адрес "Таша Тауар" (1998) ИУ Тауарман иш ПА.А.И.И.И ИП/Иванов 20 ИУ. Илангел сурунмалар сурун Жа 000910 Таша . Жауап 10.		

Цвета	Помени	Адрес 1	Адрес 2
		FS1-X120:9	
A421	Xi:9		
		FS1-X120:7	FS1-X120:11
B421	Xi:11		
		FS1-X120:9	FS1-X120:13
C421	Xi:13		
		FS1-X120:11	
O421	Xi:15		
A613	Xv:7		
O611	Xv:11	FS1-X130:14	
B613	Xv:8		
O611	FS1-X130:12	FS1-X130:16	
C613	Xv:9		
O611	FS1-X130:14		
e602	Xv:15		
h602	Xv:17		
O27	X21:18		
O29	X21:19		
O31	X21:20		
O2	FS1-X110:12	FS1-X120:6	
O33	X21:21		
O2	FS1-X120:2	FS1-X130:2	
O35	X21:22		
O2	FS1-X120:6		
O37	X21:23		
O38	X21:24		
O39	X21:25		
O40	X21:26		
O41	X21:27		
O42	X21:28		
O11	X21:10		
O2	X21:7	FS1-X110:4	
O13	X21:11		
O2	FS1-X110:2	FS1-X110:6	
O15	X21:12		
O17	X21:13		
O2	FS1-X110:4	FS1-X110:9	
O19	X21:14		
O21	X21:15		
O2	FS1-X110:6	FS1-X110:12	
O23	X21:16		
O25	X21:17		
O2	FS1-X110:9	FS1-X120:2	


FS1

Типотрагачи	Сегмент	Оснастка	Година издавања	Цена -
 ECO EAP ИЗДАВАЊА И РЕКРЕАЦИЈА МАРКОВИЌ ООД	ИЗДАВАЊА И РЕКРЕАЦИЈА	серија "Златна Тиса" 100000 HV Издавање на РМБ 500 HV ИЗДАВАЊА И РЕКРЕАЦИЈА МАРКОВИЌ ООД	1999	100000 HV


Брати изгледа отпред

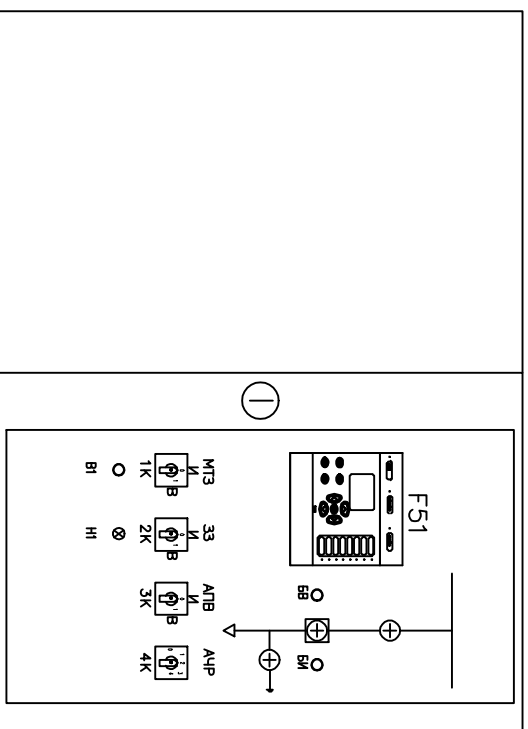

БРАТИ ИЗГЛЕД ОТЗАД

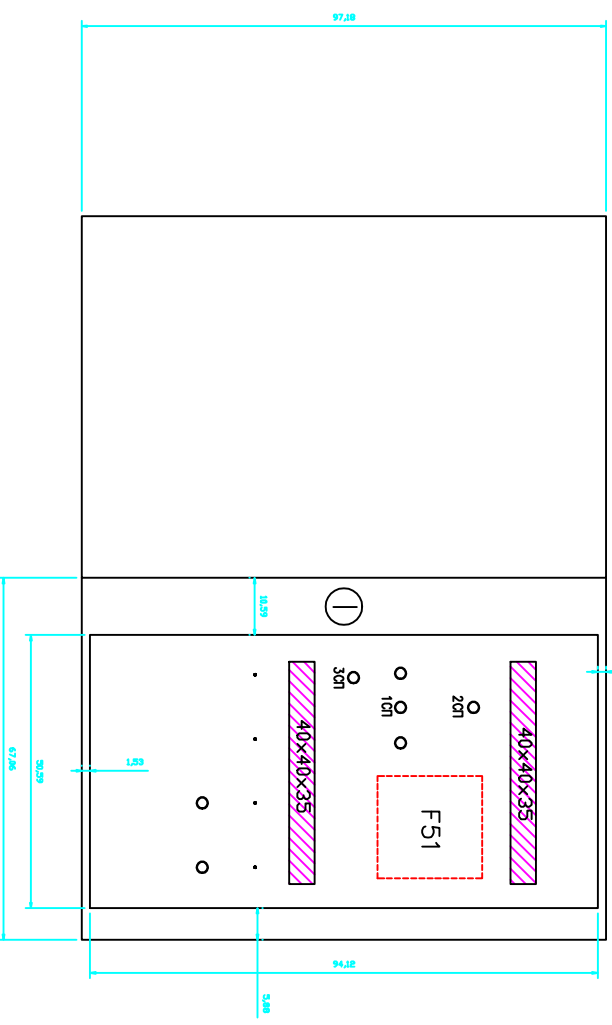

Вътрешен резерв отсек изгледа отпред

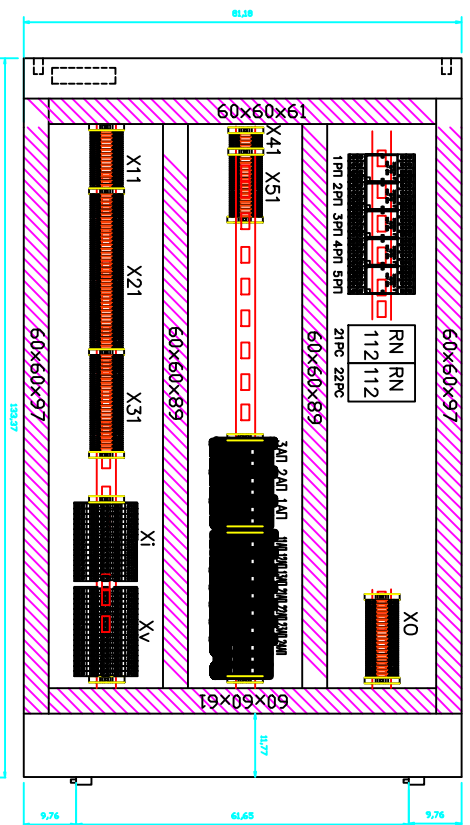

21P1, 22P1	Реле помощно с три преклонобаци контакта	2	RN112c	
	Слабоден контакт за АП	11	BM900022	
Н1	Лампо слабнога жампа с калоска 220VDC	1	НВ4- BV65	
10P-30P	Светлинен показалец 220VDC	3	ИП33	
1AP-3AP	Автоматичен преклонобач, брлопоносен 220VDC	3	BM015206	
2AP1	Автоматичен преклонобач, трипоносен 220VAC	1	BM017306	
11AP-12AP, 21AP-23AP	Автоматичен преклонобач, еднопоносен 220VAC	6	BM017106	
	Контакт за бупон – 1NO+1NC	3	ZBE101	
B1, B4, B5	Бупон с пружино възбурдаче, жампа, зегел, чербен	3	XB4BA51	
4K	Ключ покатен трипозиционен с ръководката	1	V107 / 201.0150	
3K	Ключ покатен брлопозиционен с ръководката, 1NO+1NC	1	K2D012U3H	
1K, 2K	Ключ покатен брлопозиционен с ръководката, 2NO	2	K2B002ACH	
1P1-5P1	Реле помощно с четири преклонобаци контакта	5	RF 4	
F51	Щитова релетна заштита	1	REF615	

KPY – Релетен понел

Эксперт	Инициатива	Вид	Мин	Мак
Эксперт	Инициатива	Вид	Мин	Мак

