






Автоматичен прекъсвач за управление	
Вкл.	Управление на прекъсвача от ЛК
Изкл.	
Вкл.	Локален контролер цифрови изходи за управление на 1П
Изкл.	
Изключване от МТЗ	
Изключване от ТО	
Изключване на 1П от второ стъпало земна з-та	
Изходно реле на първо стъпало земна з-та	
Изключване на АТ402 от трето стъпало на земна защита чрез изходни реле на диференциална защита	
Изключване от диференциална защита на АТ402	



Изключване прекъсвачи на трансформ. СН, реактор, секц. прекъсвач от първо стъпало земна защита

Изключване първо стъпало земна з-та

Изключване от МТЗ

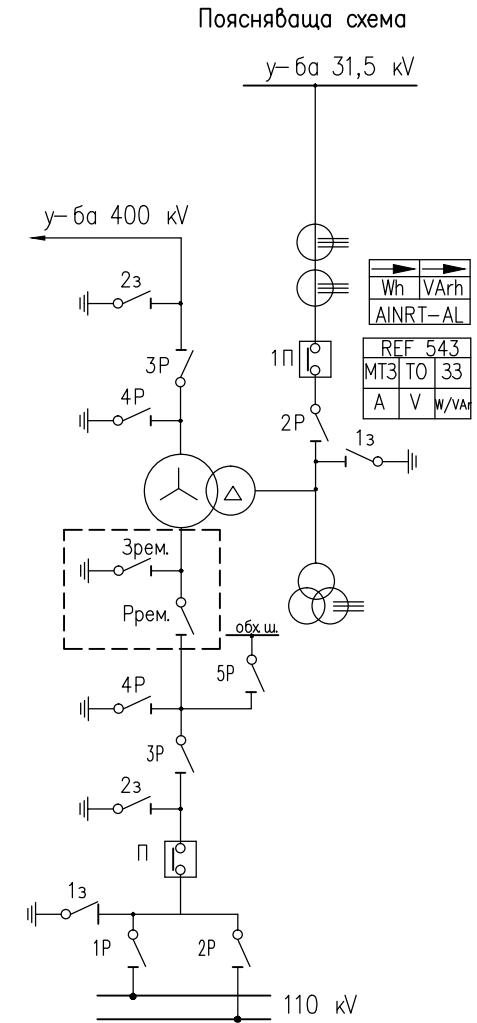

Б	09.2015	Ц. Цветанов		Промени съгласно забележки от МЕР-Варна и дирекция ЕРПМ от 14.09.2015г.
А	08.2015	Ц. Цветанов		Променено разположението на кондензаторна батерия Шинен разединител в килия "Трафоход 402" не се монтира. Заземителен нож към шинна система 31,5 кV се измества в килия "Трафо СН"
ИЗМ.	ДАТА	НАПРАВЕНО ОТ	ПОДПИС	ВИД НА ИЗМЕНЕНИЕТО
ТАБЛИЦА НА ИЗМЕНЕНИЯТА				
Информацията, съдържаща се в този документ е собственост на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД. Никаква част от този документ не може да се репродуцира под каквото и да било форма или начини, както и да се предава на трети страни, без разрешението на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД в писмена форма.				
ЕЛЕКТРО ЕНЕРГОПРОЕКТ				№ 52-354905
ОБЕКТ: п/ст "Добруджа" 400/220/110 кV		Автоматичен прекъсвач за управление		
ПОДОБЕКТ: Подмяна на силов автоматотрансформатор АТ401. Етап 3. Урежда 31,5 кV		Разгъната схема управление прекъсвач, блокировка врата и локален контролер /цифрови изходи/		
ДЛЪЖНОСТ	ИМЕ	Автоматотрансформатор АТ402-стр.31,5кV		ЛИСТА: 1
ПРОЕКТАНТ	В.НАУМОВА			ВС ЛИСТА: 1
ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР	К.БУРВАНОВ			ФАЗА: РП
ЗАМ. УПРАВИТЕЛ	Ц.ЦВЕТАНОВ			МАЩАБ: /
				ДАТА: 2012г.
				ФОРМАТ: А3