


ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

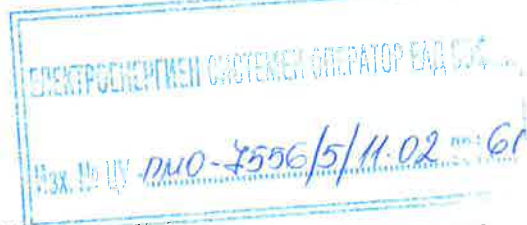

**ОТНОСНО:** Разяснения по документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на измервателни трансформатори за напрежение 110 kV”

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило с вх. № ЦУ-ПМО-7556/3/09.02.2016 г. писмено искане за разяснения по документацията за участие, Ви предоставям отговори на следните въпроси:

**Въпрос 1:** Цена по позиция „Участие в приемни изпитания на трима служители на ЕСО ЕАД за пет дни“ от ценовите таблици по трите обособени позиции.

Моля, конкретизирайте какво трябва да се включи в цената - дневни, пътни, квартирни.

**Отговор 1:** Разходите за приемни изпитания включват изпитанията и разходите за 3 специалисти на възложителя за срок от 5 дни, в т.ч. хотел, вътрешен транспорт и самолетни билети от София до мястото на извършване на изпитанията и обратно.

**Въпрос 2:** Обособена позиция 2, Таблица № 2.1. и Таблица № 2.2., част „Конструктивни параметри“, „Първична клемна връзка“, „Вид“.

Моля, уточнете дали се допуска кръгъл профил?

**Отговор 2:** В обособена позиция № 2, т. 5. „Специални изисквания” е посочено:

„Първичната клемна връзка на напрежените измервателни трансформатори трябва да е токов тип и оразмерена да издържа статично натоварване 2000 N (клас I).” Съгласно ИЕС, за напреженови трансформатори се допуска първична клемна връзка токов (планка) и напреженов (кръгла) тип.

В Обособена позиция 2, таблица № 2.1 и таблица № 2.2, част „Конструктивни параметри”, точка 2 „Първична клемна връзка“, под точка 2.2 „Вид” е посочено изискване на възложителя „Планка” т. е. токов тип. Същото изискване е посочено и в таблиците на Обособена позиция 3 „Комбинирани измервателни трансформатори”.

Други предложения ще се считат за неизпълнение на изискванията на възложителя.

С уважение,  
**ИВАН ЙОТОВ**  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

