


1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E F

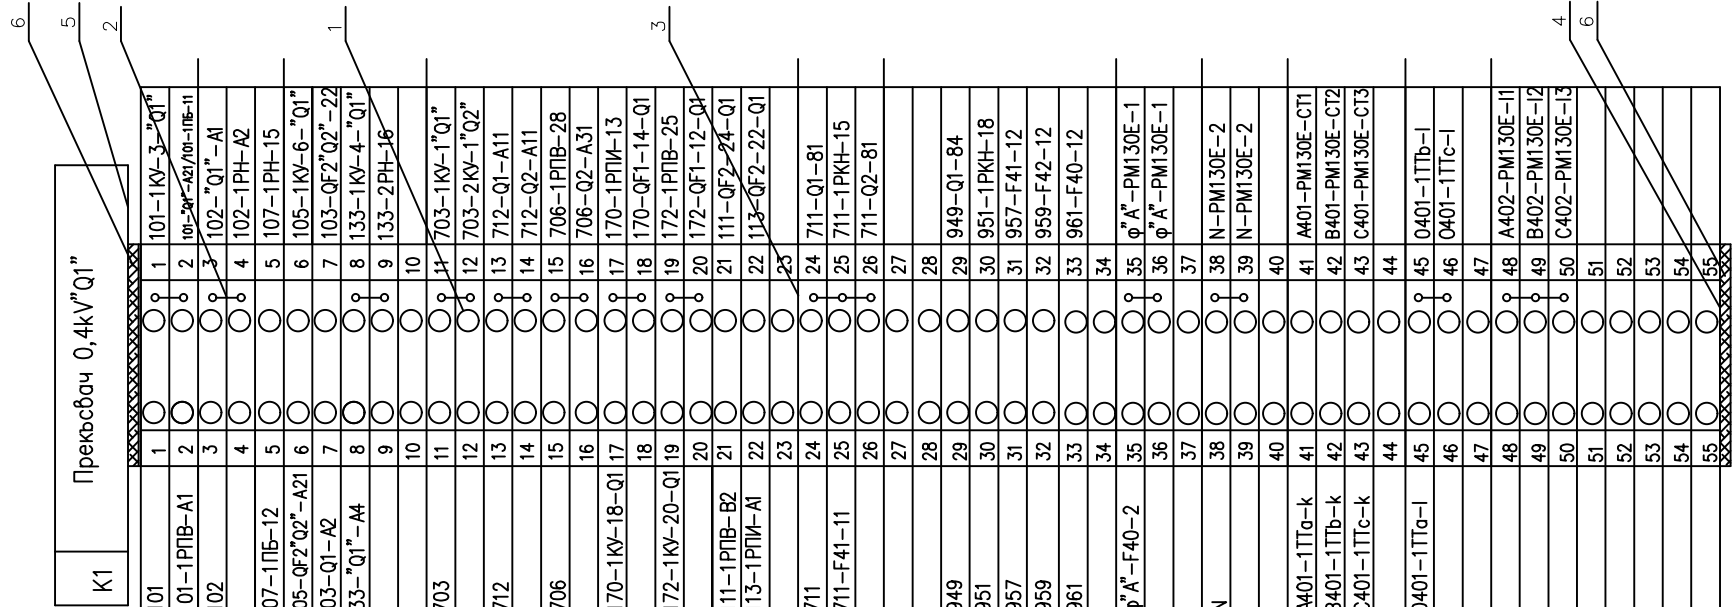

Прекъсвач 0,4kV Q1
K1

Кабел No	Тип на кабела	бр.и сеч. на жил.	Направление на кабела
101	101-1KV-3-Q1		
102	102-Q1-A1		
103	103-Q1-A2		
104	104-Q1-A3		
105	105-Q1-A4		
106	106-Q1-A5		
107	107-Q1-A6		
108	108-Q1-A7		
109	109-Q1-A8		
110	110-Q1-A9		
111	111-Q1-A10		
112	112-Q1-A11		
113	113-Q1-A12		
114	114-Q1-A13		
115	115-Q1-A14		
116	116-Q1-A15		
117	117-Q1-A16		
118	118-Q1-A17		
119	119-Q1-A18		
120	120-Q1-A19		
121	121-Q1-A20		
122	122-Q1-A21		
123	123-Q1-A22		
124	124-Q1-A23		
125	125-Q1-A24		
126	126-Q1-A25		
127	127-Q1-A26		
128	128-Q1-A27		
129	129-Q1-A28		
130	130-Q1-A29		
131	131-Q1-A30		
132	132-Q1-A31		
133	133-Q1-A32		
134	134-Q1-A33		
135	135-Q1-A34		
136	136-Q1-A35		
137	137-Q1-A36		
138	138-Q1-A37		
139	139-Q1-A38		
140	140-Q1-A39		
141	141-Q1-A40		
142	142-Q1-A41		
143	143-Q1-A42		
144	144-Q1-A43		
145	145-Q1-A44		
146	146-Q1-A45		
147	147-Q1-A46		
148	148-Q1-A47		
149	149-Q1-A48		
150	150-Q1-A49		
151	151-Q1-A50		
152	152-Q1-A51		
153	153-Q1-A52		
154	154-Q1-A53		
155	155-Q1-A54		
156	156-Q1-A55		

Разпределение на жилата

No	Наименование	Тип	Каталожен номер	Символ	Брой
1	Клема универсална за оперативни вериги				55
2	Мостове към позиция 1				15
3	Секционна разделителна пластина за позиция 1				10
4	Затваряща капачка към поз.1				1
5	Заглавна клема				1
6	Фиксатор за клеморед				2

Проектант ГЕОРГИЕВА	Съгласувал	Ръководител отдел МИРЧЕВ	Дата 10.2016	Мащаб -
Част ЕЛЕКТРИЧЕСКА		Подстанция "Лаута" 110/20kV Собствени нужди 220VDC и 380/220VAC		
ЕКО - ЕАД ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РЕМОНТ НА ПРЕНОШНАТА МРЕЖА		Табло собствени нужди 380/220V AC Монтажна схема и клеморед.		
		№ 07408		Редакция 0

1 2 3 4 5 6 7 8