



Ревизия	Наименование	Дата	Име	Подпис
---------	--------------	------	-----	--------

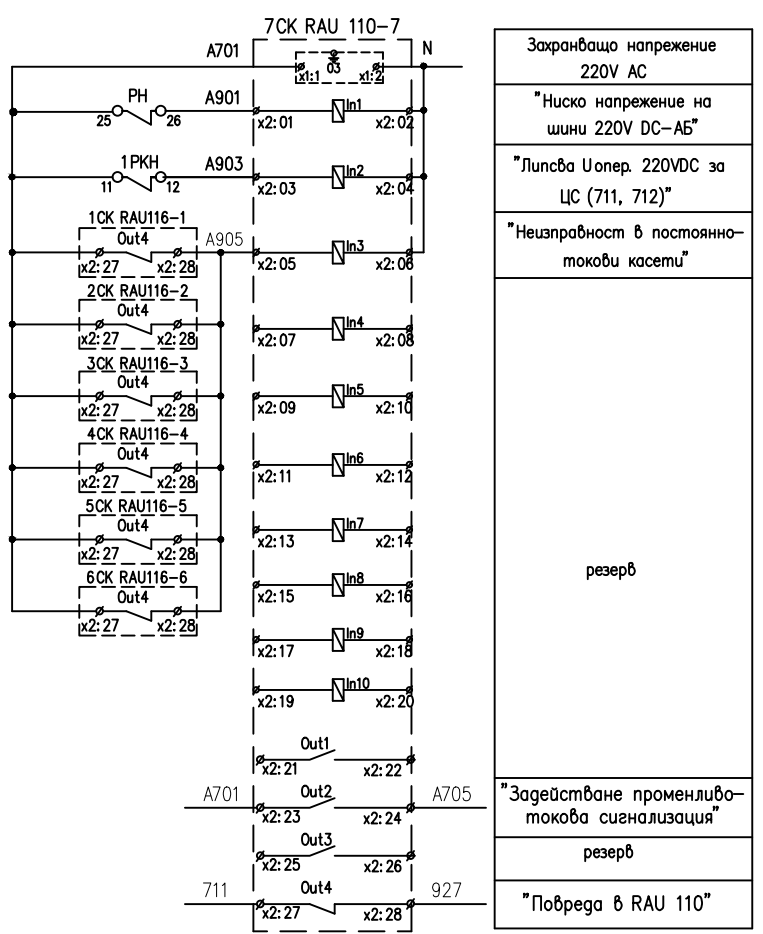

Захранващо напрежение 220V AC
"Ниско напрежение на шини 220V DC-AB"
"Липсва U опер. 220VDC за ЦС (711, 712)"
"Неизправност в постоянно- токови касети"
резерв
"Задействие променливо- токава сигнализация"
резерв
"Повреда в RAU 110"

PR\_2\04\110\TABLA\_CS\LAUTA\00000.dwg

Проектант ГЕОРГИЕВА	Съгласувал	Ръководител отдел МИРЧЕВ	Дата 11.2016	Мащаб -
Част Ел. част - II комутация		П/ст "ФИЛИПОВО" 110/20 kV Централна сигнализация.		
 <b>ECO - EAD</b> ЕКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ НА ПРЕНОСНАТА МРЕЖА		Разгъната схема RAU.		
		№ 00083	Ревизия 0	Лист 3/3