



Ревизия	Наименование	Дата	Име	Подпис
---------	--------------	------	-----	--------


Мигаща светлина

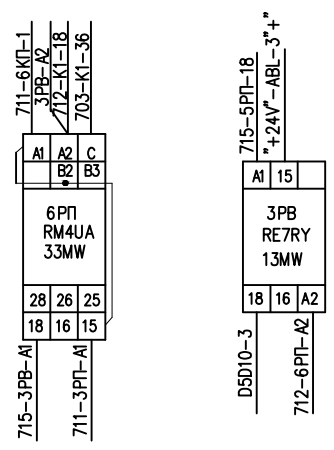



Захранващ блок

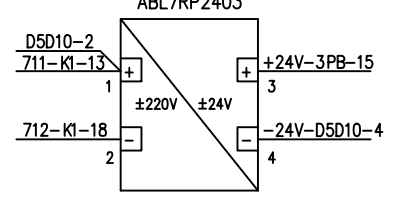


Устройство за миг. светлина

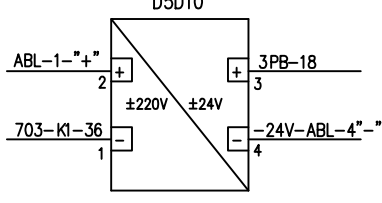



Проба лампи

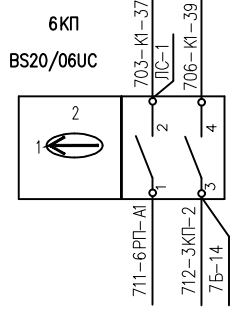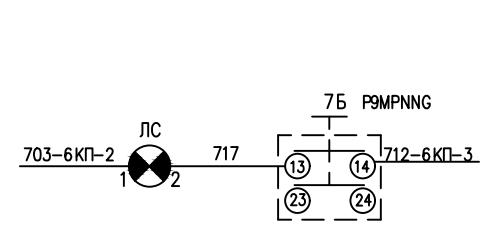


Извеждане на ЦС

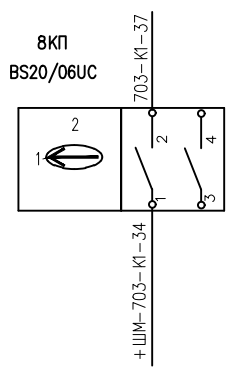

Оперативно напрежение на схемата на блокировка ОРУ110кV

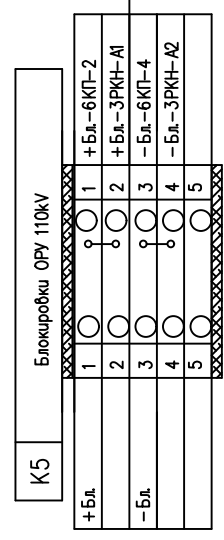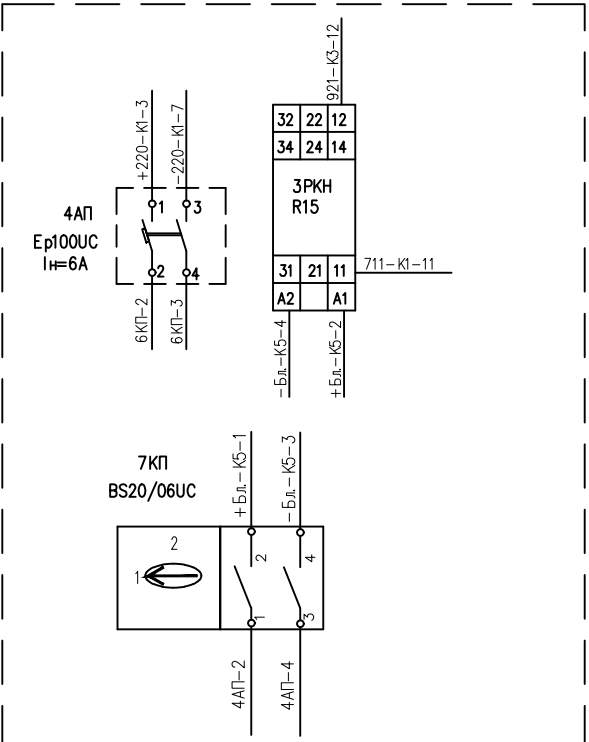

Проектант ГЕОРГИЕВА	Съгласувал	Ръководител отдел МИРЧЕВ	Дата 11.2016	Мащаб -
Част Ел. част - II комутация		П/ст "ФИЛИПОВО" 110/20 kV Централна сигнализация.		
 <b>ECO - EAD</b> ЕКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ НА ПРЕНΟΣНАТА МРЕЖА		Монтажна схема.		
		№ 00082	Ревизия 0	Лист 3/3

PR\_2\04\110\TABLA\_CS\LAUTA\00000.dwg