Ревизия	Наименование	Дата	Име	Подпис
-	-	-	-	

Поглед при отворена външна врата
Разположение на апаратурата

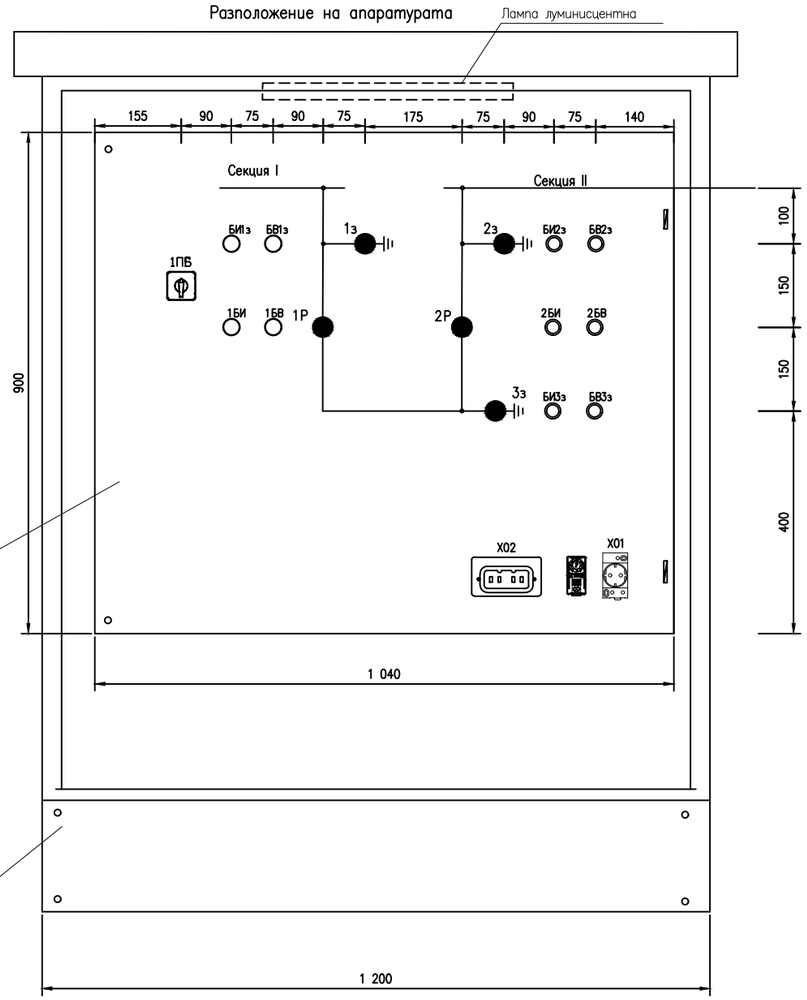

Поглед при отворена външна врата
Неподвижна монтажна плоча

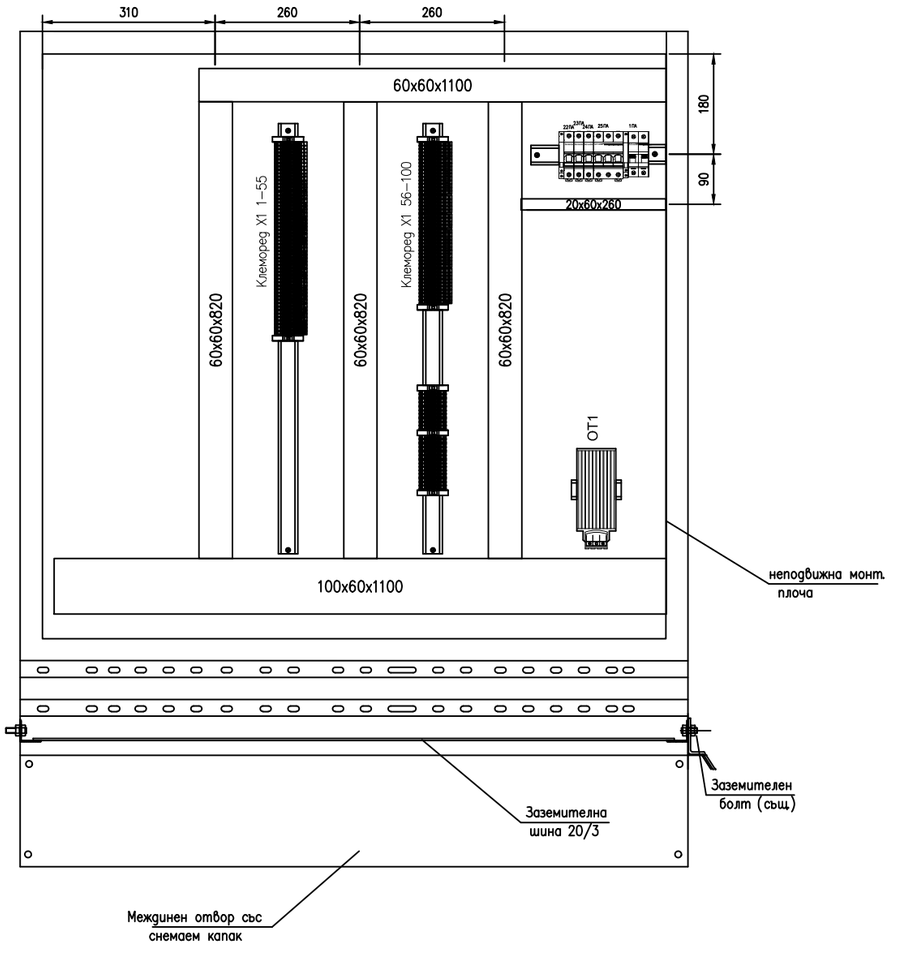

Проектант Кузманов	Съгласувал	Ръководител отдел Мирчев	Дата 12.2016	Мащаб _
Част: Ел. част - II комутация	Подстанция "Пясъчник" 110/20kV ОРУ 110kV. Нов извод 110kV и секциониране на шинна система			
ЕСО - ЕАД ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РЕМОНТ НА ПРЕНОСНАТА МРЕЖА	Секциониране - монтажни схеми Команден шкаф на полето Фасада и разположение на апаратурата			
	№ 07534		Ревизия 0	Лист 3/3

PR_2\4\Pqsachnik\07534.dwg