

ДОГОВОР

№ 083.ЧЕР/13.12...2017 г.

Днес, 13.12.2017 г., в гр. София, между:

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД (ЕСО ЕАД) със седалище и адрес на управление гр. София 1618, община Столична, район Витоша, бул. „Цар Борис III“ №201, ЕИК 175201304, представлявано от И. Заличено по чл.2 от ЗЗЛД Йотов – Изпълнителен директор, съгласно Решение по т. 2 от заседание на Управителния съвет на ЕСО ЕАД от 27.11.2014 г. и Решение от заседание на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД от 28.11.2014 г. наречен по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„НИКДИМ“ ООД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък 6100, ул. „23 -ти Шипченски полк“ № 80, ЕИК 123018072 и ин. номер по ЗДДС BG123018072, представлявано от Мари. Заличено по чл.2 от ЗЗЛД Георгисва, в качеството на управител, съгласно Решение на общото събрание на дружеството от 15.01.2015 г., наречано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наречани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“.

На основание чл. 194, ал. 1 от Закон за обществените поръчки и утвърден от Възложителят протокол от 12.10.2017 г., за определяне на изпълнител по проведена обществена поръчка с предмет „Доставка на разединители за средно напрежение (Ср.Н.)“ се сключи този Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни поръчка с предмет: „Доставка на разединители за средно напрежение (Ср.Н.)“, като достави разединители за средно напрежение, окомплектовани със сигнална апаратура (КСА), електромагнитни ключалки (ЕМК) и ръчно лостово задвижване (РЛЗ), наречани по-надолу „стоките“, съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение и Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, срещу цената, платима от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в сроковете и при условията, определени в този Договор.

1.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя стоките на мястото за доставка, съгласно изискванията в техническите спецификации, представляващи приложение към този договор, както и следните документи:

- 1.2.1. Инструкция за монтаж, настройка, въвеждане в експлоатация и обслужване на български език;
- 1.2.2. Указания за съхранение на склад;
- 1.2.3. Декларация за съответствие и сертификат за качество;
- 1.2.4. Протоколи от рутинни изпитания;
- 1.2.5. Детайлен чертеж на свързващите клеми.

1.3. В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, по най-късно преди започване на неговото изпълнение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство. (ако е приложимо)

2. СРОК ПО ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. Настоящият договор влиза в сила от деня на подписването му и задължава Страните по него до приключване на изпълнението на всички задължения по него.

2.1.1. Срок за доставка на стоките, предмет на настоящия договор е 45 (четиридесет и пет) календарни дни от деня на подписването му.

2.2. Не се включва в определения по чл. 2.1.1. срок, времето за престой, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е наредил временено спиране изпълнението на поръчката, по причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря. За причините и времетранснето на престоя се съставя и подписва двустранен протокол.

2.3. Мястото на изпълнение на Договора е склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на адрес: Централен склад Юг - гр. Пловдив, Южна индустриска зона, бул. „Кукленско шосе“ №17И.

3. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

3.1. Цената, за изпълнение на поръчката е 38 955 лв. (тридесет и осем хиляди деветстотин петдесет и пет лева) без ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която не подлежи на промяна за срока на изпълнение на Договора.

3.2. Цената включва всички преки и непреки разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с изпълнението на доставката до мястото за изпълнение.

3.3. Задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е да извърши митническото освобождаване на стоките от внос, ако има такова.

3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по т. 3.1., след приемане на стоките, чрез банков превод в срок до 30 календарни дни и след представяне на следните документи:

а) оригинален приемо-предавателен протокол за извършена доставка до мястото на изпълнение съгласно чл. 6.6;

б) оригинална данъчна фактура за стойността на приетата стоки, издадена не по-късно от 5 дни след датата на приемо-предавателния протокол за доставка съгласно буква „а”.

3.5. Срокът за плащане започва да тече от датата на подписване на фактурата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.6. Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG13 UNCR 7630 1074 9907 69

3.6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по чл. 3.6. в срок от 2 (два) дни, считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извърши плащанията към него в зависимост от изпълнената от подизпълнителя работа по реда и при условията на чл.66, ал.4-ал.8 от ЗОП.

4. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

4.1. При подписване на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет процента) от неговата стойност без ДДС, а именно 1 947,75 лв. (хиляда деветстотин четиридесет и седем лева и седемдесет и пет стотинки), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

4.1.1. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

- парична сума, внесена в касата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на адрес: гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III“ № 201 или внесена по банкова сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**; или
- неотменяема и безусловно платима банкова гаранция в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** със срок на валидност до 30 дни след изтичане на срока на Договора по чл. 2.1; или
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, за срок до 30 дни след изтичане на срока на Договора по чл. 2.1, както и документ, удостоверяващ, че премията по тази застраховка е платена напълно.

4.2. В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предвижме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 5 (пет) дни от подписането на допълнително споразумение за изменението.

4.3. Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

4.3.1. внасяне на допълнителна парична сума на каса при **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или по банковата сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при спазване на изискванията на чл. 4.14 от Договора; и/или;

4.3.2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 4.5 от Договора; и/или

4.3.3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 4.7 от Договора.

4.4. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по една от банковите сметки на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** (Информация за банковите сметки на ЕСО ЕАД се намира на Профила на купувача в Раздел Друга Информация - Банкова сметка за внасяне на гаранции: https://webapps.eso.bg/zop_profile/bankAccounts.php).

4.5. Когато като Гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, която трябва да отговаря на следните изисквания:

4.5.1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

4.5.2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

4.6. Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от Страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при наличието на основание за това, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.7. Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е посочен като трето ползвашо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

4.7.1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

4.7.2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.

4.8. Разходите по склучването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на

застрахователно обезщетение в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при наличието на основание за това, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение, както следва:

4.9.1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, посочена в чл. 3.5 от Договора;

4.9.2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице;

4.9.3. когато гаранцията е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице.

4.10. Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните, относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** той може да пристъпи към усвояване на гаранцията.

4.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение, на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

4.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

4.12.1. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато доставените стоки не отговарят на изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и разваляне на Договора от Страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на това основание;

4.12.2. при прекратяване на дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или при обявяването му в несъстоятелност.

4.13. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да търси обезщетение в по-голям размер.

4.14. Когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в срок до пет дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума по сметката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във вски момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с 4.1 от Договора.

Общи условия относно Гаранцията за изпълнение

4.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

5. ОПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ИЗВЕСТИЕ ЗА ЕКСПЕДИЦИЯ

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави стоките в стандартна опаковка, подходяща да ги предпази от повреди по време на транспорта, товарене и разтоварване. Опаковката трябва да отговаря на изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съгласно Техническите спецификации. Опаковката трябва да предпази стоките и при тяхното съхранение на склад.

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде отговорен за повреди на стоките, дължащи се на некачествена/неподходяща/несъответстваща/ на изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** опаковка или опаковка от некачествени/неподходящи материали.

6. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ

6.1. Приемането и предаването на стоките се извършва в мястото на доставка, за което се съставя и подписва приемо-предавателен протокол по чл. 6.6. от упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** писмено уведомление за извършване на доставка не по-късно от 5 (пет) работни дни преди датата, на която стоките ще бъде доставени.

6.3. В писменото уведомление по чл. 6.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** посочва дата на доставка, и име на представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (упълномощено лице), който ще присъства при приемането на стоките.

6.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да планира пристигането на доставката по чл. 6.1. в мястото на доставка само в работни дни, не по-късно от 12.00 часа на съответния ден.

6.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ създава организация в деня на доставка за осигуряване присъствието на технически и/или други лица за приемането на стоките. Не се пристъпва към разтоварване на стоките, ако на мястото на доставка не присъства упълномощен представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в чието присъствие става разтоварването и огледа на стоките.

6.6. Доставените стоки се приема с приемо-предавателен протокол (в съответствие с чл. 6.1.), подписан в три еднообразни екземпляра от упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Един екземпляр от приемо-предавателния протокол се съхранява от материално отговорното лице на склада (или упълномощеното лице за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в мястото на доставка), за когото е предназначена доставката. Другите екземпляри се предават на упълномощения представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.7. В случай, че по време на разтоварване на стоките се констатират явни недостатъци/дефекти (нарушена цялост, разкъсване, смачкане, подгизване, или явни несъответствия с посочените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в техническите спецификации изисквания или други несъответствия или дефекти) по опаковката на доставените стоки или по отношение на самите стоки, се съставя констативен протокол, в който подробно се описват всички обстоятелства и факти, установени в процеса на разтоварване и оглед на доставените стоки. Приемат се реалното количество доставени, годни и съответстващи на изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** стоки. Дефектните такива, или с други несъответствия (или не съгласно уговореното) не се приемат и се считат недоставени.

6.8. В случай, че цялото доставено количество стоки не може да бъде прието в рамките на работния ден, се съставя приемо-предавателен протокол по чл. 6.7. за приетото количество. Приемането продължава на следващия работен ден. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност за съхранението на неприетата стока.

6.9. При доставката, оборудването трябва да бъде комплектовано със следната техническа документация:

- инструкция за монтаж, настройка, въвеждане в експлоатация и обслужване на български език;
- указания за съхранение на склад;
- декларация за съответствие и сертификат за качество;
- протоколи от рутинни изпитания;
- детайлен чертеж на свързващите клеми.

6.10. Всички разходи, възникнали като резултат от неточност в необходимите документи, придвижаващи стоките или закъснение, ще бъдат за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.11. В случай, че има склучени договори за подизпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** приема

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

изпълнението на дейност по Договора за обществена поръчка, за която **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ..**

6.12. Собствеността и рисъкът от погиването и повреждането на стоките преминава върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** след подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 6.6. в мястото на доставка.

7. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

7.1. Качеството на стоките трябва да отговаря на условията на този договор, техническите спецификации на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и на техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

7.2. Гаранционният срок на стоките, предмет на Договора, е **24 (двадесет и четири) месеца** от датата на приемане на стоките, при спазване на указанията за съхранение и употреба.

7.3. Срокът за поправка/подмяна на стоки с отклонение в качеството или с друг дефект /недостатък е **30 (тридесет) работни дни**, считано от писменото уведомление на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.**

8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

8.1. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи **права и/или задължения, на която и да е от Страните.**

8.2. Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

8.2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

8.2.1.1. да получи възнаграждение, в размера, сроковете и при условията по Раздел 3 Цена, ред и срокове за плащане от Договора;

8.2.1.2. да иска и да получава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора, в случай че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може и има готовност за това.

8.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

8.3.1. да достави стоките, предмет на настоящия Договор и да изпълнява задълженията си по него в уговорените срокове и качествено, в съответствие с изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Приложенията към настоящия Договор;

8.3.2. да проведе всички рутинни изпитвания съгласно стандарти IEC 62271-1, IEC 62271-102 или еквивалентни, както и свързаните с тях стандарти;

8.3.3. да информира своевременно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на Договора, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** указания и/или съдействие за отстраняването им;

8.3.4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

8.3.5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в Раздел 12 Общи разпоредби, чл. 12.3. от Договора;

8.3.6. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП / да възложи съответна част от доставките на подизпълнителите, посочени в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, и да контролира изпълнението на техните задължения; (*ако е приложимо*);

8.3.7. да представи доказателство по чл. 4.7 за напълно платена премия;

8.3.8. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за

замяна на посочен в оферата подизпълнител, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща копие на Договора или на допълнителното споразумение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (*ако е приложимо*).

8.4. Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

8.4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

8.4.1.1. да изиска и да получава доставката на стоките в уговорените срокове, количество и качество;

8.4.1.2. да контролира изпълнението на постите от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** през целия Срок на Договора;

8.4.1.3. да прави рекламиации при условията и по реда съгласно Раздел 9 Рекламиации;

8.4.1.4. да прихване стойността на неустойката от Гаранцията за изпълнение или от сумата за плащане, в случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, в определения от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок, не заплати съответната стойност на начислената неустойка.

8.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

8.5.1. да приеме доставката на стоките, когато отговарят на договореното, по реда и при условията на този Договор;

8.5.2. да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;

8.5.3. да предостави и осигури достъп на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до информацията, необходима за изпълнението на предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

8.5.4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в Раздел 12 Общи разпоредби, чл. 12.3. от Договора;

8.5.5. да оказва съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поиска това и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има възможност;

8.5.6. да освободи представената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл. 4.9 и 4.10 от Договора;

9. РЕКЛАМАЦИИ

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на рекламиации по повод качеството (или други несъответствия с предварително обявените условия по обществената поръчка) на доставената стоки от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

9.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предяви рекламиации за качеството и за явни недостатъци/дефекти на доставената стоки в момента на приемането ѝ, което се удостоверява със съответния констативен протокол по чл. 6.7.

9.3. Стоките, за които се окаже, че не са в съответствие с уговореното качество, и/или при които се констатира недостатък (и/или друго несъответствие с предварително обявените условия на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**), ще бъдат заменени с нови за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

9.4. Отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за рекламиации се отнася и по отношение на

доставените, липсващи/поправени или заменени стоки.

9.5. Рекламиациите за качество (и/или, каквото и да е несъответствие) и/или скрити недостатъци, установени след доставката на стоките и/или след извършването на дейностите от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, се доказват с протокол от експерти на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и съдържат искането на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, номера на Договора, точното количество и вид на стоките, партиден номер на стоките, за която се отнася рекламиацията, както и описание на скрития недостатък.

9.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за констатираниите недостатъци и дефекти след установяването им, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в срока по 7.3. за своя сметка да отстрани недостатъка и/или да направи доставка на нови стоки без недостатъци.

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

9.7. Рисковете и разходите, свързани с транспортирането на липсващите, дефектните и заменени/поправени стоки и/или извършване на необходимите дейности от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по време на гаранционния срок по 7.2. са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

9.8. Гаранционният срок на поправена или заменена стоки е съгласно чл. 7.2., считано от датата на приемането ѝ с протокол съгласно чл. 6.6.

10. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛННИЕ

10.1. В случай на забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнение на сроковете по Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и два процента) на ден върху стойността на доставката, без ДДС, за всеки ден закъснение, но не повече от 20% от стойността на Договора. Санкцията за забава не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от неговото задължение да завърши изпълнението на поръчката, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор.

10.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка при доставка на некачествена стоки. Тази стоки ще се счита за недоставена и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще плати неустойка в размера, посочен в чл. 10.1 от този договор до датата, на която същата бъде заменена с нова.

10.3. Горепосочените неустойки са дължими от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и в случай, че стоките не може да бъде пусната в експлоатация или работата ѝ бъде прекъсната по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

10.4. Стойността на неустойките може да бъде изплатена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** да я прихване от Гаранцията за изпълнение или от дължима сума за плащане.

10.5. При настъпване на вреди за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, по-големи от договорените неустойки, той има право да претендира обезщетение за тях пред компетентния български съд.

10.6. При неизпълнение на договорно задължение от Страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи гаранцията за изпълнение на Договора.

10.7. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не изпълни задължението си да извърши плащанията в договорените срокове, той дължи обезщетение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в размер на законната лихва за периода на закъснение.

10.8. Неустойките по този договор се заплащат в срок до 10 работни дни от датата на претенцията. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право, ако в определения срок за плащане на неустойката **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни задължението си да плати, да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение или от дължимата сума на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

11. ПРЕКРАТИВАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1. Този Договор се прекратява:

11.1.1. с изтичане на Срока на Договора;

11.1.2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;

11.1.3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми писмено другата Страна в срок до 2 (два) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

11.1.4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

11.1.5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.

11.1.6. при непреодолима сила съгласно Раздел 12 Общи разпоредби, чл. 12.8 от Договора.

11.2. Договорът може да бъде прекратен:

11.2.1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; В този случай се подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите отношения между Страните до момента на прекратяването;

11.2.2. когато за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните.

11.3. Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата Страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

11.4. За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** всеки от следните случаи:

11.4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е просрочил изпълнението на Доставката за повече от 15 (петнадесет) дни;

11.4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката / Техническата спецификация и Техническото предложение.

11.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

11.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати еднострочно Договора с 5 (пет) дневно писмено предизвестие. В този случай, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение за претърпените вреди и/или пропуснати ползи.

11.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати Договора чрез писмено предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, без компенсации за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** банкротира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на някакво право на действие или удовлетворение, произтекло или което ще произтече впоследствие за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

11.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора, ако в резултат на обстоятелства, които възникват след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение за претърпените вреди от сключването на Договора. Претърпените вреди представляват действително направените и необходими разходи за изпълнението на Договора към момента на прекратяването му.

11.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора незабавно, без да дължи каквото и да било обезщетение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в случай, че последния наруши което и да било изискване за Конфиденциалност по този договор.

11.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на Раздел 12 Общи разпоредби, чл. 12.12 от този Договор.

12. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. Дефинирани понятия и тълкуване

12.1.1. Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

12.1.2. При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложението, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложението имат предимство пред разпоредбите на Договора.

12.2. Спазване на приложими норми

12.2.1. При изпълнението на Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и неговите подизпълнители е длъжен /са длъжни да спазва/т всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

12.3. Конфиденциалност

12.3.1. Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („**Конфиденциална информация**“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всяка финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.

12.3.2. С изключение на случаите, посочени в чл.12.3.3. на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

12.3.3. Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регуляторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

12.3.4. Задълженията по тази клауза се отнасят до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, всички негови/нейни поделения, контролирани от него/нея фирми и организации, всички негови/нейни служители и наети от него/нея физически или юридически лица, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за изпълнението на тези задължения от Страна на такива лица. Задълженията, свързани с иерархията на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

12.3.5. Освен изброеното по-горе и в допълнение към него **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

1. Да не разгласява по никакъв начин конфиденциална информация, станала му известна по повод изпълнение на горепосочения договор, относяща се за „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, пред вертикално интегрираното предприятие – „Български енергиен холдинг“ ЕАД или която и да е друга част от него.

2. Да пази конфиденциалната информация добросъвестно и да не разпространява и публикува, както и да не я предоставя на лица, които нямат право на достъп до нея.
3. Да върне при поискване от Страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички предоставени му документи и носители на информация.

12.4. Публични изявления

12.4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на резултати от работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

12.6. Прехвърляне на права и задължения

12.6.1. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

12.7. Изменения

12.7.1. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изгответи в писмена форма и подписани от двете Стари, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

12.8. Непреодолима сила

12.8.1. Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

12.8.2. Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

12.8.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Страната, позоваваща се на непреодолима сила следва да представи удостоверение от компетентен независим орган, удоставяващо настъпването на събитието, продължителността му и причинно следствената връзка между събитието и неизпълнението на Договора.

12.8.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

12.8.5. Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

12.8.6. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

12.9. Нищожност на отделни клаузи

12.9.1. В случай на противоречие между, каквито и да било уговорки между Страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните.

Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

12.10. Уведомления

12.10.1. Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

12.10.2. За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. София 1618, бул. „Цар Борис III“ №201

Тел.: +359 2 9696 827

Факс: 02/9626129

e-mail: m.marinov@eso.bg

Лице за контакт: Марин Маринов - инженер, пренос на електроенергия, отдел „Подстанции“

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. София 1517, бул. „Ботевградско шосе“ бл. 6, офис НИКДИМ

Тел.: 02 8455594

Факс: 02 8407024

e-mail: info@nikdim.bg

Лице за контакт: Надежда Георгиева

12.10.3. За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

12.10.4. Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 5 (пет) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

12.10.5. При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 2 (два) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

12.11. Приложимо право

12.11.1. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

12.12. Разрешаване на спорове

12.12.1. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд в град София.

12.13. Патентни права

12.13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира патентната чистота на продаваната от него стока, предмет на този договор и всички части от нея.

12.13.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезщети **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички претърпени от него вреди по искове срещу него от страна на трети лица, претендиращи за патентни права върху стоката или части от нея. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дава съгласието си да бъде привличан от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** като подпомагаща страна (трето лице) по всички такива производства, заведени срещу него.

12.14. Екземпляри

12.14.1. Този Договор се състои от 13 (тринаесет) страници и е изгoten и подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.

12.15. Приложения:

12.15.1. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:
Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Техническо предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение № 3 – Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД



4

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД



Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

РАЗДЕЛ I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Предназначение

Разединителите за средно напрежение се използват за видимо разкъсване на електропроводни линии Ср.Н., за изключване без товар и за заземяването им или на друго електрическо оборудване в електроенергийни обекти на ЕСО ЕАД. Те са предвидени за монтаж в открити и закрити разпределителни уредби със стандартни размери за подмяна на съществуващи или за оборудване на нови килии.

2. Обем и място на доставката

2.1. Обем на доставката

Поръчката включва доставки на описаните по видове в техническата спецификация ножови разединители 12 и 24 kV, съгласно Таблица 1 и Таблица 3.

Офертата на всеки участник трябва задължително да съдържа предложение по всички позиции от техническата спецификация. В обема на поръчката се включва и окомплектовка на разединителите със сигнална апаратура (КСА), електромагнитни ключалки (ЕМК) и ръчно лостово задвижване (РЛЗ). КСА е предназначена да осигурява чрез помощни контакти сигнализиране състоянието на разединители средно напрежение, а електромагнитни ключалки (ЕМК) са предназначени да предотвратяват неправилни манипулации с ръчно управляващи се лостови задвижвания на разединителите.

Предвижда се доставка на 77 бр. разединители Ср.Н., както следва:

Таблица 1

№	Наименование	Монтаж	Брой полюси	Напрежение (kV)	Ток (A)	Количество (бр.)
1.	Разединител Ср.Н. без земен нож - комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК	вертикално, на открито	еднополюсен	24	400	28
2.	Разединител Ср.Н. без земен нож - комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК	вертикално, на открито	еднополюсен	12	200	9
3.	Разединител Ср.Н. със земен нож - комплект с РЛЗ , КСА и ЕМК	вертикално, на закрито, за кабелно присъединяване	триполюсен	12	630	9
4.	Разединител Ср.Н. без земен нож комплект с РЛЗ	вертикално, на открито	триполюсен	12	400	1 бр.
5.	Разединител Ср.Н. без земен нож - комплект с РЛЗ , КСА и ЕМК	вертикално, на закрито	триполюсен	24	400	12
6.	Разединител Ср.Н. със земен нож - комплект с РЛЗ , КСА и ЕМК	вертикално, на закрито, за въздушно присъединяване	триполюсен	24	400	5

7.	Разединител Ср.Н. без земен нож - комплект с РЛЗ , КСА и ЕМК	вертикално, на закрито	триполюсен	24	1600	10
8.	Разединител Ср.Н. със земен нож - комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК	вертикално, на закрито, за въздушно присъединяв ане	триполюсен	24	1600	3

Обобщено оборудване към разединители Ср.Н. - Таблица 2

№	Наименование	Мярка	Количество
1.	Контролно сигнална апаратура (КСА)	бр.	94
2.	Електромагнитна ключалка (ЕМК)	бр.	94
3.	Ръчно лостово задвижване (РЛЗ)	бр.	94

2.2. Място на доставката

Централен склад Юг - гр. Пловдив, Южна индустриска зона, бул. „Кукленско шосе“ №17И.

3. Технически спецификации

3.1. Стандарти и норми

Разединителите трябва да бъдат произведени и изпитани съгласно последното издание на международните стандарти IEC 62271-1, IEC 62271-102 или еквивалентни, както и всички свързани с тях приложими стандарти и норми.

3.2. Условия на експлоатация

Разединителите ще работят в система с максимално напрежение 12 kV и 24 kV.

Условията на околната среда са класифицирани, съгласно IEC 62271-1 както следва:

	на закрито	на открито
• Максимална околнна температура	+40 ° C;	+50 ° C;
• Минимална околнна температура	- 5 ° C;	- 25 ° C;
• Максимална относителна влажност на въздуха за месец	≤ 90 %;	≤ 90 %;
• Максимална надморска височина	до 1000 m;	до 1000 m;
• Степен на замърсяване	20 mm/kV;	25 mm/kV;
• Сейзмично ускорение	0,3 g;	0,3 g

3.3. Технически изисквания към разединителите

- Разединителите трябва да отговарят на техническите характеристики, посочени в Таблица №3 и т.3.4, т.3.5 и т.3.6 от Техническите спецификации;
- Разединителите трябва да бъдат с вертикално едностренно отваряне, паралелно изпълнение на полюсите;
- Разединителите трябва да са оборудвани с ръчно-lostово задвижване (РЛЗ) към основен и земен нож, без съединителна щанга;

- Подпорните изолатори да бъдат порцеланови или композитни. Да отговарят на изискванията на БДС IEC 60273 „Характеристики на подпорни изолатори за работа на закрито и на открито за системи с номинални напрежения, по-високи от 1000V“;
- Контактната система да бъде изработена от твърда електролитна мед, посребрена. Прегряването на конструктивните елементи на главната верига и на контактната система при нормален работен режим при температура на въздуха на околната среда до 40°C не трябва да надвишава стойностите определени в стандарта, по който е изработено изделието;
- Подвижните валове да са монтирани чрез капсуловани лагерни втулки;
- Металните части на разединителите и земните ножове трябва да бъдат галванизирани или горещо поцинковани и защитени с антикорозионно покритие. Оцветяването на земните ножове е тип „зебра“ (бяло и червено – цвят RAL 3018/ RAL 9010). Общата дебелина на покритията да бъде $\geq 200 \mu\text{m}$ с минимален гаранционен срок 15 години.
- Земните ножове на разединителите за кабелно присъединяване да се включват към страната на подвижния контакт;
- Земните ножове на разединителите за въздушно присъединяване да се включват към страната на неподвижния контакт;
- Габаритните размери (височина x ширина) на изделието да бъдат не по-големи от:
 - 1000x800 mm за триполюсни разединители 12 kV за открит монтаж;
 - 750x700 mm за триполюсни разединители 12 kV за закрит монтаж;
 - 1000x800 mm за триполюсни разединители 24 kV за закрит монтаж.

3.4. Технически изисквания към контролно сигнална апаратура (КСА)

3.4.1. Стандарти и норми за контролно сигнална апаратура (КСА)

Контролно сигналната апаратура обект на доставка трябва да отговаря на посочените или други сквивалентни стандарти:

- БДС EN 60947-1:2007, Комутационни апарати за ниско напрежениис. Част 1: Общи правила (IEC 60947-1:2007).

3.4.2. Основни конструктивни характеристики

- Монтажът на КСА да не налага конструктивни промени в задвижващия механизъм;
- Конструкцията на КСА да преобразува въртящото движение на задвижването във възвратно-постъпателно при което да се задействват надеждно блок-контактите;
- Блок-контактите да са бързо превключващи (т.нр. snap-action или “щракащи”);
- Конструкцията на блок-контактите да не позволява нормално отворените (НО) и нормално затворените (НЗ) контакти да са едновременно в затворено или отворено състояние;
- При превключването на блок-контактите не се допуска разминаване с действителното състояние на първичната част на разединителя. Не се допуска използването на блок-контакти “галетен” тип (въртящи);
- Да има възможност за регулировка на момента на заработка на блок-контактите. Конструкцията да не позволява промяна в настройката вследствие температурни промени, механически усилия;

- Металните повърхности трябва да са устойчиви на корозия – изработени от неръждаема стомана или обработена с антикорозионно покритие стоманена ламарина с дебелина не по-малка от 2 mm;
- Клемите да са за присъединяване на медни проводници със сечение до 2,5 mm², позволяващи присъединяване и отсъединяване на проводниците без демонтаж на апаратурата;
- Проводниците да се присъединяват с винтово закрепване, с неотслабваща сила на притискане при вибрации и стареене;
- Брой контакти НО/НЗ, галванично разделени – 10/10 бр.;
- Степен на защита на контактите - IP 40;
- Степен на защита на клемите – IP 20.

3.4.3. Основни електрически характеристики

- Работно напрежение – ≥ 240 V AC;
- Максимално допустим ток на термична устойчивост на контактите – ≥ 5 A.

3.5. Технически изисквания към електромагнитните ключалки (ЕМК)

3.5.1. Стандарти и норми за електромагнитните ключалки

Електромагнитните ключалки обект на доставка трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60947-1 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 1: Общи правила.

3.5.2. Основни електрически и механични характеристики

- Номинално работно напрежение 220V DC;
- Диаметър на заключващия елемент – 10 mm;
- Ход на заключващия елемент $10 \div 12$ mm;
- Диаметър на контактните отвори – 5,7 mm;
- Степен на защита \geq IP 20;
- Клеми за присъединяване на медни проводници със сечение до 2,5 mm²;
- Пружинно задържане на заключващия елемент в блокирано положение;
- При наличие на устройство за ръчно деблокиране (без използване на ЕМКБ), същото трябва да може да се пломбира.

3.6. Технически изисквания към ръчно лостово задвижване (РЛЗ)

Разединителите се включват и изключват от ръчно лостови задвижвания, осигурени от не разрешени манипулатии посредством заключване. РЛЗ-то да бъде оразмерено на усилие ≥ 150 Nm.

4. Опаковка, транспорт и съхранение

Изпълнителят е отговорен за натоварването, транспортирането, доставката и разтоварването на оборудването от завода производител до мястото на доставка.

Изпълнителят трябва да осигури подходяща опаковка на съоръжението срещу повреда или разрушаване по време на транспорт до крайната точка. Оборудването трябва да е

защитено от корозия, загуба или повреда и трябва да е подходящо опаковано за обработване при транспорта.

5. Изпитвания

На всички произведени разединители да се проведат всички рутинни изпитвания съгласно стандарти IEC 62271-1, IEC 62271-102 или еквивалентни, както и свързаните с тях стандарти. В случай че даден стандарт разрешава няколко степени на качество, се избира като правило степента, която предлага най-високо качество.

6. Комплектност на предложението

Участникът трябва да представи в своето предложение необходимата техническа документация в съответствие с настоящите изисквания, както следва:

- Технически данни, съгласно техническите спецификации, с попълнени тип и производител на разединителите в колона „Предложение на Участника“ на **Таблица 3**;
- Документи, доказващи параметрите на декларираните технически данни, като заводски изпитвания на предлаганите типови разединители, конструктивни и монтажни чертежи, каталози и проспекти на български език. Допуска се при липса на превод на български език, същите да се представят на английски език;
- Валиден сертификат на български език, удостоверяващ, че предлаганите разединители са произведени в условията на внедрена система за качеството по ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015 или еквивалентен.

Таблица 3

№	Тип НР	Вид монтаж	Брой полюси	U _n	I _n	K _{партк} tor trapez tor	B _{p_хo} tor	Изпитвателно единоминутно напрежение с променлива честота 50 Hz		Импулсно изпитвателно напрежение с пълна стандартна вълна ±1,250 kV	Предложение на Участника
								K _{A_{eff}}	K _{A_{max}}	Между отворена контактна система на един и същи полюс	
1.	Разединител Ср.Н. без земен нож - комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК	вертикално, на открито	единополюсен	24	400	20	50	75	55	145	125
2.	Разединител Ср.Н. без земен нож - комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК	вертикално, на открито	единополюсен	12	200	12	30	45	35	85	75
3.	Разединител Ср.Н. със земен нож - комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК	вертикално, на закрито, за кабелно присъединяване	триполюсен	12	630	30	75	45	35	85	75
4.	Разединител Ср.Н. без земен нож комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК	вертикално, на открито	триполюсен	12	400	20	50	45	35	85	75
5.	Разединител Ср.Н. без земен нож - комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК	вертикално, на закрито въздушно	триполюсен	24	400	20	50	75	55	145	125
6.	Разединител Ср.Н. със земен нож - комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК	вертикално, на закрито, за въздушно присъединяване	триполюсен	24	400	20	50	75	55	145	125

7.	Разединител Ср.Н. без земен нож - комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК	вертикално, на закрито	триполосен	24	1600	40	100	75	55
8.	Разединител Ср.Н. със земен нож - комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК	вертикално, на закрито, за въздушно присъединяване	триполосен	24	1600	40	100	75	55

Предложенията на участниците в обицествената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказането на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

ДО
ЕСО ЕАД
гр. София 1618
бул. „Цар Борис III“ № 201

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Доставка за разединители за средно напрежение Ср. Н“

От НИКДИМ ООД

(наименование на участника)

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет в съответствие с техническото задание и изискванията на възложителя, както следва:

1. Предлаганият от нас срок за изпълнение на обществената поръчка е 45 (*не повече от 45*) календарни дни, считано от подписане на договора за изпълнение.
2. Предлаганият от нас гаранционен срок на разединителите е 24. (*не по-кратък от 24 /двадесет и четири/*) месеца, считано от датата на подписан приемо-предавателен протокол за извършена доставка.
3. Предлаганият от нас срок за отстраняване на дефекти по уреда или за подмяна на уреда с нов по време на гаранционния срок е 30 (*не повече от 30*) работни дни, считано от уведомлението на възложителя.
4. Стоките, които предлагаме са с технически характеристики, отговарящи на изискванията на възложителя и са посочени в таблицата както следва:

№	Тип НР	Вид монтаж	Брой полюси	Un	In	kA _{eff}	kA _{max}	Bphoe torк	Изпитвателно едноминутно напрежение с променлива честота 50 Hz	Импулсно изпитвателно напрежение със стандартна вълна ±1,2/50μs, kV	Предложение на участника	Тип на разединителя		
												Между отворена контактна система на един и същи полюси	По отношение на земята и между същи полюси	Производител
1.	Разединител Ср.Н. без земен нож - комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК	вертикално, на открито		24	400	20	50	75	55	145	125	НИКДИМ ООД	1 РОМ 24kV/ 400A-единополюсен	
2.	Разединител Ср.Н. без земен нож - комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК	вертикално, на открито		12	200	12	30	45	35	85	75	НИКДИМ ООД	1 РОМ 12kV/ 200A-единополюсен	
3.	Разединител Ср.Н. със земен нож - комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК	вертикално, за закрито, за кабелно присъединяване		12	630	30	75	45	35	85	75	НИКДИМ РМЗК ООД	12kV/ 630A	
4.	Разединител Ср.Н. без земен нож комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК	вертикално, на открито		12	400	20	50	45	35	85	75	НИКДИМ РОМ ООД	12kV/ 400A	

5.	Разединител Ср.Н. без земен нож - комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК	вертикално, на закрито	триполюсен	24	400	20	50	75	55	145	125	НИКДИМ ООД	PM 24kV/ 400A
6.	Разединител Ср.Н. със земен нож - комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК	вертикално, на закрито, за въздушно присъединяване	триполюсен	24	400	20	50	75	55	145	125	НИКДИМ ООД	PMZ 24kV/ 400A
7.	Разединител Ср.Н. без земен нож - комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК	вертикално, на закрито	триполюсен	24	1600	40	100	75	55	145	125	НИКДИМ ООД	PM 24kV/ 1600A
8.	Разединител Ср.Н. със земен нож - комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК	вертикално, на закрито, за въздушно присъединяване	триполюсен	24	1600	40	100	75	55	145	125	НИКДИМ ООД	PMZ 24kV/ 1600A

Забележка:
Участникът трябва да попълни всички редове от колона "Предложение на участника" в предложението си за изпълнение на поръчката.

1. Декларираме, че:
 1. приемаме клаузите на приложения в документацията към обявата за участие в обществената поръчка проект на договор;
 2. направените от нас предложения и пости ангажименти са валидни за срока, посочен в обявата, считано от крайния срок за получаване на оферите.
2. Относно техническите изисквания и условия, съзрани с изпълнението на настоящата поръчка, декларираме че ще изпълним поръчката качествено и във външно съответствие с изискванията на възложителя.

Приложения:

1. Документи, доказващи параметрите на декларираните технически данни, като заводски изпитания на предлаганите типови разединители, конструктивни и монтажни чертежи, каталоги и проспект.
2. Валиден сертификат, удостоверяващ, че предлаганите разединители са произведени в условията на внедрена система за качество по ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015 или еквивалент.

3. Документ за участникъм на заседание, когато лице, което не е избран от представител на участника (когато е приложим):
4. Декларация за конфиденциалност на др. 102 от ЗДИ (когато е приложим):

Дата: 18.09.2017г.

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

(Пълност на представяваната участника)

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕТО НА РОМ 12кV 200А ЕДНОПОЛЮСЕН

№1475

18.09.2017г

ОБЕКТ НА ИЗПИТВАНЕ: РОМ 12кV 200А ЕДНОПОЛЮСЕН

(наименование на обекта за изпитване, тип, марка, модел, код и др.)

ПРОИЗВОДИТЕЛ: НИКДИМ ООД, гр.Казанък, бул."23 Шипченски полк" №80

(фирма, търговска марка, адрес)

НАИМЕНОВАНИЕ И НОМЕР НА СТАНДАРТИЗАЦИОННИТЕ ДОКУМЕНТИ

- БДС EN 62271-1:2008 Комутационни апарати за високо напрежение. Част

1: Общи технически изисквания (IEC 62271-1:2007)

- БДС EN 62271-102:2007 Комутационни апарати за високо напрежение.

Част 102: Разединители и заземителни разединители за променлив ток (IEC 62271-102:2001 + поправка 1, април 2002 + поправка 2, май:2003)

ВИД НА ИЗПИТВАНЕТО: По методика за контролни изпитвания НД 00.98.00

ЗАЯВКА НД № 1475/18.09.2017г.

КОЛИЧЕСТВО НА ИЗПИТВАННИТЕ ОБРАЗЦИ: 1 Броя

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

1. ОБЕКТ НА ИЗПИТВАНЕТО:

РОМ 12кV 200A ЕДНОПОЛЮСЕН

2. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

- номинално напрежение	10кV
- максимално напрежение	12кV
- номинална честота	50 Hz
- номинален ток	200A

- габаритни размери:

-височина	645 mm
-широкина	375 mm
-разстояние между фази	

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД



3. ВИД НА ИЗПИТВАНЕТО:

№ по ред	Наименование на показателя	Единица за измерване	Изисквания	Резултати от изпит- ванията	Заключение
1.	Проверка на конструкцията и визуална проверка		IEC 62271- 102:2007 т. 7.5	отговарят	да
2.	Изпитвателно едноминутно напрежение с промишлена честота		IEC 62271- 102:2007 т. 7.1		
2.1	Между фаза и земя	kV	35	отговарят	да
2.2	Между отворените контакти	kV	45	отговарят	да
3.	Съпротивление на главната верига Фаза А Фаза Б Фаза С	mΩ	IEC 62271- 102:2007 т. 7.3	0.055 0.057 0.052	да

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Изпитаният комутационен апарат РОМ 12kV 200A отговаря по изпитаните показатели на изискванията на БДС EN 62271-1:2008 и БДС EN 62271-102:2007

ПРОВЕЛ

ИЗПИТВАНЕТО:.....

инж. Д. Петков/

РЪКОВОДИТЕЛ

ИЗПИТВАТЕЛНА

ЛАБОРАТОРИЯ:.....

инж. М. Геориева/

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕТО НА РМ 24кV 400A

№1470

18.09.2017г.

ОБЕКТ НА ИЗПИТВАНЕ: РМ 24кV 400A

(наименование на обекта за изпитване, тип, марка, модел, код и др.)

ПРОИЗВОДИТЕЛ: НИКДИМ ООД, гр.Казанлък, бул."23 Шипченски полк" №80
(фирма, търговска марка, адрес)

НАИМЕНОВАНИЕ И НОМЕР НА СТАНДАРТИЗАЦИОННИТЕ ДОКУМЕНТИ:

- БДС EN 62271-1:2008 Комутационни апарати за високо напрежение. Част 1: Общи технически изисквания (IEC 62271-1:2007)

- БДС EN 62271-102:2007 Комутационни апарати за високо напрежение. Част 102: Разединители и заземителни разединители за променлив ток (IEC 62271-102:2001 + поправка 1, април 2002 + поправка 2, май:2003)

ВИД НА ИЗПИТВАНЕТО: По методика за контролни изпитвания НД 00.98.00

ЗАЯВКА: НД № 1470/18.09.2017г.

КОЛИЧЕСТВО НА ИЗПИТВАННИТЕ ОБРАЗЦИ: 1 брой

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

1. ОБЕКТ НА ИЗПИТВАНЕТО:**PM 24kV 400A****2. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:**

- номинално напрежение 20kV

- максимално напрежение 24kV

- номинална честота 50 Hz

- номинален ток 400A

- габаритни размери:

-височина 630 mm

-широкина 862 mm

-разстояние между фази 260 mm


ВЯРНО СОРИГИНАЛА**Заличено по чл.2 от ЗЗЛД**

3. ВИД НА ИЗПИТВАНЕТО:

№ по ред	Наименование на показателя	Единица за измерване	Изисквания	Резултати от изпит- ванията	Заключение
1.	Проверка на конструкцията и визуална проверка		IEC 62271-102:2007 т. 7.5	отговарят	да
2.	Изпитвателно едноминутно напрежение с промишлена честота		IEC 62271-102:2007 т. 7.1		
2.1	Между фаза и земя и между две фази	kV	55	отговарят	да
2.2	Между отворените контакти	kV	75	отговарят	да
3.	Съпротивление на главната верига Фаза А Фаза Б Фаза С	mΩ	IEC 62271-102:2007 т. 7.3	0.048 0.053 0.052	да

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Изпитаният комутационен апарат PM 24kV 400A отговаря по изпитаните показатели на изискванията на БДС EN 62271-1:2008 и БДС EN 62271-102:2007.

ПРОВЕЛ
ИЗПИТВАНЕТО.....



инж. Д. Петков/

РЪКОВОДИТЕЛ
ИЗПИТВАТЕЛНА
ЛАБОРАТОРИЯ.....



инж. М. Георгиева/

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

В

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕТО НА РМ 24кV 1600A

№1471

18.09.2017г.

ОБЕКТ НА ИЗПИТВАНЕ: РМ 24кV 1600A

(наименование на обекта за изпитване, тип, марка, модел, код и др.)

ПРОИЗВОДИТЕЛ: НИКДИМ ООД, гр.Казанлък, бул."23 Шипченски полк" №80
(фирма, търговска марка, адрес)

НАИМЕНОВАНИЕ И НОМЕР НА СТАНДАРТИЗАЦИОННИТЕ ДОКУМЕНТИ:

- БДС EN 62271-1:2008 Комутационни апарати за високо напрежение. Част 1: Общи технически изисквания (IEC 62271-1:2007)

- БДС EN 62271-102:2007 Комутационни апарати за високо напрежение. Част 102: Разединители и заземителни разединители за променлив ток (IEC 62271-102:2001 + поправка 1, април 2002 + поправка 2, май:2003)

ВИД НА ИЗПИТВАНЕТО: По методика за контролни изпитвания НД 00.98.00

ЗАЯВКА: НД № 1471/18.09.2017г.

КОЛИЧЕСТВО НА ИЗПИТВАННИТЕ ОБРАЗЦИ: 1 брой

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

1. ОБЕКТ НА ИЗПИТВАНЕТО:

PM 24kV 1600A

2. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

- номинално напрежение 20kV

- максимално напрежение 24kV

- номинална честота 50 Hz

- номиналният ток 1600A

- габаритни размери:

- височина 715 mm

- широчина 960 mm

- разстояние между фази 270 mm

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

подпись



Валиден само с оригинален печат на
Valid only with an authentic blue stamp of

3. ВИД НА ИЗПИТВАНЕТО:

№ по ред	Наименование на показателя	Единица за измерване	Изисквания	Резултати от изпит- ванията	Заключение
1.	Проверка на конструкцията и визуална проверка		IEC 62271- 102:2007 т. 7.5	отговарят	да
2.	Изпитвателно едноминутно напрежение с промишлена честота		IEC 62271- 102:2007 т. 7.1		
2.1	Между фаза и земя и между две фази	kV	55	отговарят	да
2.2	Между отворените контакти	kV	75	отговарят	да
3.	Съпротивление на главната верига Фаза А Фаза Б Фаза С	mΩ	IEC 62271- 102:2007 т. 7.3	0.052 0.051 0.047	да

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Изпитаният комутационен апарат PM 24kV 1600A отговаря по изпитаните показатели на изискванията на БДС EN 62271-1:2008 и БДС EN 62271-102:2007.

ПРОВЕЛ
ИЗПИТВАНЕТО.....

инж. Д. Петков/

РЪКОВОДИТЕЛ
ИЗПИТВАТЕЛНА
ЛАБОРАТОРИЯ:.....

/инж. М. Георгиева/

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕТО НА РМЗ 24кV 400A

№1472

18.09.2017г

ОБЕКТ НА ИЗПИТВАНЕ: РМЗ 24кV 400A

(наименование на обекта за изпитване, тип, марка, модел, код и др.)

ПРОИЗВОДИТЕЛ: НИКДИМ ООД, гр.Казанлък, бул."23 Шипченски полк" №80

(фирма, търговска марка, адрес)

НАИМЕНОВАНИЕ И НОМЕР НА СТАНДАРТИЗАЦИОННИТЕ ДОКУМЕНТИ:

- БДС EN 62271-1:2008 Комутиационни апарати за високо напрежение. Част 1: Общи технически изисквания (IEC 62271-1:2007)

- БДС EN 62271-102:2007 Комутиационни апарати за високо напрежение. Част 102: Разединители и заземителни разединители за променлив ток (IEC 62271-102:2001 + поправка 1, април 2002 + поправка 2, май:2003)

ВИД НА ИЗПИТВАНЕТО: По методика за контролни изпитвания НД 00.98.00

ЗАЯВКА: НД № 1472/18.09.2017г.

КОЛИЧЕСТВО НА ИЗПИТВАННИТЕ ОБРАЗЦИ: 1 брой



Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

1. ОБЕКТ НА ИЗПИТВАНЕТО:

PMZ 24kV 400A

2. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

- номинално напрежение 20kV

- максимално напрежение 24kV

- номинална честота 50 Hz

- номиналният ток 400A

- габаритни размери:

-височина 630 mm

-широкина 1009 mm

-разстояние между фази 260 mm

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД



Валиден само с оригинален печат на
Valid only with an authentic blue stamp of

3. ВИД НА ИЗПИТВАНЕТО:

№ по ред	Наименование на показателя	Единица за измерване	Изисквания	Резултати от изпит- ванията	Заключение
1.	Проверка на конструкцията и визуална проверка		IEC 62271-102:2007 т. 7.5	отговарят	да
2.	Изпитвателно едноминутно напрежение с промишлена честота		IEC 62271-102:2007 т. 7.1		
2.1	Между фаза и земя и между две фази	kV	55	отговарят	да
2.2	Между отворените контакти	kV	75	отговарят	да
3.	Съпротивление на главната верига Фаза А Фаза Б Фаза С	mΩ	IEC 62271-102:2007 т. 7.3	0.052 0.054 0.057	да

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Изпитаният комутационен апарат РМЗ 24кV 400A отговаря по изпитаните показатели на изискванията на БДС EN 62271-1:2008 и БДС EN 62271-102:2007.

ПРОВЕЛ
ИЗПИТВАНЕТО

/инж. Д. Петков/

РЪКОВОДИТЕЛ
ИЗПИТВАТЕЛНА
ЛАБОРАТОРИЯ

/инж. М. Геориева/

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕТО НА РМЗ 24кV 1600A

№1473

18.09.2017г.

ОБЕКТ НА ИЗПИТВАНЕ: РМЗ 24кV 1600A

(наименование на обекта за изпитване, тип, марка, модел, код и др.)

ПРОИЗВОДИТЕЛ: НИКДИМ ООД, гр.Казанлък, бул."23 Шипченски полк" №80

(фирма, търговска марка, адрес)

НАИМЕНОВАНИЕ И НОМЕР НА СТАНДАРТИЗАЦИОННИТЕ ДОКУМЕНТИ:

- БДС EN 62271-1:2008 Комутационни апарати за високо напрежение. Част 1: Общи технически изисквания (IEC 62271-1:2007)

- БДС EN 62271-102:2007 Комутационни апарати за високо напрежение. Част 102: Разединители и заземителни разединители за променлив ток (IEC 62271-102:2001 + поправка 1, април 2002 + поправка 2, май:2003)

ВИД НА ИЗПИТВАНЕТО: По методика за контролни изпитвания НД 00.98.00

ЗАЯВКА: НД № 1473/18.09.2017г.

КОЛИЧЕСТВО НА ИЗПИТВАННИТЕ ОБРАЗЦИ: 1 брой

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

1. ОБЕКТ НА ИЗПИТВАНЕТО:

PMZ 24kV 1600A

2. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

- номинално напрежение	20kV
- максимално напрежение	24kV
- номинална честота	50 Hz
- номиналният ток	1600A

- габаритни размери:

-височина	715 mm
-широкина	1160 mm
-разстояние между фази	270 mm

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

3. ВИД НА ИЗПИТВАНЕТО:

№ по ред	Наименование на показателя	Единица за измерване	Изисквания	Резултати от изпит- ванията	Заключение
1.	Проверка на конструкцията и визуална проверка		IEC 62271- 102:2007 т. 7.5	отговарят	да
2.	Изпитвателно едноминутно напрежение с промишлена честота		IEC 62271- 102:2007 т. 7.1		
2.1	Между фаза и земя и между две фази	kV	55	отговарят	да
2.2	Между отворените контакти	kV	75	отговарят	да
3.	Съпротивление на главната верига Фаза А Фаза Б Фаза С	mΩ	IEC 62271- 102:2007 т. 7.3	0.049 0.051 0.052	да

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Изпитаният комутационен апарат РМЗ 24кV 1600A отговаря по изпитаните показатели на изискванията на БДС EN 62271-1:2008 и БДС EN 62271-102:2007.

ПРОВЕЛ

ИЗПИТВАНЕТО:.....

/инж. Д. Петков/

РЪКОВОДИТЕЛ

ИЗПИТВАТЕЛНА

ЛАБОРАТОРИЯ

/инж. М. Георгиева/

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕТО НА РМЗк 12кV 630A

№1474

18.09.2017г

ОБЕКТ НА ИЗПИТВАНЕ: РМЗк 12кV 630A

(наименование на обекта за изпитване, тип, марка, модел, код и др.)

ПРОИЗВОДИТЕЛ: НИКДИМ ООД, гр.Казанлък, бул."23 Шипченски полк" №80

(фирма, търговска марка, адрес)

НАИМЕНОВАНИЕ И НОМЕР НА СТАНДАРТИЗАЦИОННИТЕ ДОКУМЕНТИ:

- БДС EN 62271-1:2008 Комутационни апарати за високо напрежение. Част 1: Общи технически изисквания (IEC 62271-1:2007)

- БДС EN 62271-102:2007 Комутационни апарати за високо напрежение. Част 102: Разединители и заземителни разединители за променлив ток (IEC 62271-102:2001 + поправка 1, април 2002 + поправка 2, май:2003)

ВИД НА ИЗПИТВАНЕТО: По методика за контролни изпитвания НД 00.98.00

ЗАЯВКА: НД № 1474/18.09.2017г.

КОЛИЧЕСТВО НА ИЗПИТВАННИТЕ ОБРАЗЦИ: 1 брой

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

1. ОБЕКТ НА ИЗПИТВАНЕТО:

PM3к 12кV 630A

2. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

- номинално напрежение	10кV
- максимално напрежение	12кV
- номинална честота	50 Hz
- номиналнен ток	630A

- габаритни размери:

-височина	510 mm
-широкина	834 mm
-разстояние между фази	190 mm

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

3. ВИД НА ИЗПИТВАНЕТО:

№ по ред	Наименование на показателя	Единица за измерване	Изисквания	Резултати от изпит- ванията	Заключение
1.	Проверка на конструкцията и визуална проверка		IEC 62271-102:2007 т. 7.5	отговарят	да
2.	Изпитвателно едноминутно напрежение с промишлена честота		IEC 62271-102:2007 т. 7.1		
2.1	Между фаза и земя и между две фази	kV	35	отговарят	да
2.2	Между отворените контакти	kV	45	отговарят	да
3.	Съпротивление на главната верига Фаза А Фаза Б Фаза С	mΩ	IEC 62271-102:2007 т. 7.3	0.050 0.046 0.052	да

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Изпитаният комутационен апарат РМЗк 12kV 630A отговаря по изпитаните показатели на изискванията на БДС EN 62271-1:2008 и БДС EN 62271-102:2007.

ПРОВЕЛ
ИЗПИТВАНЕТО:.....

/инж. Д. Петков/

РЪКОВОДИТЕЛ
ИЗПИТВАТЕЛНА
ЛАБОРАТОРИЯ:.....

/инж. М. Георгиева/

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕТО НА РОМ 12кV 400A

№1477

18.09.2017г.

ОБЕКТ НА ИЗПИТВАНЕ: РОМ 12кV 400A

(наименование на обекта за изпитване, тип, марка, модел, код и др.)

ПРОИЗВОДИТЕЛ: НИКДИМ ООД, гр.Казанлък, бул."23 Шипченски полк" №80
(фирма, търговска марка, адрес)

НАИМЕНОВАНИЕ И НОМЕР НА СТАНДАРТИЗАЦИОННИТЕ ДОКУМЕНТИ:

- БДС EN 62271-1:2008 Комутационни апарати за високо напрежение. Част 1: Общи технически изисквания (IEC 62271-1:2007)

- БДС EN 62271-102:2007 Комутационни апарати за високо напрежение. Част 102: Разединители и заземителни разединители за променлив ток (IEC 62271-102:2001 + поправка 1, април 2002 + поправка 2, май:2003)

ВИД НА ИЗПИТВАНЕТО: По методика за контролни изпитвания НД 00.98.00

ЗАЯВКА: НД № 1477/18.09.2017г.

КОЛИЧЕСТВО НА ИЗПИТВАННИТЕ ОБРАЗЦИ: 1 брой

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

ПОДПИС

TEST LAB BULGARIA

Валиден само с оригинален печат на
Valid only with an authentic blue stamp of

1. ОБЕКТ НА ИЗПИТВАНЕТО:

РОМ 12кV 400A

2. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

- номинално напрежение	10кV
- максимално напрежение	12кV
- номинална честота	50 Hz
- номинални ток	400A

- габаритни размери:

-височина	645 mm
-широкина	980 mm
-разстояние между фази	270 mm

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД



Валиден само с оригинален печат на
Valid only with an authentic blue stamp of

3. ВИД НА ИЗПИТВАНЕТО:

№ по ред	Наименование на показателя	Единица за измерване	Изисквания	Резултати от изпит- ванията	Заключение
1.	Проверка на конструкцията и визуална проверка		IEC 62271-102:2007 т. 7.5	отговарят	да
2.	Изпитвателно едноминутно напрежение с промишлена честота		IEC 62271-102:2007 т. 7.1		
2.1	Между фаза и земя и между две фази	kV	35	отговарят	да
2.2	Между отворените контакти	kV	45	отговарят	да
3.	Съпротивление на главната верига Фаза А Фаза Б Фаза С	mΩ	IEC 62271-102:2007 т. 7.3	0.046 0.047 0.049	да

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Изпитаният комутационен апарат РОМ 12kV 400A отговаря по изпитаните показатели на изискванията на БДС EN 62271-1:2008 и БДС EN 62271-102:2007.

ПРОВЕЛ

ИЗПИТВАНЕТО

/инж. Д. Петков/

РЪКОВОДИТЕЛ

ИЗПИТВАТЕЛНА
ЛАБОРАТОРИЯ:

/инж. М. Геориева/

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

ПОДПИС:



Valid only with an authentic blue stamp of

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕТО НА РОМ 24кV 400A ЕДНОПОЛЮСЕН

№1476

18.09.2017г.

ОБЕКТ НА ИЗПИТВАНЕ: РОМ 24кV 400A ЕДНОПОЛЮСЕН

(наименование на обекта за изпитване, тип, марка, модел, код и др.)

ПРОИЗВОДИТЕЛ: НИКДИМ ООД, гр.Казанлък, бул."23 Шипченски полк" №80
(фирма, търговска марка, адрес)

НАИМЕНОВАНИЕ И НОМЕР НА СТАНДАРТИЗАЦИОННИТЕ ДОКУМЕНТИ:

- БДС EN 62271-1:2008 Комутационни апарати за високо напрежение. Част 1: Общи технически изисквания (IEC 62271-1:2007)

- БДС EN 62271-102:2007 Комутационни апарати за високо напрежение. Част 102: Разединители и заземителни разединители за променлив ток (IEC 62271-102:2001 + поправка 1, април 2002 + поправка 2, май:2003)

ВИД НА ИЗПИТВАНЕТО: По методика за контролни изпитвания НД 00.98.00

ЗАЯВКА: НД № 1476/18.09.2017г.

КОЛИЧЕСТВО НА ИЗПИТВАНИТЕ ОБРАЗЦИ: 1 брой

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД



Валиден само с оригинален печат на
Valid only with an authentic blue stamp of

1. ОБЕКТ НА ИЗПИТВАНЕТО:

РОМ 24кV 400A ЕДНОПОЛЮСЕН

2. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

- номинално напрежение	20кV
- максимално напрежение	24кV
- номинална честота	50 Hz
- номинален ток	400A

- габаритни размери:

-височина	820 mm
-широкина	420 mm
-разстояние между фази	-

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД



Валиден само с оригинален печат на
Valid only with an authentic blue stamp of

3. ВИД НА ИЗПИТВАНЕТО:

№ по ред	Наименование на показателя	Единица за измерване	Изисквания	Резултати от изпит- ванията	Заключение
1.	Проверка на конструкцията и визуална проверка		IEC 62271- 102:2007 т. 7.5	отговарят	да
2.	Изпитвателно едноминутно напрежение с промишлена честота		IEC 62271- 102:2007 т. 7.1		
2.1	Между фаза и земя	kV	55	отговарят	да
2.2	Между отворените контакти	kV	75	отговарят	да
3.	Съпротивление на главната верига Фаза А Фаза Б Фаза С	mΩ	IEC 62271- 102:2007 т. 7.3	0.048 0.051 0.055	да

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Изпитаният комутационен апарат РОМ 24кV 400A еднополюсен отговаря по изпитаните показатели на изискванията на БДС EN 62271-1:2008 и БДС EN 62271-102:2007.

ПРОВЕЛ

ИЗПИТВАНЕТО:



инж. Д. Петков/

РЪКОВОДИТЕЛ

ИЗПИТВАТЕЛНА
ЛАБОРАТОРИЯ:

инж. М. Георгиева/

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

SWITCHES

26 Indoor Disconnecting Switches

Разединители вътреен монтаж

28 High-power Indoor Disconnecting Switches

Разединители с висока мощност

30 On-load Disconnecting Switches for indoor vertical mounting

Мощностни разединители за вътреен вертикален монтаж

32 Outdoor Vertical Disconnecting Switches

Разединители за открит вертикален монтаж

34 Outdoor Horizontal Disconnecting Switches

Разединители за открит хоризонтален монтаж

35 On-load Disconnecting Switches for outdoor vertical mounting

Мощностни разединители за открит вертикален монтаж

36 On-load Disconnecting Switches for outdoor horizontal mounting

Мощностни разединители за открит хоризонтален монтаж

37 Lever breakers

Лостови прекъсвачи



NIKDIM

Indoor Disconnecting Switches

Разединители вътрешен монтаж

General information • Обща информация

Type:	Тип	RM PM
Class	Клас	air insulated въздушен
Standard	Стандарт	IEC 62271-102
Earthing	Заземяване	Yes Да
Mounting	Монтаж	indoor, vertical вътрешен, вертикален
Insulators	Изолатори	porcelain, epoxy resin порцелан, епоксидна смола
Operation	Управление	Manual hand drive RLZ 15 Ръчно лостово задвижване РЛЗ-15

Tipology • Типология


RM PM	Switch	Разединител
RMZk PM3k	Switch with earthing cable side	Разединител със заземяване от кабелната страна
RMZ PM3	Switch with earthing on top	Разединител със заземяване от горната страна
RMP PMП	Switch with fuse holders	Разединител със стойка за предпазители
RMZkP PM3kП	Switch with earthing cable side and fuse holders	Разединител със заземление от кабелната страна и стойки за предпазители

Type Тип	Order No Каталожен номер	Rated voltage Nom. Напр.	Rated current Nom. Tok	Short time current Tok на късо съединение	Peak current Пикова ток	Test Voltage Изпитвателно напрежение				Weight Тегло	
						AC променливо 50Hz		Impulse импулсно 1,2/50μs			
						between current-carry- ing parts and earth между тоководещи части и земя	between open contacts между разединени контакти	between current-carry- ing parts and earth между тоководещи части и земя	between open contacts между разединени контакти		
Unit Единица		kV	A	kAeff	kAmax	kV	kV	kV	kV	kg	
RM PM	6112200	12	200	20	50	35	45	75	85	28	
	6112400	12	400	20	50	35	45	75	85	28	
	6112630	12	630	16	40	35	45	75	85	30	
RMZk PM3k	6212200	12	200	20	50	35	45	75	85	32	
	6212400	12	400	20	50	35	45	75	85	32	
	6212630	12	630	16	40	35	45	75	85	34	
RMZ PM3	6312200	12	200	20	50	35	45	75	85	32	
	6312400	12	400	20	50	35	45	75	85	32	
	6312630	12	630	16	40	35	45	75	85	32	
RMP PMП	6412200	12	200	20	50	35	45	75	85	38	
	6412400	12	400	20	50	35	45	75	85	38	
	6412630	12	630	16	40	35	45	75	85	40	
RMZkP PM3kП	6512200	12	200	20	50	35	45	75	85	42	
	6512400	12	400	20	50	35	45	75	85	42	
	6512630	12	630	16	40	35	45	75	85	44	
RM PM	6124200	24	200	16	40	55	75	125	145	32	
	6124400	24	400	16	40	55	75	125	145	32	
	6124630	24	630	16	40	55	75	125	145	35	
RMZk PM3k	6224200	24	200	16	40	55	75	125	145	38	
	6224400	24	400	16	40	55	75	125	145	38	
	6224630	24	630	16	40	55	75	125	145	41	
RMZ PM3	6324200	24	200	16	40	55	75	125	145	38	
	6324400	24	400	16	40	55	75	125	145	38	
	6324630	24	630	16	40	55	75	125	145	41	
RMP PMП	6424200	24	200	16	40	55	75	125	145	44	
	6424400	24	400	16	40	55	75	125	145	44	
	6424630	24	630	16	40	55	75	125	145	47	
RMZkP PM3kП	6524200	24	200	16	40	55	75	125	145	50	
	6524400	24	400	16	40	55	75	125	145	50	
	6524630	24	630	16	40	55	75	125	145	53	
RM PM	6136200	36	200	16	40	75	100	170	195	98	
	6136400	36	400	16	40	75	100	170	195	98	
	6136630	36	630	16	40	75	100	170	195	103	
RMZk PM3k	6236200	36	200	16	40	75	100	170	195	110	
	6236400	36	400	16	40	75	100	170	195	110	
	6236630	36	630	16	40	75	100	170	195	115	
RMZ PM3	6336200	36	200	16	40	75	100	170	195	110	
	6336400	36	400	16	40	75	100	170	195	110	
	6336630	36	630	16	40	75	100	170	195	115	
RMP PMП	6436200	36	200	16	40	75	100	170	195	122	
	6436400	36	400	16	40	75	100	170	195	122	
	6436630	36	630	16	40	75	100	170	195	127	
RMZkP PM3kП	6536200	36	200	16	40	75	100	170	195	134	
	6536400	36	400	16	40	75	100	170	195	134	
	6536630	36	630	16	50	75	100	170	195	139	

Indoor Disconnecting Switches

Разединители вътрешен монтаж

RMZkP

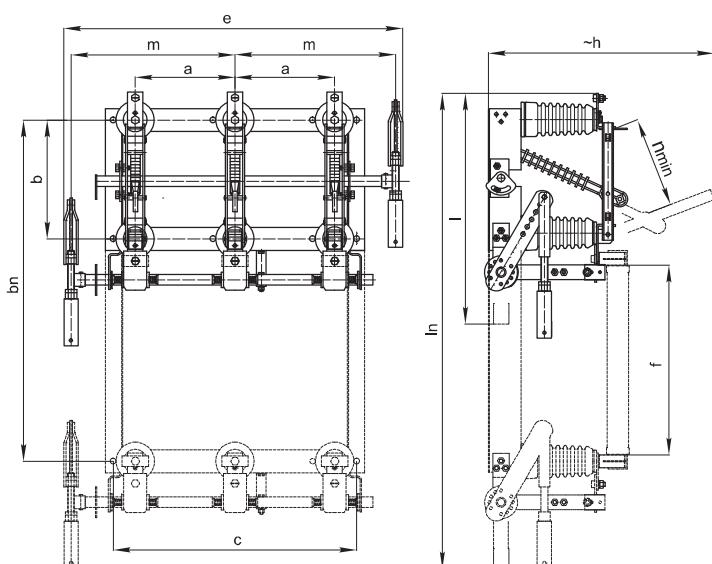

KV	Dimensions Размери											
	a	b	bn	c	e	f	h	I	In	m	nmin	
12	190	230	627	492	816	295	510	640	1106	400	170	
24	260	310	857	632	992	445	630	780	1340	479	245	
36	375	460	1102	886	1407	540	900	1065	1707	687	390	

High-power Indoor Disconnecting Switches

Разединители с висока мощност

General information • Обща информация

Type:	Тип	RM PM
Class	Клас	air insulated въздушен
Standard	Стандарт	IEC 62271-102
Earthing	Заземяване	Yes Да
Mounting	Монтаж	indoor, vertical вътрешен, вертикален
Insulators	Изолатори	porcelain порцелан
Operation	Управление	Manual ръчно червячно устройство

Tipology • Типология

RM PM	Switch	Разединител
RMZk PM3k	Switch with earthing cable side	Разединител със заземяване от кабелната страна
RMZ PM3	Switch with earthing on top	Разединител със заземяване от горната страна


Type Тип	Order No Каталожен номер	Rated voltage Nom. Напр.	Rated current Nom. Tok	Short time current Tok на късо съединение	Peak current Пикова ток	Test Voltage Изпитвателно напрежение					Weight Тегло	
						AC променливо 50Hz		Impulse импулсно 1,2/50μs				
						between current-carry- ing parts and earth между тоководещи части и земя	between open contacts между разединени контакти	between current-carry- ing parts and earth между тоководещи части и земя	between open contacts между разединени контакти	between open contacts между разединени контакти		
Unit Единица		kV	A	kAeff	kAmax	kV	kV	kV	kV	kV	kg	
RM PM	6112800	12	800	16	40	35	45	75	85	45		
	6112100	12	1000	16	40	35	45	75	85	45		
	6112125	12	1250	16	40	35	45	75	85	45		
	6112160	12	1600	16	40	35	45	75	85	120		
	6112255	12	2500	16	40	35	45	75	85	120		
	6112300	12	3000	16	40	35	45	75	85	120		
RMZk, RMZ PM3k, PM3	6212800	12	800	16	40	35	45	75	85	55		
	6212100	12	1000	16	40	35	45	75	85	55		
	6212125	12	1250	16	40	35	45	75	85	55		
	6212160	12	1600	16	40	35	45	75	85	134		
	6212255	12	2500	16	40	35	45	75	85	134		
	6212300	12	3000	16	40	35	45	75	85	134		
RM PM	6124800	24	800	16	40	55	75	125	145	62		
	6124100	24	1000	16	40	55	75	125	145	62		
	6124125	24	1250	16	40	55	75	125	145	62		
	6124160	24	1600	16	40	55	75	125	145	150		
	6124255	24	2500	16	40	55	75	125	145	150		
	6124300	24	3000	16	40	55	75	125	145	150		
RMZk, RMZ PM3k, PM3	6224800	24	800	16	40	55	75	125	145	75		
	6224100	24	1000	16	40	55	75	125	145	75		
	6224125	24	1250	16	40	55	75	125	145	75		
	6224160	24	1600	16	40	55	75	125	145	170		
	6224255	24	2500	16	40	55	75	125	145	170		
	6224300	24	3000	16	40	55	75	125	145	170		

KV	Dimensions Размери							
	a	b	c	e	h	i	m	nmin
	mm							
12/до 1250A	215	270	564	930	550	735	449	155
24/до 1250A	270	350	674	1160	715	870	562	245
12/над 1600A	330	300	910	1260	626	810	613	185
24/над 1600A	400	410	1058	1358	775	990	662	285




High-power Indoor Disconnecting Switches

Разединители с висока мощност

RMZk 1250A

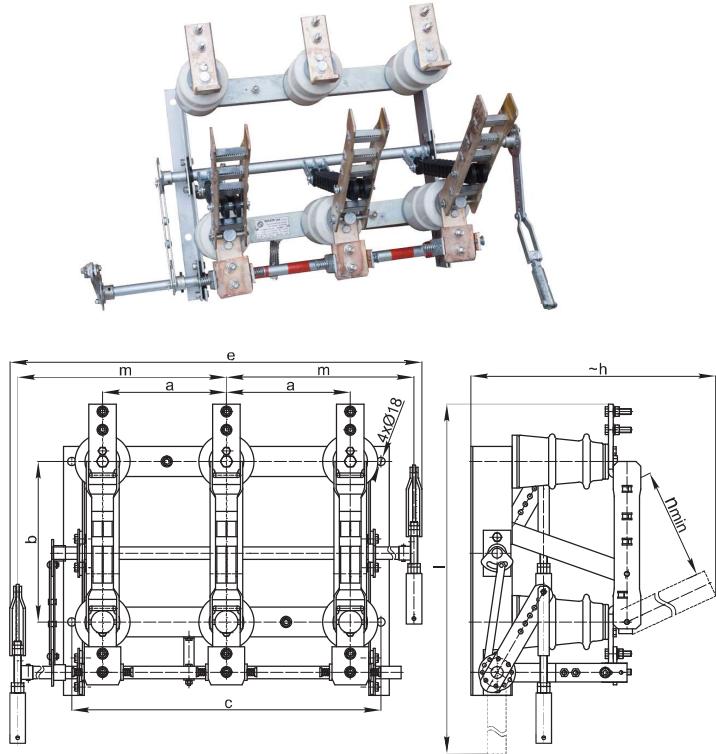

RMZk 3000A

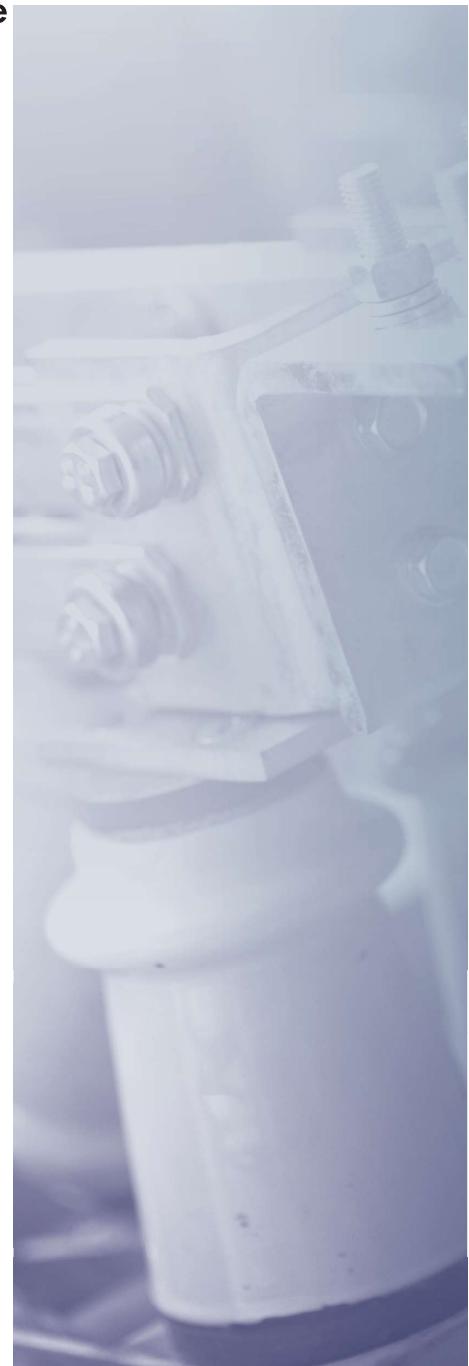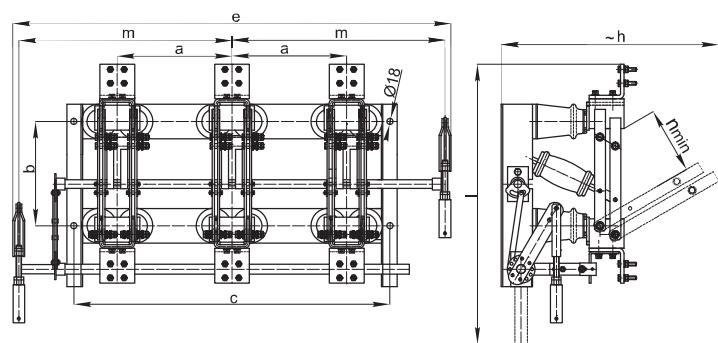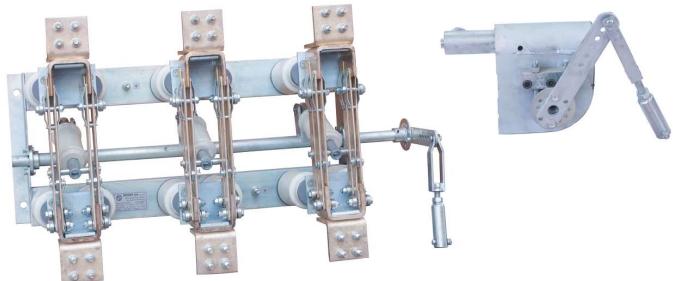

On-load Disconnecting Switches for indoor vertical mounting

Мощностни разединители за вътрешен вертикален монтаж

General information • Обща информация

Type:	Тип	RMM PMM
Class	Клас	air insulated въздушен
Standard	Стандарт	IEC 62271-102, IEC 60265, IEC 60694
Earthing	Заземяване	Yes Да
Mounting	Монтаж	indoor, vertical вътрешен, вертикален
Insulators	Изолатори	epoxy resin епоксидна смола
Operation	Управление	Manual hand drive RLZ 15 Ръчно лостово задвижване РЛЗ-15



Tipology • Типология

RMM PMM	On-load Switch	Мощностен разединител
RMMZk PMM3k	On-load switch with earthing cable side	Мощностен разединител със заземяване от кабелната страна
RMMP PMMP	On-load switch with fuse holders	Мощностен разединител със стойка за предпазители
RMMZkP PMM3kP	On-load switch with earthing cable side with fuse holders	Мощностен разединител със заземление от кабелната страна и стойки за предпазители

Type Тип	Order No Каталожен номер	Rated voltage Nom. Напр.	Rated current Nom. Tok	Short time current Tok на късо съединение	Peak current Пикова ток	Test Voltage Изпитвателно напрежение				Weight Тегло	
						AC променливо 50Hz		Impulse импулсно 1,2/50μs			
						between current-carry- ing parts and earth между тоководещи части и земя	between open contacts между разединени контакти	between current-carry- ing parts and earth между тоководещи части и земя	between open contacts между разединени контакти		
Unit Единица		kV	A	kAeff	kAmax	kV	kV	kV	kV	kg	
RMM PMM	7112200	12	200	16	40	35	45	75	85	29	
	7112400	12	400	16	40	35	45	75	85	29	
	7112630	12	630	16	40	35	45	75	85	29	
RMMZk PMM3k	7212200	12	200	16	40	35	45	75	85	33	
	7212400	12	400	16	40	35	45	75	85	33	
	7212630	12	630	16	40	35	45	75	85	33	
RMMP PMMП	7312200	12	200	16	40	35	45	75	85	40	
	7312400	12	400	16	40	35	45	75	85	40	
	7312630	12	630	16	40	35	45	75	85	40	
RMMZkP PMM3kП	7412200	12	200	16	40	35	45	75	85	45	
	7412400	12	400	16	40	35	45	75	85	45	
	7412630	12	630	16	40	35	45	75	85	45	
RMM PMM	7124200	24	200	16	40	55	75	125	145	42	
	7124400	24	400	16	40	55	75	125	145	42	
	7124630	24	630	16	40	55	75	125	145	42	
RMMZk PMM3k	7224200	24	200	16	40	55	75	125	145	52	
	7224400	24	400	16	40	55	75	125	145	52	
	7224630	24	630	16	40	55	75	125	145	52	
RMMP PMMП	7324200	24	200	16	40	55	75	125	145	65	
	7324400	24	400	16	40	55	75	125	145	65	
	7324630	24	630	16	40	55	75	125	145	65	
RMMZkP PMM3kП	7424200	24	200	16	40	55	75	125	145	78	
	7424400	24	400	16	40	55	75	125	145	78	
	7424630	24	630	16	40	55	75	125	145	78	

On-load Disconnecting Switches for indoor vertical mounting Мощностни разединители за вътрешен вертикален монтаж

RMMZkP

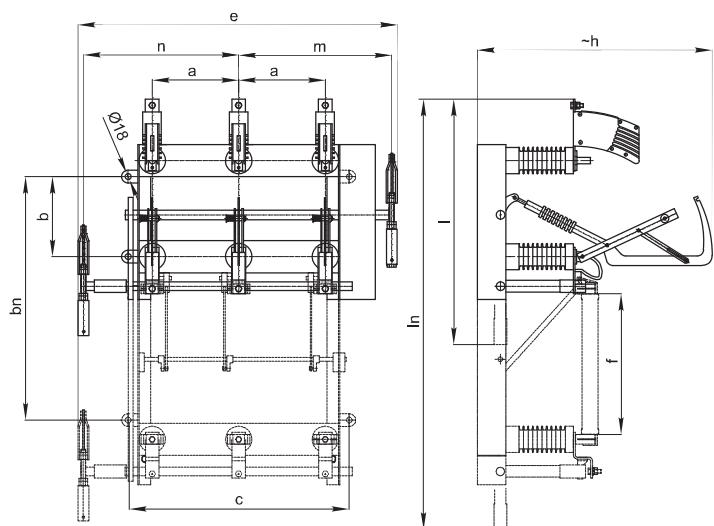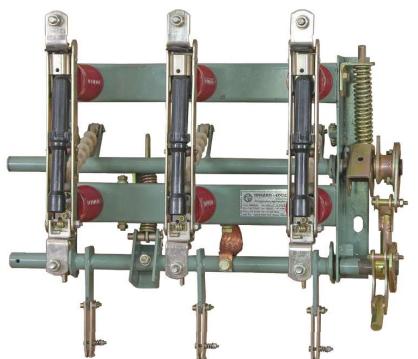

KV	Dimensions Размери										
	a	b	bn	c	e	f	h	l	ln	m	n
12	210	280	600	660	840	295	610	630	1000	400	400
24	275	360	760	690	1120	445	800	840	1380	600	485

Outdoor Vertical Disconnecting Switches

Разединители за открит вертикален монтаж

General information • Обща информация

Type:	Тип	ROM POM
Class	Клас	air insulated въздушен
Standard	Стандарт	IEC 62271-102
Earthing	Заземяване	Yes Да
Mounting	Монтаж	outdoor, vertical открит, вертикален
Insulators	Изолатори	porcelain, silicon порцелан, силикон
Operation	Управление	Manual hand drive RLZ 31 Ръчно лостово задвижване РЛЗ-31

Tipology • Типология



ROM POM	Switch	Разединител
ROMZk POM3k	Switch with earthing cable side	Разединител със заземяване от кабелната страна
ROMP POMП	Switch with fuse holders	Разединител със стойка за предпазители
ROMZkP POM3kП	Switch with earthing cable side and fuse holders	Разединител със заземление от кабелната страна и стойки за предпазители

Type Тип	Order No Каталожен номер	Rated voltage Nom. Напр.	Rated current Nom. Tok	Short time current Tok на късо съединение	Peak current Пикова ток	Test Voltage / Изпитвателно напрежение				Weight Tezло	
						AC променливо 50Hz		Impulse импулсно 1.2/50μs			
						between current-carry- ing parts and earth между тоководещи части и земя	between open contacts между разединени контакти	between current-carry- ing parts and earth между тоководещи части и земя	between open contacts между разединени контакти		
Unit Единица		kV	A	kAeff	kAmax	kV	kV	kV	kV	kg	
ROM POM	6612200	12	200	20	50	35	45	75	85	50	
	6612400	12	400	20	50	35	45	75	85	50	
	6612630	12	630	20	50	35	45	75	85	50	
ROMZk POM3k	6712200	12	200	20	50	35	45	75	85	60	
	6712400	12	400	20	50	35	45	75	85	60	
	6712630	12	630	20	50	35	45	75	85	60	
ROMP POMП	6812200	12	200	20	50	35	45	75	85	80	
	6812400	12	400	20	50	35	45	75	85	80	
	6812630	12	630	20	50	35	45	75	85	80	
ROMZkP POM3kП	6912200	12	200	20	50	35	45	75	85	90	
	6912400	12	400	20	50	35	45	75	85	90	
	6912630	12	630	20	50	35	45	75	85	90	
ROM POM	6624200	24	200	20	50	55	75	125	145	85	
	6624400	24	400	20	50	55	75	125	145	85	
	6624630	24	630	20	50	55	75	125	145	85	
ROMZk POM3k	6724200	24	200	20	50	55	75	125	145	100	
	6724400	24	400	20	50	55	75	125	145	100	
	6724630	24	630	20	50	55	75	125	145	100	
ROMP POMП	6824200	24	200	20	50	55	75	125	145	135	
	6824400	24	400	20	50	55	75	125	145	135	
	6824630	24	630	20	50	55	75	125	145	135	
ROMZkP POM3kП	6924200	24	200	20	50	55	75	125	145	150	
	6924400	24	400	20	50	55	75	125	145	150	
	6924630	24	630	20	50	55	75	125	145	150	
ROM POM	6636200	36	200	16	40	75	100	170	195	150	
	6636400	36	400	16	40	75	100	170	195	150	
	6636630	36	630	16	40	75	100	170	195	150	
ROMZk POM3k	6736200	36	200	16	40	75	100	170	195	165	
	6736400	36	400	16	40	75	100	170	195	165	
	6736630	36	630	16	40	75	100	170	195	165	
ROMP POMП	6836200	36	200	16	40	75	100	170	195	210	
	6836400	36	400	16	40	75	100	170	195	210	
	6836630	36	630	16	40	75	100	170	195	210	
ROMZkP POM3kП	6936200	36	200	16	40	75	100	170	195	225	
	6936400	36	400	16	40	75	100	170	195	225	
	6936630	36	630	16	40	75	100	170	195	225	

Outdoor Vertical Disconnecting Switches

Разединители за открит вертикален монтаж

ROMZkP

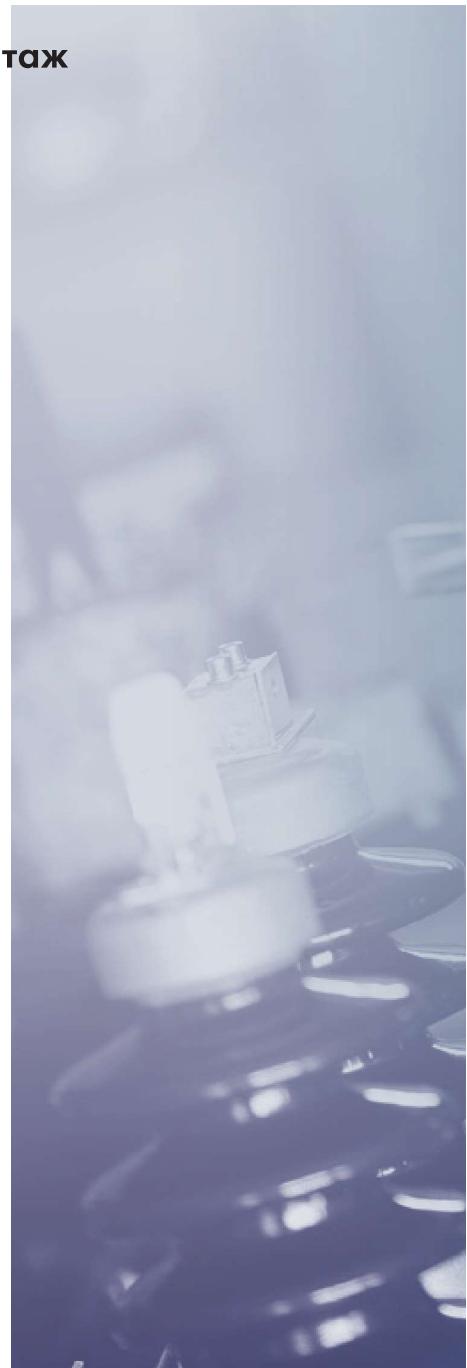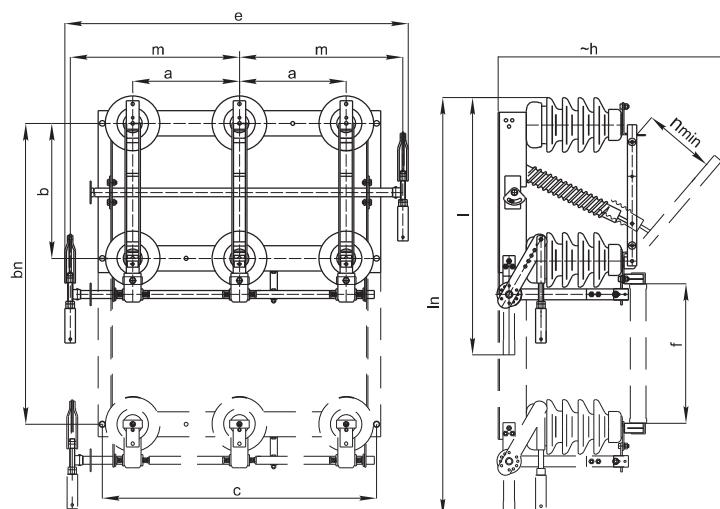

KV	Dimensions Размери										
	a	b	bn	c	e	f	mm	h	I	In	m
12	270	315	712	724	1153	295	620	800	1297	560	210
24	340	430	977	864	1350	445	820	1010	1557	658	310
36	550	635	1277	1285	2185	540	1140	1386	2028	1075	510

Outdoor Horizontal Disconnecting Switches

Разединители за открит хоризонтален монтаж

General information • Обща информация


Type:	Тип	ROS POC
Class	Клас	air insulated въздушен
Standard	Стандарт	IEC 62271-102
Earthing	Заземяване	No He
Mounting	Монтаж	outdoor, horizontal открит, хоризонтален
Insulators	Изолатори	porcelain, silicon порцелан, силикон
Operation	Управление	Manual hand drive RLZ 31 Ръчно лостово задвижване РЛЗ-31

Tipology • Типология

ROS POC	Switch	Разединител
---------	--------	-------------

Type Тип	Order No Каталожен номер	Rated voltage Ном. Напр.	Rated current Ном. Ток	Short time current Tok на късо съединение	Peak current ПъкоВ ток	Test Voltage Изпитвателно напрежение				Weight Тегло	
						AC променливо 50Hz		Impulse импулсно 1,2/50μs			
						between current-carry- ing parts and earth между токоносещи части и земя	between open contacts между разединени контакти	between current-carry- ing parts and earth между токоносещи части и земя	between open contacts между разединени контакти		
Unit Единица		kV	A	kAeff	kAmax	kV	kV	kV	kV	kg	
ROS POC	7012200	12	200	16	40	35	45	75	85	100	
	7012400	12	400	16	40	35	45	75	85	100	
	7012630	12	630	16	40	35	45	75	85	100	
	7024200	24	200	16	40	55	75	125	145	150	
	7024400	24	400	16	40	55	75	125	145	150	
	7024630	24	630	16	40	55	75	125	145	150	
	7036200	36	200	16	40	75	100	170	195	200	
	7036400	36	400	16	40	75	100	170	195	200	
	7036630	36	630	16	40	75	100	170	195	200	

ROS

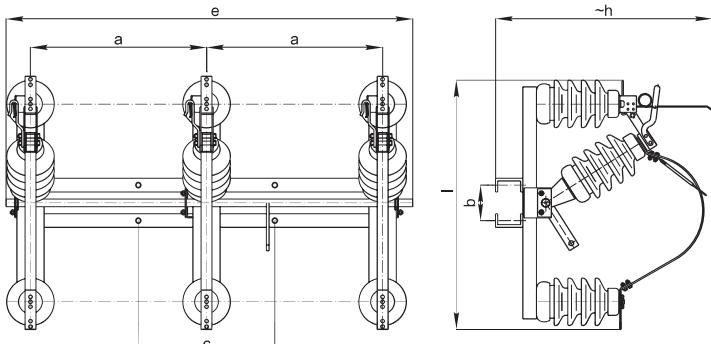

ROS POC	Dimensions Размери						
	KV	a	b	c	e	h	i
					mm		
12	450	170	410	1070	710	820	
24	645	170	410	1464	820	930	
36	1000	170	410	2170	985	1105	



On-load Disconnecting Switches for outdoor vertical mounting

Мощностни разединители за открит вертикален монтаж

General information • Обща информация

Type:	Тип	ROMM POMM
Class	Клас	air insulated въздушен
Standard	Стандарт	IEC 62271-102, IEC 60265, IEC 60694
Earthing	Заземяване	Yes Да
Mounting	Монтаж	outdoor, vertical открит, вертикален
Insulators	Изолатори	porcelain, silicon порцелан, силикон
Operation	Управление	Manual hand drive RLZ 31 Ръчно лостово задвижване РЛЗ-31

Tipology • Типология

ROMM PMM On-load Switch


Мощностен разединител

ROMMZk POMM3k On-load switch with earthing cable side

Мощностен разединител със заземяване от кабелната страна

Type Тип	Order No Каталожен номер	Rated voltage Nom. Напр.	Rated current Nom. Tok	Short time current Tok на късо съединение	Peak current Пикова ток	Test Voltage Изпитвателно напрежение				Weight Тегло	
						AC променилово 50Hz		Impulse импулсно 1,2/50μs			
						between current-carrying parts and earth между тоководещи части и земя	between open contacts между разединени контакти	between current-carrying parts and earth между тоководещи части и земя	between open contacts между разединени контакти		
Unit Единица		kV	A	kAeff	kAmax	kV	kV	kV	kV	kg	
ROMM POMM	7512400	12	400	20	50	35	45	75	85	60	
	7512630	12	630	20	50	35	45	75	85	60	
ROMMZk POMM3k	7612400	12	400	20	50	35	45	75	85	70	
	7612630	12	630	20	50	35	45	75	85	70	
ROMM POMM	7524400	24	400	20	50	55	75	125	145	95	
	7524630	24	630	20	50	55	75	125	145	95	
ROMMZk POMM3k	7624400	24	400	20	50	55	75	125	145	110	
	7624630	24	630	20	50	55	75	125	145	110	

ROMMZk

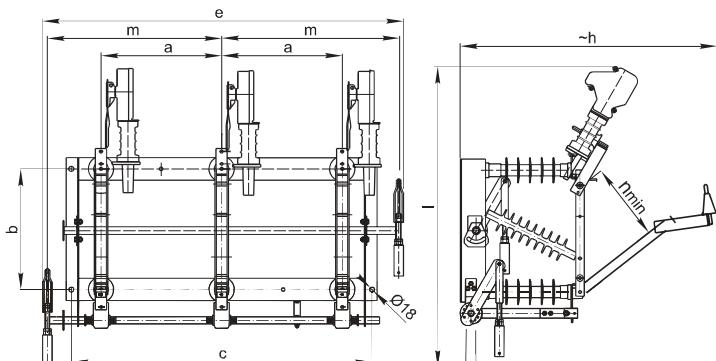


KV	a	b	c	Dimensions Размери					mm
				e	h	i	m	nmin	
12	370	315	904	1333	715	1055	650	210	
24	430	430	1072	1573	915	1265	770	310	


On-load Disconnecting Switches for outdoor horizontal mounting

Мощностни разединители за открит хоризонтален монтаж

Type Тип	Order No Каталожен номер	Rated voltage Nom. Напр.	Rated current Nom. Tok	Short time current Tok на късо съединение	Peak current Пикова ток	Test Voltage Испитвателно напрежение				Weight Tezло	
						AC промениливо 50Hz		Impulse импулсно 1,2/50μs			
						between current-carrying parts and earth между тоководещи части и земя	between open contacts между разединени контакти	between current-carrying parts and earth между тоководещи части и земя	between open contacts между разединени контакти		
		kV	A	kAeff	kAmax	kV	kV	kV	kV	kg	
ROSM	7712400	12	400	16	40	35	45	75	85	110	
POCM	7712630	12	630	16	40	35	45	75	85	110	
	7724400	24	400	16	40	55	75	125	145	160	
	7724630	24	630	16	40	55	75	125	145	160	

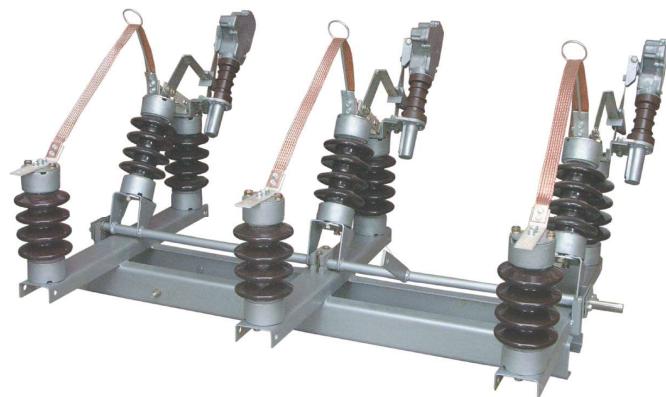

ROSM

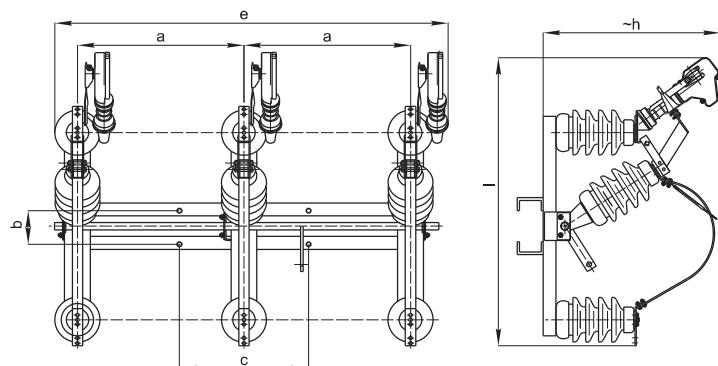



ROSM POCM	Dimensions Размери						
	KV	a	b	c	e	h	i
	mm						
12	450	170	170	1130	835	1000	
24	645	170	410	1525	945	1120	

Lever breakers

Лостови прекъсвачи

Type Тип	Order No Каталожен номер	Rated voltage Ном. напр.	Rated current Ном. ток	Weight Тегло	Dimensions Размери							
					kV	A	kg	b	c	d	h	i
VL DK ВЛДК	8100250	0.5	250	3				136	74	155	275	320
	8100400	0.5	400	4.5				136	74	205	303	370
	8100630	0.5	630	6.3				136	74	205	300	370
	8101000	0.5	1000	11.5				136	74	250	330	420
PL DK ПЛДК	8200250	0.5	250	3.6				136	74	180	290	330
	8200400	0.5	400	7.2				136	74	255	320	385
	8200630	0.5	630	8.5				136	74	255	320	385

VL DK

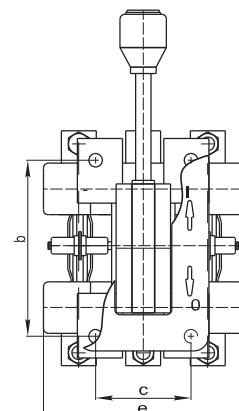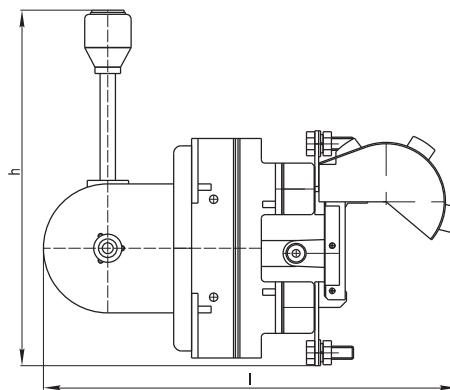


PL DK



Type Тип	Order No Каталожен номер	Rated voltage Ном. напр.	Rated current Ном. ток	Weight Тегло	Dimensions Размери							
					kV	A	kg	b	c	d	h	i
RM1 PM1	8300400	1	400	15				110	360	165	410	250
	8301000	1	1000	22				120	400	170	450	265

RM1kV

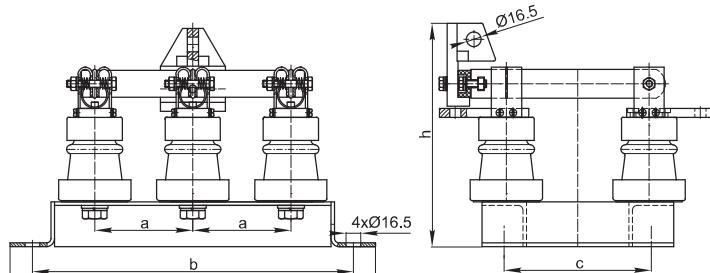

1. Технически характеристики и размери съгласно
БДС EN 62271.

2. Технически данни на разединителя:


- Монт
- Номи
- Номи

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

НД 70.07.00.00.00

Л триполюсен
ЛТ монтаж
12kV / 400A

Столари
МОСО
Модел
лист 1
Вс. листа 1
НИКДИМ ОСД
КАЗАНЛЪК

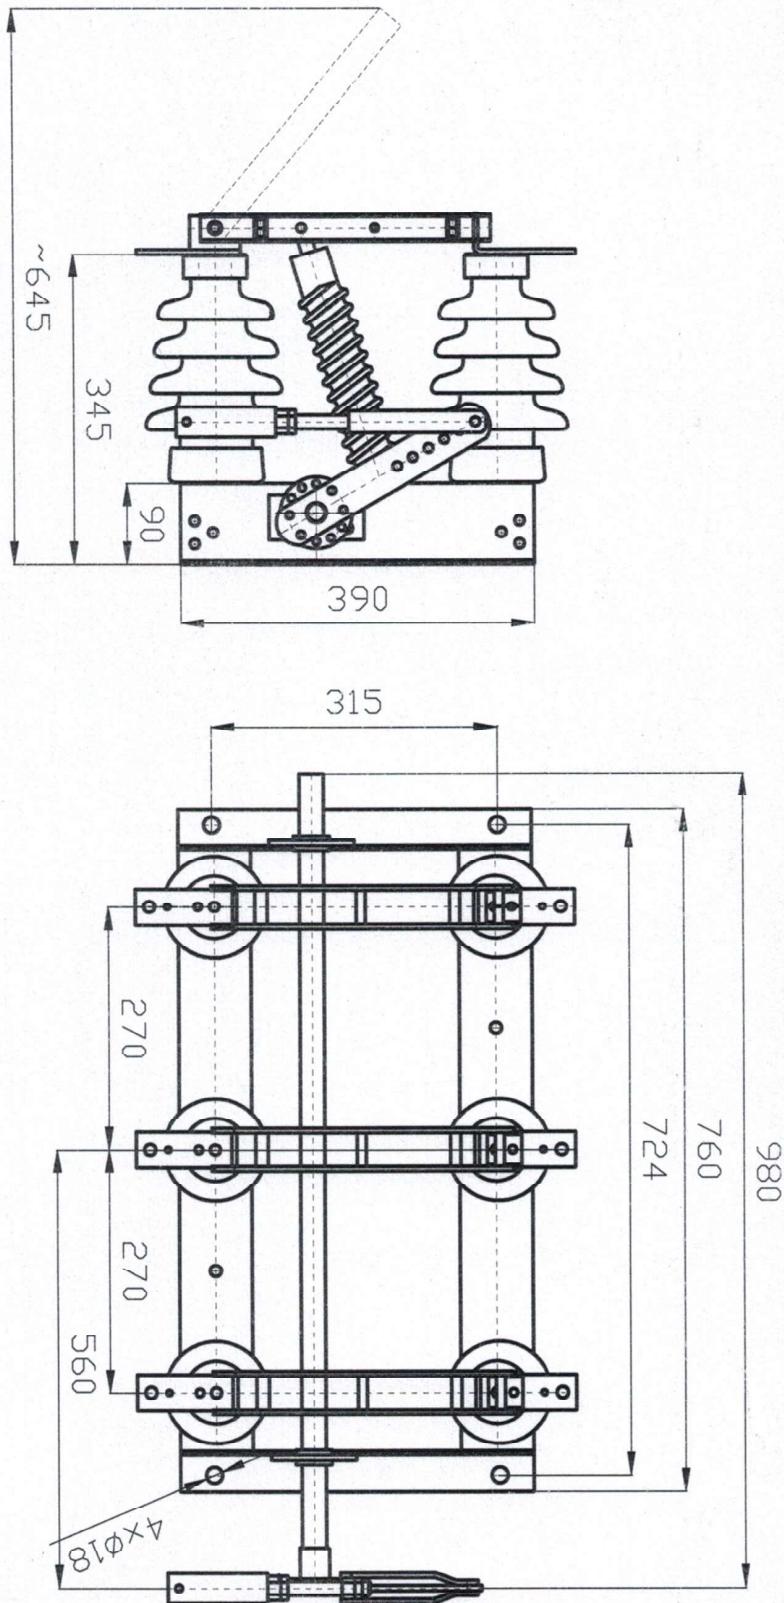




Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

1. Технически характеристики и размери съгласно БДС EN 62271.

2. Технически данни на разединителя:

- монтаж - на открито
- номинално напрежение
- номинарен ток - $I_r = 400$

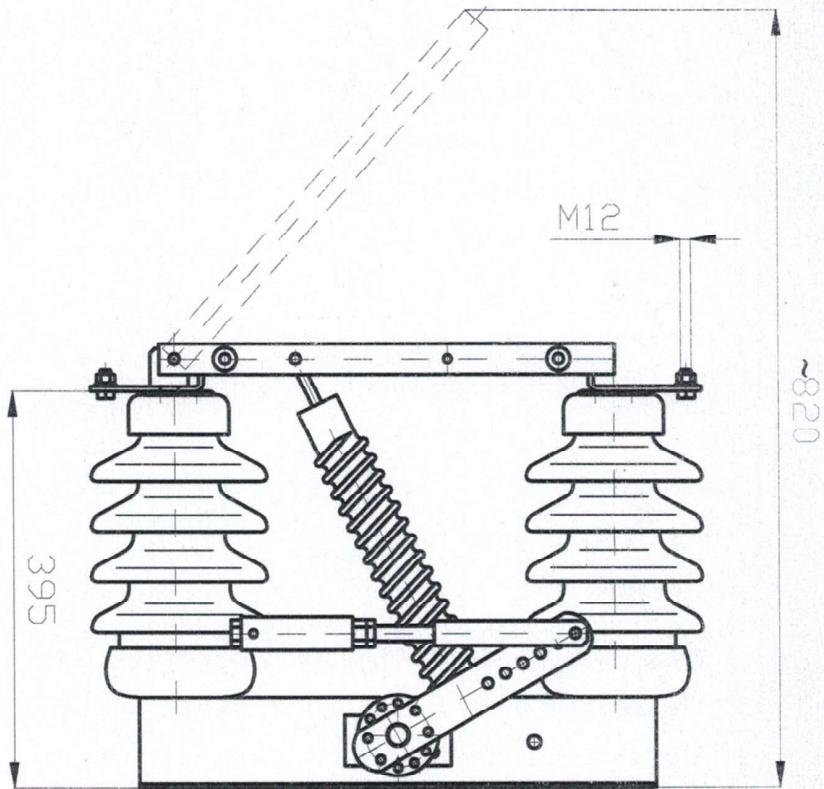


	Максимална стойност	Маса	Минимална стойност
Разединител	Пласт	Номинално напрежение	


Разединител монофазен за
открит монтаж
ИП РОМ 24kV / 400A
Одобрено

Утвърдили: Донев

05.12.17

НД 70.18.00.00.00

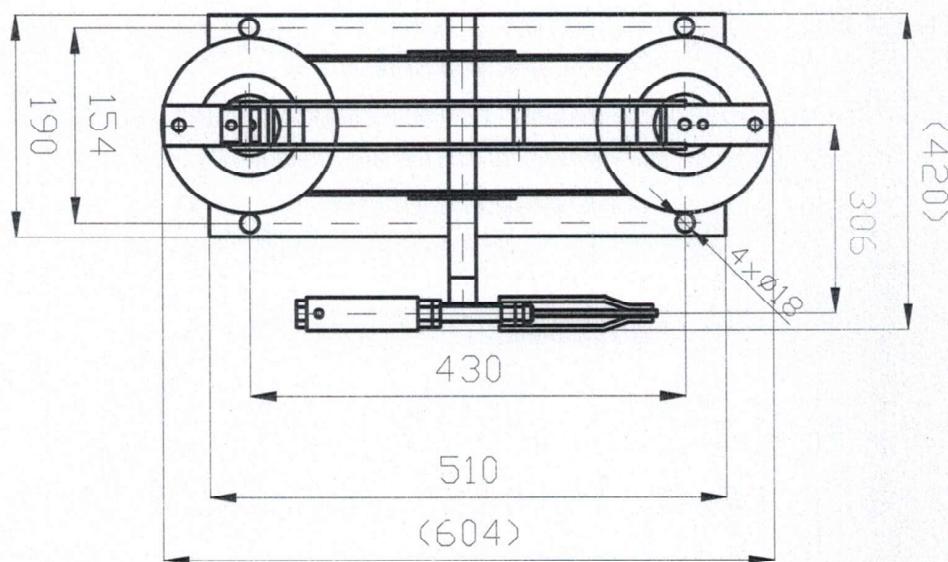

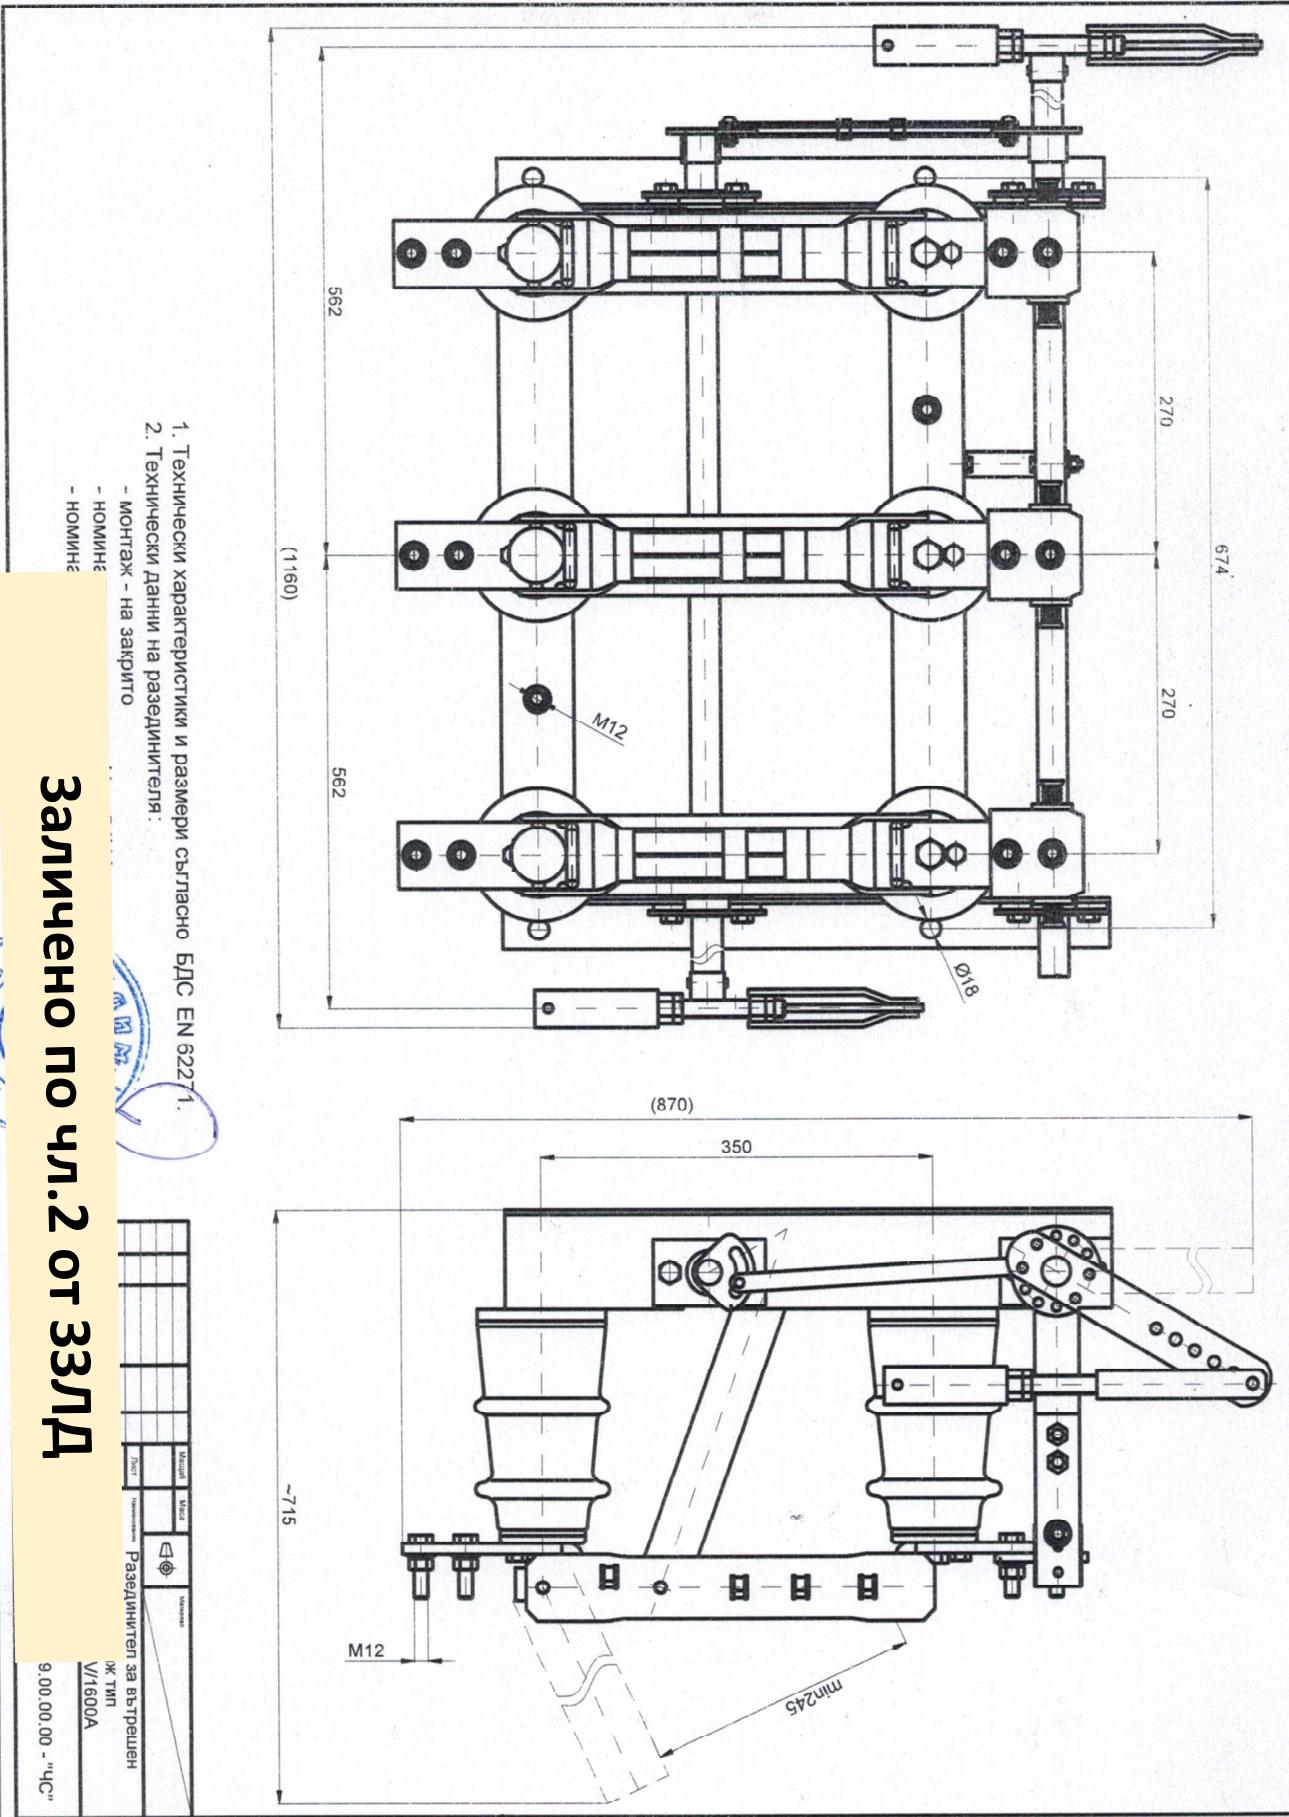


Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

1. Технически характеристики и размери съгласно БДС EN 62271.

2. Технически данни на пазелнителя:

- Монтаж - на зак
- Номинално нап
- Номинален ток

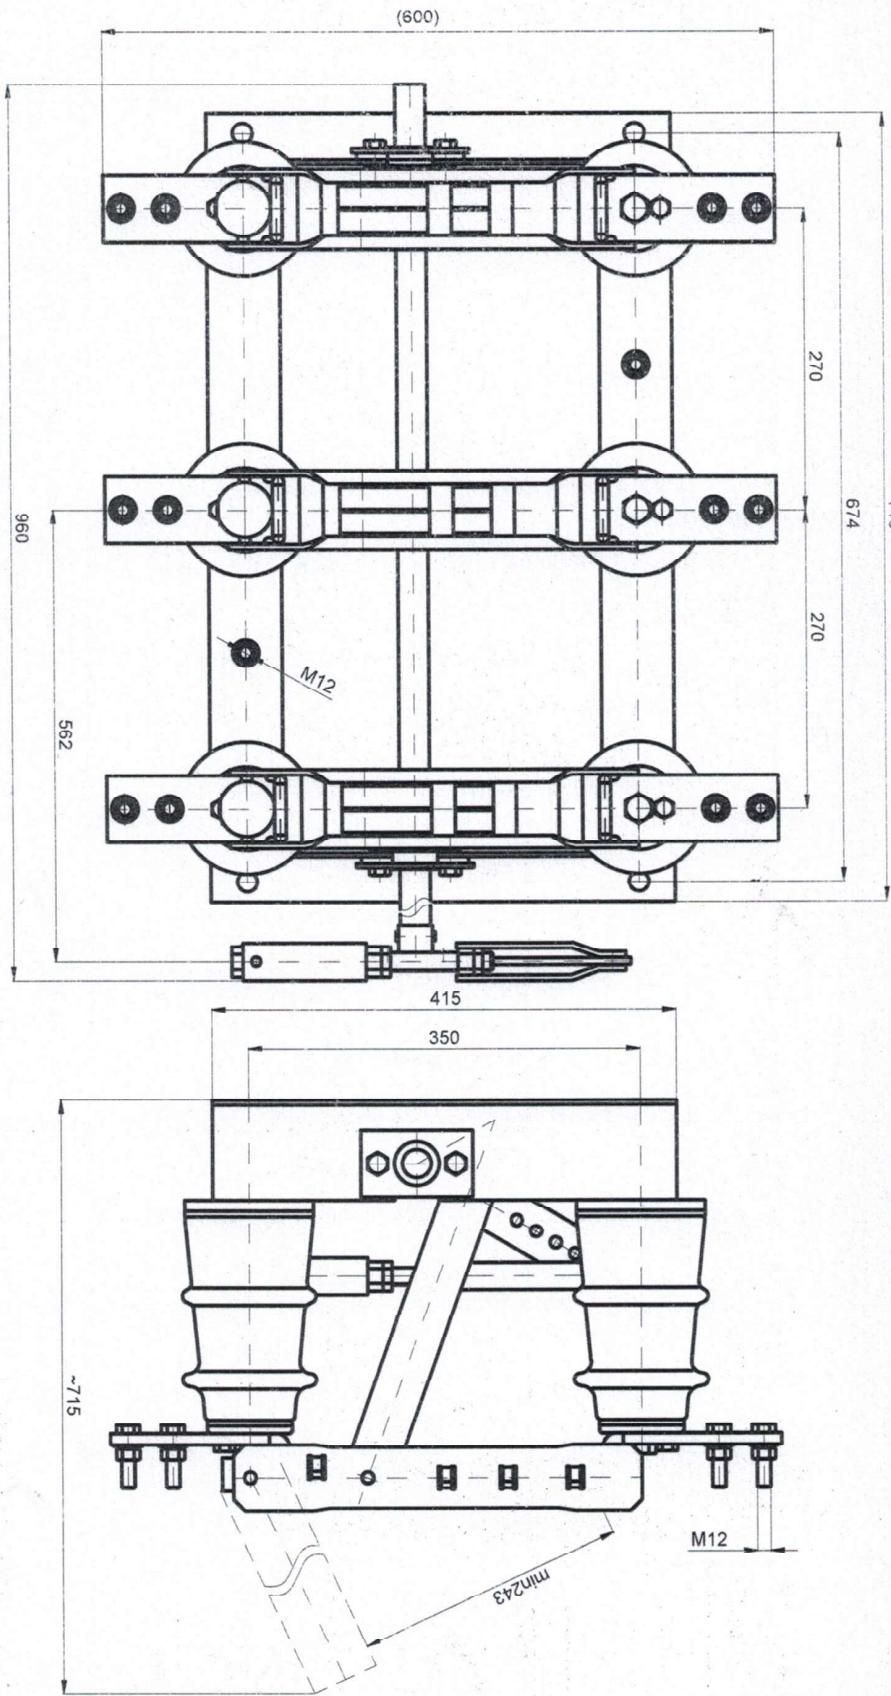


Григоров
Димитров
04/12/2014
ЕОУИ
ЧС



ЗАДЪЛЖИТЕЛСТВО

1. Технически характеристики и размери съгласно БДС EN 62271
2. Технически данни на разединителя:
 - монтаж - на закрито
 - номинално напрежение - $U_r = 24\text{kV}$
 - номинален ток - $I_r = 400\text{A}$

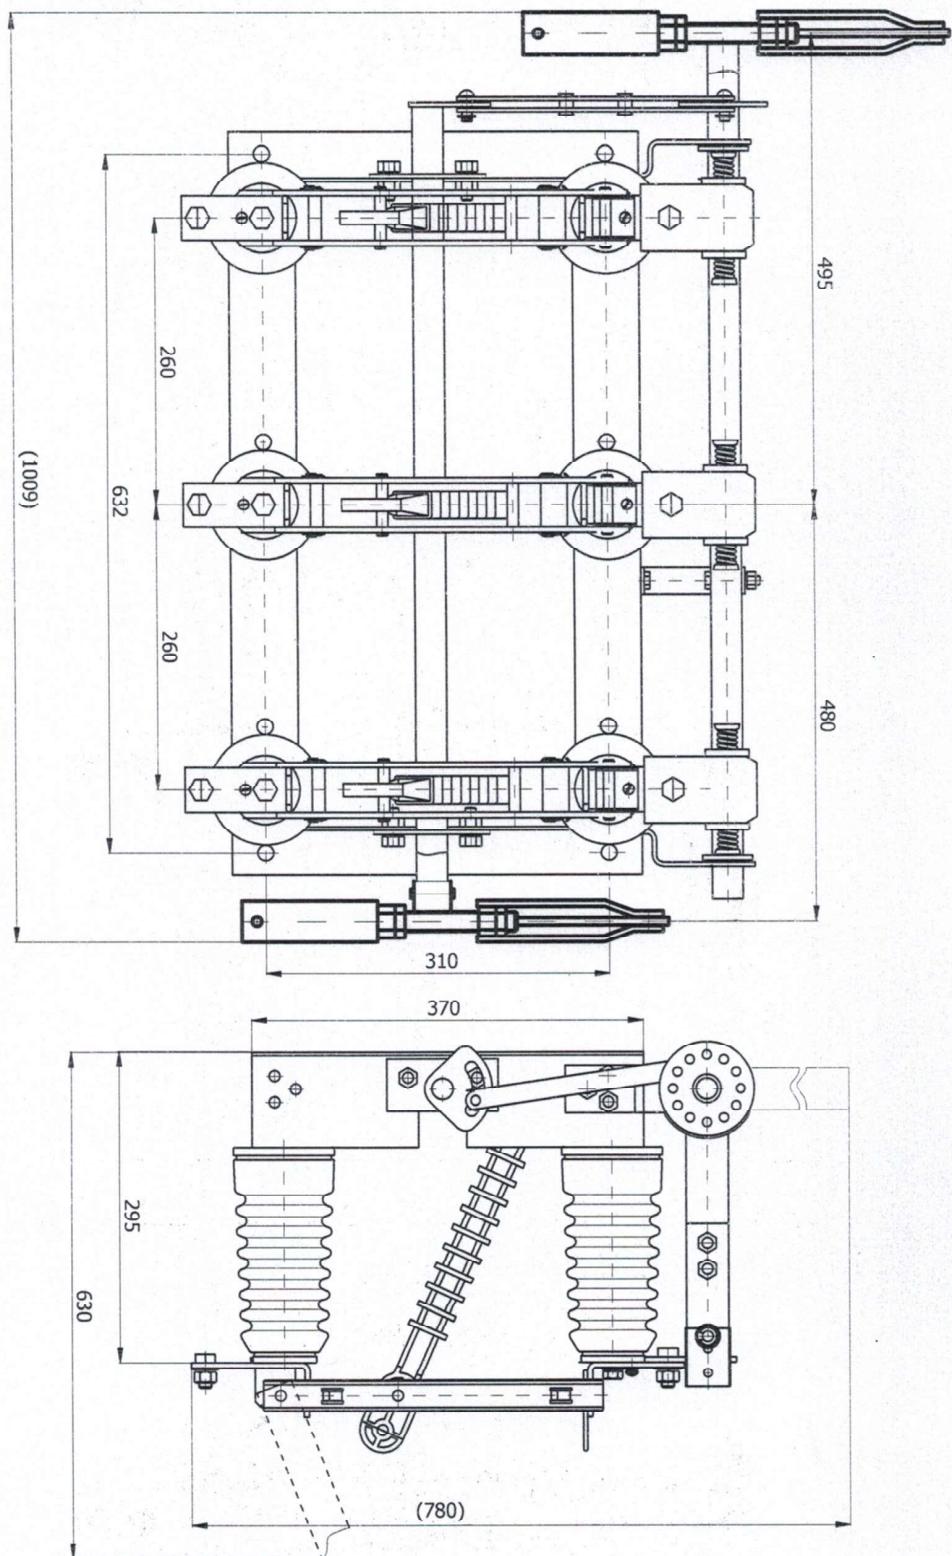

Учредител Донев

04.12.1

1.00.00.00

Изпълнение на разединител


1. Технически характеристики и размери съгласно ЕДС EN 62271.

2. Технически данни на разединителя:

- Монтаж - на закрито

- Номинално напрежение - $U_g = 24kV$

- Номинарен ток - $I_g = 400A$

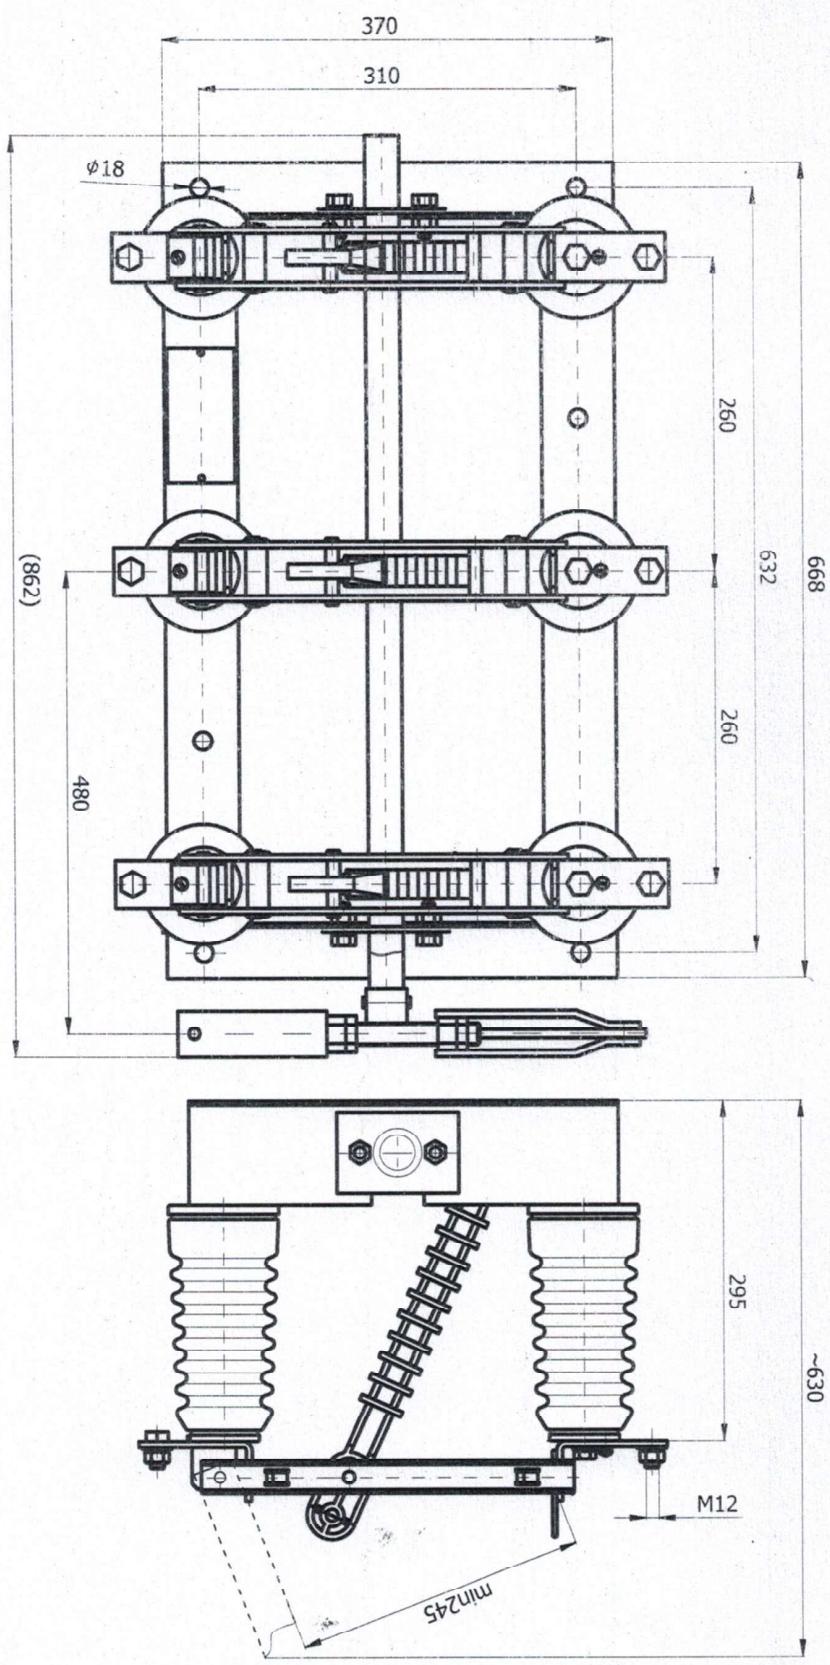

НД 70.01.00.00.00-20

Учебник

Донев

[04.12]

Разединител
за вътрешен монтаж
PM 24kV / 400A




	Максимум	Минимум	Маса	Марка
Лист				
Наклоняване				
Разединител				
за вътрешен монтаж				
PM 24kV / 400A				

Документация за разединител

1. Технически характеристики и размери съгласно БДС EN 62271-2.

2. Технически данни на разединителя:

- монтаж - на закрито
- номинално напрежение - $U_g = 12kV$
- номинален ток

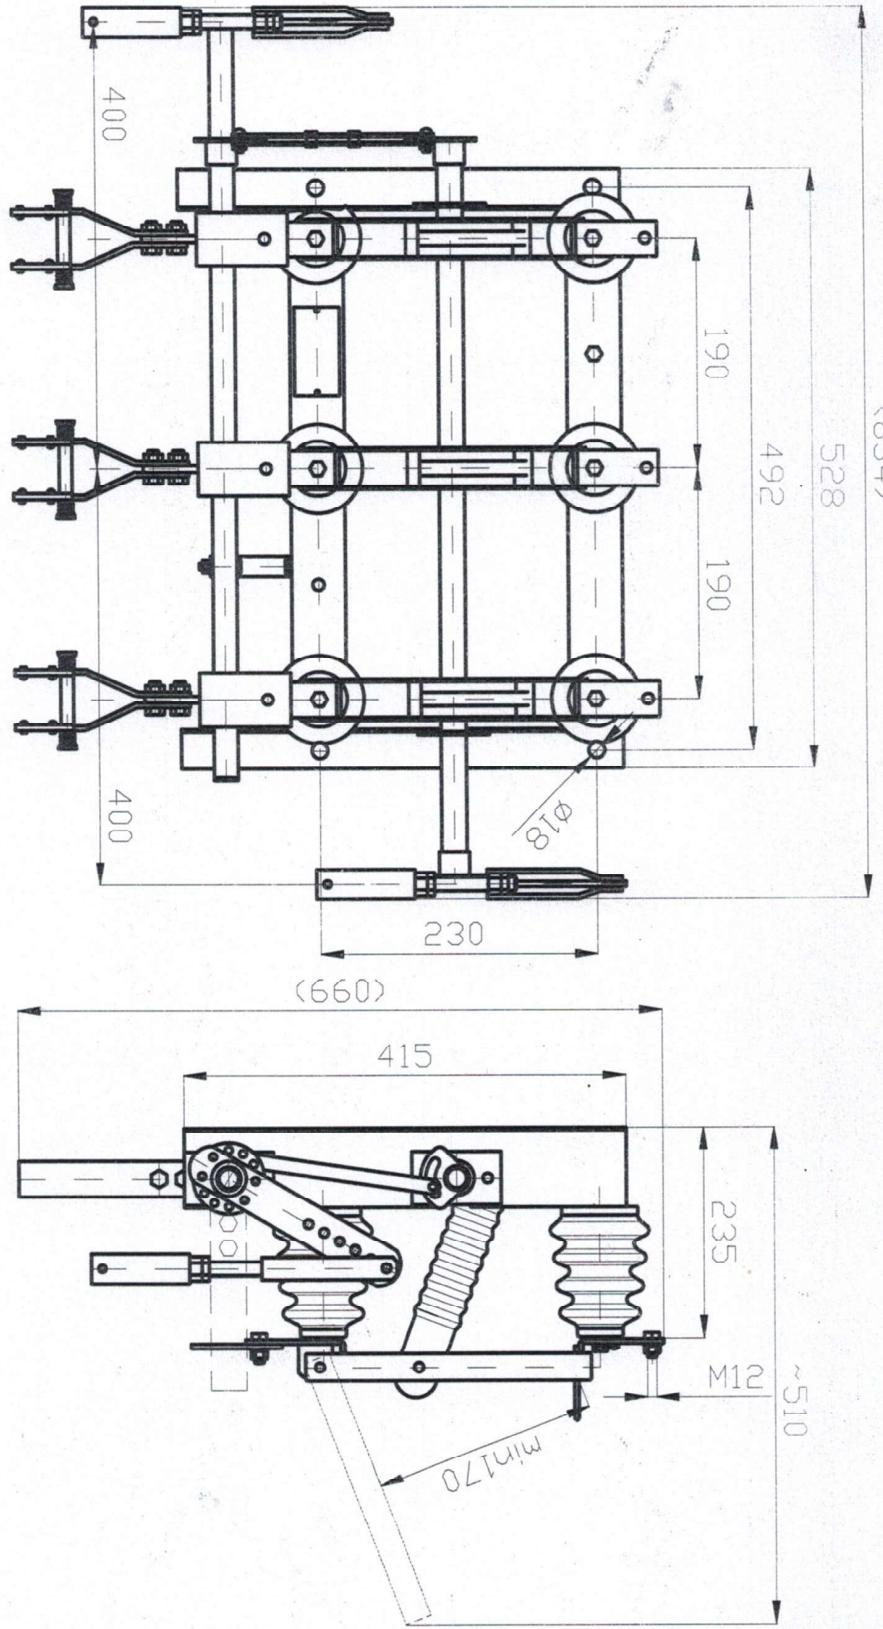

Изм.	Броя	Опис	Първо:	Дата	Изпълн.
	1/1				

Разединител
за вътрешен монтаж
тип РМ3к 12kV / 630A


НД 70.01.00.00.00-10

МОНТАЖНИ СЪГЛАСИЯ

1. Технически характеристики и размери съгласно БДС EN 62271.


2. Технически данни на разединителя:

- монтаж - на откр
- номинално напр
- номинален ток -

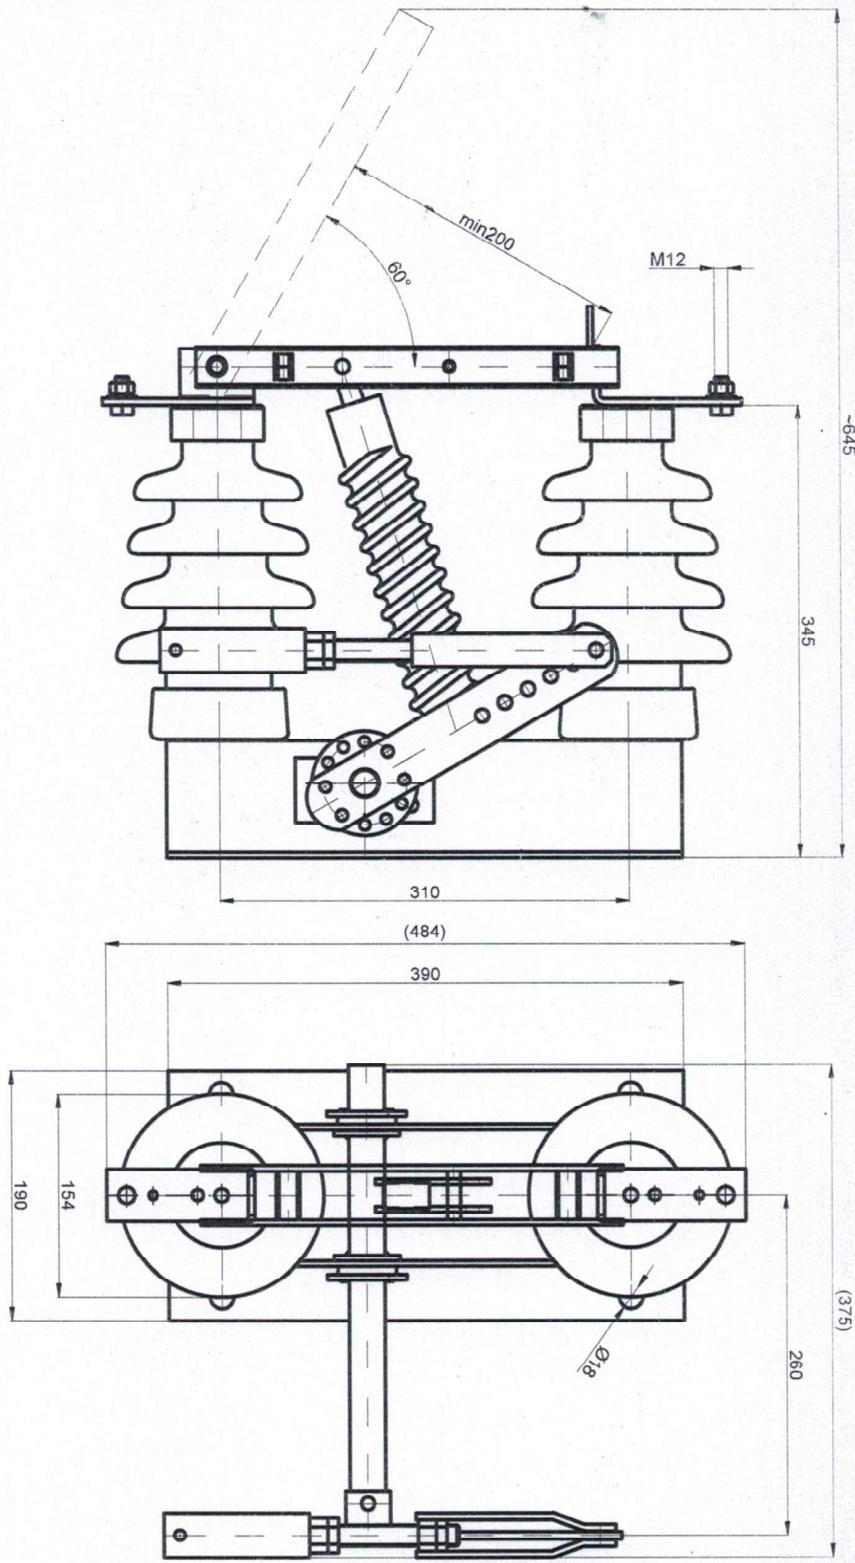

Изм	Броя	Опис	Подпись	Дата	Маса	Маса	Маса
1				1/1	Номинализъчен Разединител монофазен за открит монтаж тип 1 РОМ 12kV / 200A	1 M ^{''}	НД 70.25.00.00.00

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

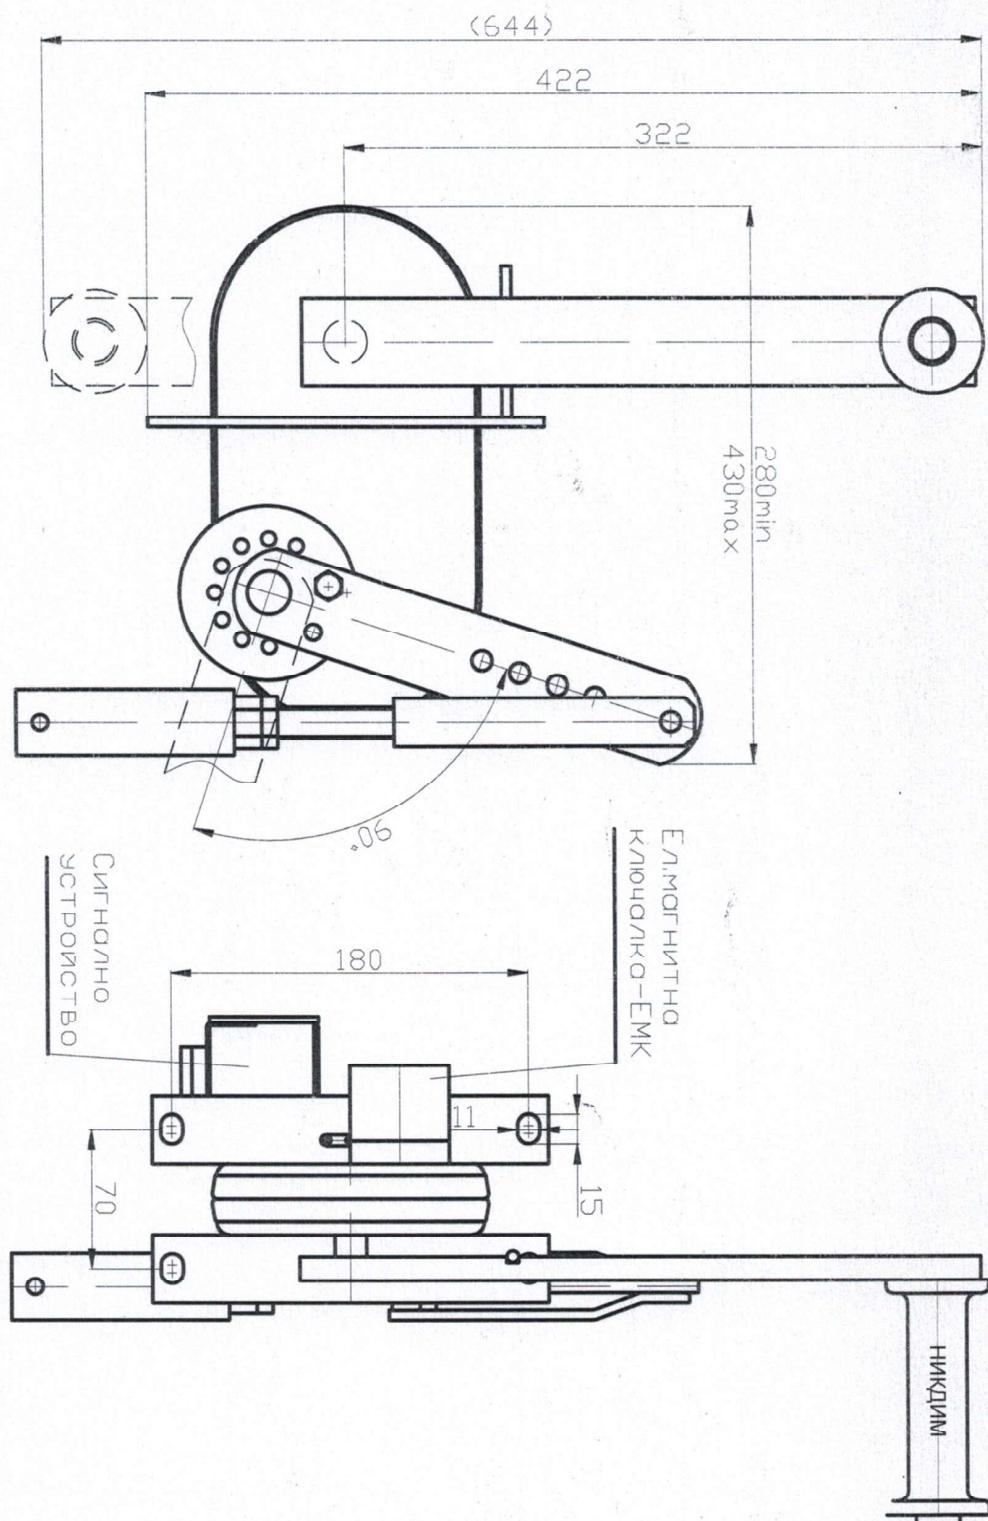


	Максимум	Маса	Материал
Лист	Нижнозадно		
Ръчно лостово за движение			
за открит монтаж тип РЛЗ 20 със сигн. У-ВО и Е.М.К			
ДИМ"	НД 70.05.03.00.00А	Описание	
ЕОД		Установка	Донев

Документация за производство

05.12г
05.12г
"НИКДИМ"
ЕООД

- Ръчно постовото задвижване може да се изпълни с ляво или дясно разположение на ключалката и сигналното устройство.
- ...

Изм.	Броя	Опис	Подпис	Дата	Маса	Номер
05.12г	1/1	РЛ3	15 със сигн. У-ВО и ЕМК	05.12г	145	...

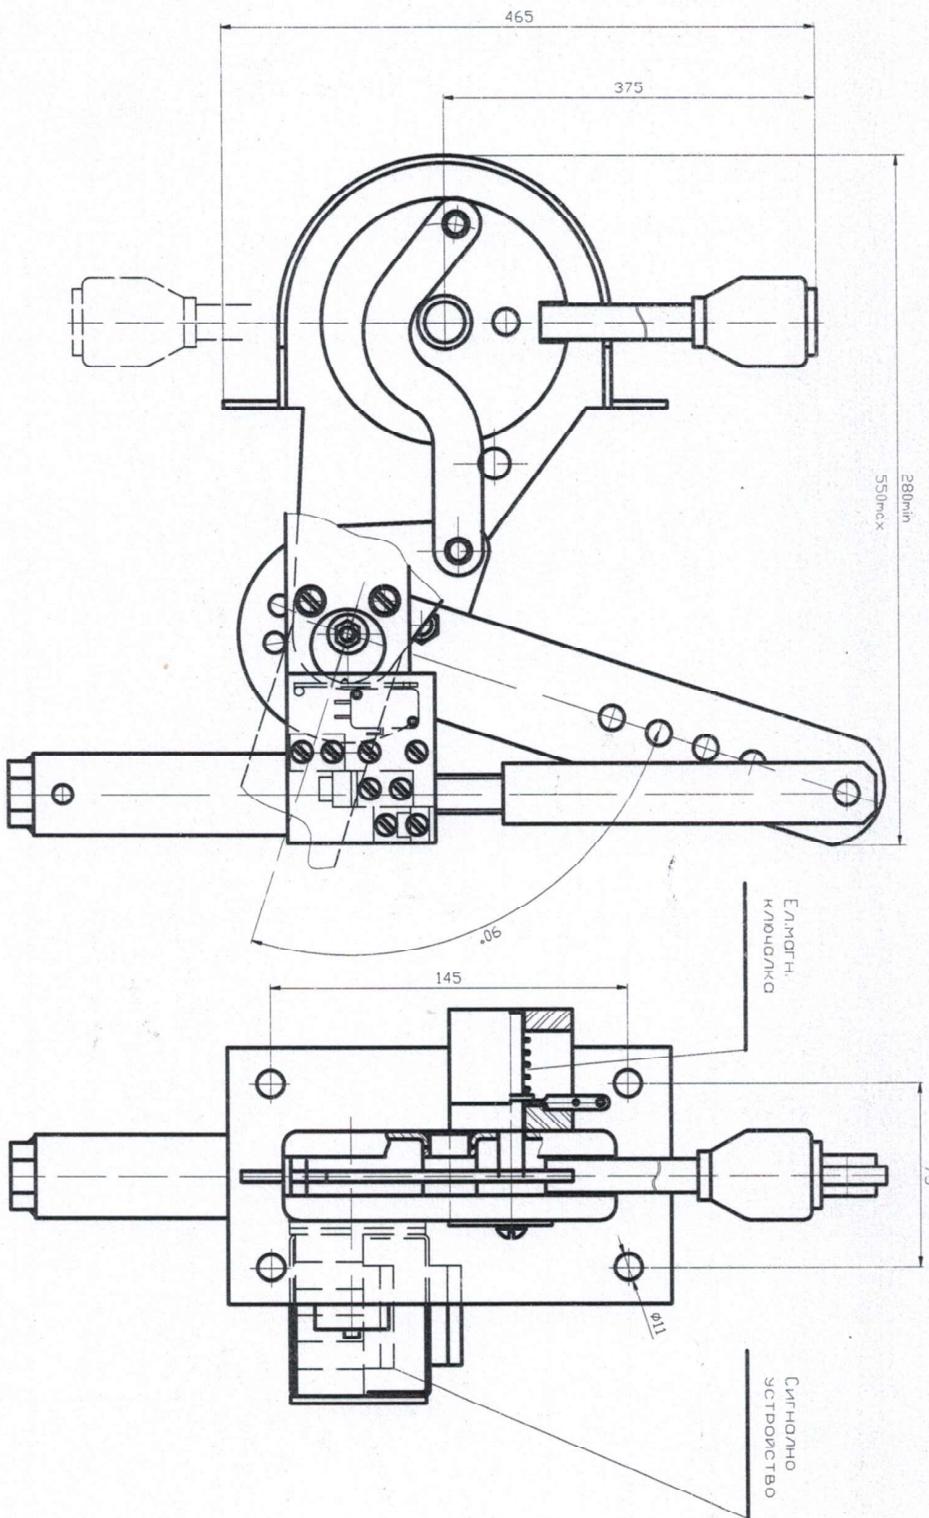

BUREAU VERITAS
Certification



НИКДИМ ООД

Офис и база: бул. 23-ти Пехотен Шипченски Полк 114, 6100 Казанлък
Адрес по регистрация: бул. 23-ти Пехотен Шипченски Полк 80, 6100 Казанлък
Производствен цех: Стопански двор на ЗПК, 6100 Казанлък
България

*Bureau Veritas Certification удостоверява, че системата за управление
на горепосочената организация е оценена и е установено нейното
съответствие с изискванията на стандарта за управление, указан по-долу*

Стандарт

ISO 9001:2008

Обхват на сертификация

Разработване, производство и продажба на електрически предпазители,
прекъсвачи и разединители за ниско и средно напрежение, електрически
изолатори и изделия от електропорцелан и стеатит.


Начало на сертификационния цикъл: 13 Декември 2014

При постоянно поддържане на системата за управление, този сертификат е валиден
до: 13 Декември 2017

Първоначална дата на сертификация: 31 Януари 2002

Сертификат №: BG120344Q

Версия 1, Дата на ревизия: 02 Октомври 2014

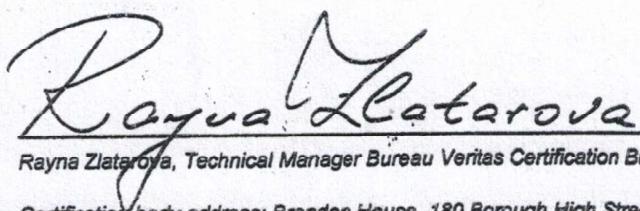
Rayna Zlatarova, Technical Manager Bureau Veritas Certification Bulgaria

Certification body address: Brandon House, 180 Borough High Street, London SE1 1LB, United Kingdom
Local Office: 81A, Bulgaria Blvd., 1404 Sofia, Bulgaria



Информация за обхвата на сертификата и приложението на изискванията
на системата за управление могат да бъдат получени от организацията.

За валидността на настоящия сертификат моля обадете се на: +359 (2) 983 60 44

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

подпись:



71309 Доставка на разединители за средно напрежение (Ср.Н.)

НИКДИМ ООД

Ценово предложение за участие в обществена поръчка с предмет "Доставка на разединители за средно напрежение (Ср.Н.)"

#	Наименование	Монтаж	Брой полюси	Напрежение (kV)	Ток (A)	Количество (брой)	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1	Разединител Ср.Н. без земен нож - комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК	вертикално, на открито	еднopolюсен	24	400	28	230 лв.	6 440 лв.
2	Разединител Ср.Н. без земен нож - комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК	вертикално, на открито	еднopolюсен	12	200	9	205 лв.	1 845 лв.
3	Разединител Ср.Н. със земен нож - комплект с РЛЗ , КСА и ЕМК	вертикално, на закрито, за кабелно присъединяване	триполюсен	12	630	9	580 лв.	5 220 лв.
4	Разединител Ср.Н. без земен нож комплект с РЛЗ	вертикално, на открито	триполюсен	12	400	1	600 лв.	600 лв.
5	Разединител Ср.Н. без земен нож - комплект с РЛЗ , КСА и ЕМК	вертикално, на закрито	триполюсен	24	400	12	450 лв.	5 400 лв.
6	Разединител Ср.Н. със земен нож - комплект с РЛЗ , КСА и ЕМК	вертикално, на закрито, за въздушно присъединяване	триполюсен	24	400	5	520 лв.	2 600 лв.
7	Разединител Ср.Н. без земен нож - комплект с РЛЗ , КСА и ЕМК	вертикално, на закрито	триполюсен	24	1600	10	1 280 лв.	12 800 лв.
8	Разединител Ср.Н. със земен нож - комплект с РЛЗ, КСА и ЕМК	вертикално, на закрито, за въздушно присъединяване	триполюсен	24	1600	3	1 350 лв.	4 050 лв.
Общо							38 955 лв.	

Коментар:

Ценовото предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие.

30-11-2017

№ 0911-58-069394

 UniCredit Bulbank
ОРИГИНАЛДо
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН
СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
бул. Цар Борис III N 201
гр. София, 1618БАНКОВА ГАРАНЦИЯ № 961DGI117328MPWH
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Известени сме, че нашият Клиент, НИКДИМ ООД, гр. Казанлък, бул. 23-ти Пехотен Шипченски Полк 80, ЕИК 123018072, наричан за краткото по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Протокол от 12.10.2017г. е класиран на първо място в обществена поръчка с предмет: „Доставка на разединители за средно напрежение(СрН)”, с което е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на обществената поръчка и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подпистването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на 5% от общата стойност на поръчката, а именно за BGN 1,947.75 /словом: хиляда деветстотин четиридесет и седем и 0.75 лева/, за да гарантира предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София, пл. Света Неделя 7, SWIFT BIC: UNCRBGSF, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписвания с ЕИК 831919536, с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общият размер на които не надвишава BGN 1,947.75 /словом: хиляда деветстотин четиридесет и седем и 0.75 лева/, в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, без каквито и други доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодирано шифровано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващо че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна.

Вашето искане ще се счита за направено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане или по SWIFT на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от датата на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на 30-ия ден, след изтичане срока на договора, но не по-късно от 09 Февруари 2018г., до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас на адрес: гр. София, пл. Света Неделя 7. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали оригиналът на гаранцията ни е изпратен обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

