




ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РЕМОНТ НА ПРЕНОСНАТА МРЕЖА - МЕР "СОФИЯ ОБЛАСТ"
1360 София, бул. "Европа" 2; тел. (02) 8121801 ; факс (02) 8121840; e-mail: eso@sfo.eso.bg

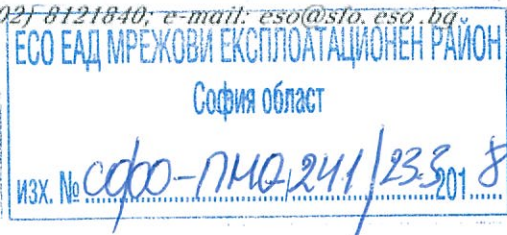

РАЗЯСНЕНИЕ

по документация реф. № МЕР-СФО/2018/012

с предмет: „Ремонт на покрив на ЗРУ 31,5 кV и помпена станция в п/ст „Червена могила“

Постъпило е следното запитване:

В документацията за горепосочената процедура е посочено изискването, нанесеното студено поцинковано покритие с четки в два пласта /мин. 80 микрона/ да отговаря на БДС EN ISO 12944-6:2004 и ISO 12944.

Ще приеме ли Възложителя еквивалентен продукт с български произход със следните експлоатационни показатели:

Показатели	Мерни единици	Характеристики и норми	Резултат	Методи за изпитване
1. Външен вид след разбъркване		Хомогенно, лесно подвижна маса	отговаря	визуално
2. Време за изтичане от фуния 6 мм, /23±0,5/ °C	s	min 25	26	БДС EN ISO 2431
3. Съдържание на нелетливи в-ва при 125 °C/ 1 h	%	min 85	86,5	БДС EN ISO 3251
4. Плътност при /23±0,5/ °C	g/cm ³	2,90-3,10	3,02	БДС EN ISO 2811-1
5. Време за пълно изсъхване при /23±2/ °C	min	max 60 Допуска се белег поради матовостта на покритието	60	БДС EN ISO 9117-1
6. Външен вид и цвят		Метално сив, матов, без набръчквания	отговаря	ФМ №2
7. Изпитване на решетъчни нарязи	бала	max 3	3	ФМ №10
8. Топлоустойчивост	°C	min 350 Допуска се промяна в цвета, без напукване	–	ТС-ОРГ-0024
9. Устойчивост към въздействието на течности при /23±2/ °C -дестилирана вода -3%-ен р-р на натриев хлорид	h	min 1000 min250	– –	БДС EN ISO 2812/1-2, метод 1А
9А. Оценка степента на ръждясване, не повече от		Степен Ri 1	–	БДС EN ISO 4628-3
10. Съдържание на летливи орг. в-ва /VOC/ в готов за употреба продукт	g/L	max 500	–	БДС EN ISO 11890-1

Отговор:

Възложителят ще приеме посочените по - горе параметри за еквивалентни на БДС EN ISO 12944-6:2004, който е посочен в техническите изисквания.

Участниците, които предлагат еквивалентни материали, следва да ги посочат в техническото предложение.

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

**ДИМИТЪР ДИМИТРОВ,
РЪКОВОДИТЕЛ МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ**

