

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Реф. № ЦУ/2019/057

**ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

Предмет: „Доставка на автоматични предпазители, пакетни ключове и бутони“

София, 2019 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

- Раздел I: Технически спецификации**
- Раздел II: Правила за провеждане на процедурата**
- Раздел III: Указания към участниците**
- Раздел IV: Образци на документи от офертата**
- Раздел V: Проект на договор**
- Раздел VI: Образци на документи, които се представят от участника, избран за изпълнител, при сключване на договора**

РАЗДЕЛ I: ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Предмет на настоящата обществена поръчка е покупка чрез отделни поръчки за доставка за срока на договора – 4 години, на автоматични предпазители (АП), разединители със стопяема вложка, пакетните ключове, превключватели, бутони и сигнални индикатори.

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Пълно описание на обекта на поръчката

1.1. Предназначение

Автоматичните предпазители (АП), разединителите със стопяема вложка са предназначени за защита на веригите за измерване, управление, сигнализация и релейни защиты. Пакетните ключове, превключвателите, бутоните и сигналните индикатори са предназначени за използване във веригите за управление и сигнализация на апарати и релейни защиты в подстанциите на електроенергийната система. Те ще се монтират на командни и релейни табла в командна и релейна зала, в командни шкафове в ОРУ и предкилийни шкафове в ЗРУ на ел. подстанции.

1.2. Общи изисквания

Всички автоматични предпазители, дефектнотокови защиты, аксесоари към тях, разединители със стопяема вложка, пакетни ключове, превключватели, бутони и сигнални индикатори включени в обема на доставката трябва да бъдат нови, неизползвани, стандартно производство.

Конструктивните решения, качеството на вложените материали и технологията на изготвянето трябва да гарантират:

- високо качество на изделието и постоянство на параметрите;
- ниски експлоатационни разходи;
- висок ресурс.

Делът на продуктите с произход от трети страни, с които Европейският съюз или Република България няма сключено многостранно или двустранно споразумение, осигуряващо сравним или ефективен достъп, не трябва да надвишава 50 на сто от общата стойност на продуктите, включени в нея. „Трета страна“, по смисъла на § 2, т.55 от Допълнителните Разпоредби на ЗОП, е страна, която не е държава членка на Европейския съюз.

1.3. Обем и спецификация на доставяната апаратура и материали

Предвижда се доставка на автоматични предпазители, дефектнотокови защиты, аксесоари към тях, разединители със стопяема вложка пакетни ключове, превключватели, бутони и сигнални индикатори от следните видове:

№	Описание на материала	Количество	МЕ
Автоматични предпазители (АП)			
1	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230\text{ V}$, еднополюсен, $I_n=1\text{ A}$, крива В	29	БР
2	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230\text{ V}$, еднополюсен, $I_n=1\text{ A}$, крива С	26	БР
3	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230\text{ V}$, еднополюсен, $I_n=2\text{ A}$, крива В	652	БР
4	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230\text{ V}$, еднополюсен, $I_n=2\text{ A}$, крива С	1303	БР

5	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230\text{ V}$, еднополюсен, $I_n=4\text{ A}$, крива В	357	БР
6	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230\text{ V}$, еднополюсен, $I_n=4\text{ A}$, крива С	713	БР
7	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230\text{ V}$, еднополюсен, $I_n=6\text{ A}$, крива В	781	БР
8	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230\text{ V}$, еднополюсен, $I_n=6\text{ A}$, крива С	1562	БР
9	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230\text{ V}$, еднополюсен, $I_n=10\text{ A}$, крива В	312	БР
10	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230\text{ V}$, еднополюсен, $I_n=10\text{ A}$, крива С	623	БР
11	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230\text{ V}$, еднополюсен, $I_n=16\text{ A}$, крива В	446	БР
12	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230\text{ V}$, еднополюсен, $I_n=16\text{ A}$, крива С	892	БР
13	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230\text{ V}$, еднополюсен, $I_n=20\text{ A}$, крива В	29	БР
14	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230\text{ V}$, еднополюсен, $I_n=20\text{ A}$, крива С	58	БР
15	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230\text{ V}$, еднополюсен, $I_n=25\text{ A}$, крива В	214	БР
16	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230\text{ V}$, еднополюсен, $I_n=25\text{ A}$, крива С	427	БР
17	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230\text{ V}$, еднополюсен, $I_n=32\text{ A}$, крива В	50	БР
18	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230\text{ V}$, еднополюсен, $I_n=32\text{ A}$, крива С	100	БР
19	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230\text{ V}$, еднополюсен, $I_n=40\text{ A}$, крива В	12	БР
20	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230\text{ V}$, еднополюсен, $I_n=40\text{ A}$, крива С	24	БР
21	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230\text{ V}$, еднополюсен, $I_n=50\text{ A}$, крива В	23	БР
22	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230\text{ V}$, еднополюсен, $I_n=50\text{ A}$, крива С	46	БР
23	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230\text{ V}$, еднополюсен, $I_n=63\text{ A}$, крива В	18	БР
24	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230\text{ V}$, еднополюсен, $I_n=63\text{ A}$, крива С	36	БР
25	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=400\text{ V}$, триполюсен, $I_n=1\text{ A}$, крива В	18	БР
26	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=400\text{ V}$, триполюсен, $I_n=1\text{ A}$, крива С	23	БР
27	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=400\text{ V}$, триполюсен, $I_n=2\text{ A}$, крива В	792	БР

28	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=400\text{ V}$, триполюсен, $I_n=2\text{ A}$, крива С	1583	БР
29	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=400\text{ V}$, триполюсен, $I_n=4\text{ A}$, крива В	75	БР
30	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=400\text{ V}$, триполюсен, $I_n=4\text{ A}$, крива С	150	БР
31	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=400\text{ V}$, триполюсен, $I_n=6\text{ A}$, крива В	517	БР
32	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=400\text{ V}$, триполюсен, $I_n=6\text{ A}$, крива С	1033	БР
33	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=400\text{ V}$, триполюсен, $I_n=10\text{ A}$, крива В	101	БР
34	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=400\text{ V}$, триполюсен, $I_n=10\text{ A}$, крива С	201	БР
35	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=400\text{ V}$, триполюсен, $I_n=16\text{ A}$, крива В	65	БР
36	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=400\text{ V}$, триполюсен, $I_n=16\text{ A}$, крива С	130	БР
37	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=400\text{ V}$, триполюсен, $I_n=20\text{ A}$, крива В	14	БР
38	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=400\text{ V}$, триполюсен, $I_n=20\text{ A}$, крива С	27	БР
39	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=400\text{ V}$, триполюсен, $I_n=25\text{ A}$, крива В	111	БР
40	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=400\text{ V}$, триполюсен, $I_n=25\text{ A}$, крива С	221	БР
41	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=400\text{ V}$, триполюсен, $I_n=32\text{ A}$, крива В	19	БР
42	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=400\text{ V}$, триполюсен, $I_n=32\text{ A}$, крива С	37	БР
43	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=400\text{ V}$, триполюсен, $I_n=40\text{ A}$, крива В	13	БР
44	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=400\text{ V}$, триполюсен, $I_n=40\text{ A}$, крива С	26	БР
45	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=400\text{ V}$, триполюсен, $I_n=50\text{ A}$, крива В	12	БР
46	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=400\text{ V}$, триполюсен, $I_n=50\text{ A}$, крива С	24	БР
47	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=400\text{ V}$, триполюсен, $I_n=63\text{ A}$, крива В	25	БР
48	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=400\text{ V}$, триполюсен, $I_n=63\text{ A}$, крива С	49	БР
49	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=400\text{ V}$, триполюсен, $I_n=80\text{ A}$, крива В	2	БР
50	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=400\text{ V}$, триполюсен, $I_n=80\text{ A}$, крива С	3	БР

51	АП за променливо напрежение (AC), $U_n=400\text{ V}$, триполюсен, $I_n=100\text{ A}$, крива В	7	БР
52	АП за променливо напрежение (AC), $U_n=400\text{ V}$, триполюсен, $I_n=100\text{ A}$, крива С	14	БР
53	АП за променливо напрежение (AC), $U_n=400\text{ V}$, триполюсен, $I_n=125\text{ A}$, крива В	2	БР
54	АП за променливо напрежение (AC), $U_n=400\text{ V}$, триполюсен, $I_n=125\text{ A}$, крива С	4	БР
55	АП за постоянно напрежение (DC), $U_n=220\text{ V}$, двуполусен, $I_n=2\text{ A}$, крива С	1254	БР
56	АП за постоянно напрежение (DC), $U_n=220\text{ V}$, двуполусен, $I_n=4\text{ A}$, крива С	870	БР
57	АП за постоянно напрежение (DC), $U_n=220\text{ V}$, двуполусен, $I_n=6\text{ A}$, крива С	3719	БР
58	АП за постоянно напрежение (DC), $U_n=220\text{ V}$, двуполусен, $I_n=10\text{ A}$, крива С	2129	БР
59	АП за постоянно напрежение (DC), $U_n=220\text{ V}$, двуполусен, $I_n=16\text{ A}$, крива С	983	БР
60	АП за постоянно напрежение (DC), $U_n=220\text{ V}$, двуполусен, $I_n=20\text{ A}$, крива С	14	БР
61	АП за постоянно напрежение (DC), $U_n=220\text{ V}$, двуполусен, $I_n=25\text{ A}$, крива С	77	БР
62	АП за постоянно напрежение (DC), $U_n=220\text{ V}$, двуполусен, $I_n=32\text{ A}$, крива С	38	БР
63	АП за постоянно напрежение (DC), $U_n=220\text{ V}$, двуполусен, $I_n=40\text{ A}$, крива С	9	БР
64	АП за постоянно напрежение (DC), $U_n=220\text{ V}$, двуполусен, $I_n=50\text{ A}$, крива С	14	БР
65	АП за постоянно напрежение (DC), $U_n=220\text{ V}$, двуполусен, $I_n=63\text{ A}$, крива С	11	БР
Дефектнотокови защиты (ДТЗ)			
66	ДТЗ, двуполусна (1P+N), $U_n=230\text{ V}$, $I_n=63\text{ A}$, $I_{dn}=30\text{ mA}$	3	БР
67	ДТЗ, двуполусна (1P+N), $U_n=230\text{ V}$, $I_n=63\text{ A}$, $I_{dn}=300\text{ mA}$	2	БР
68	ДТЗ, четириполусна (3P+N), $U_n=230\text{ V}$, $I_n=63\text{ A}$, $I_{dn}=30\text{ mA}$	1	БР
69	ДТЗ, четириполусна (3P+N), $U_n=230\text{ V}$, $I_n=63\text{ A}$, $I_{dn}=300\text{ mA}$	2	БР
Акcesoари за предпазители			
70	Контакт сигнален за автоматичен предпазител постоянно напрежение (DC)	6487	БР
71	Контакт сигнален за автоматичен предпазител променливо напрежение (AC)	6487	БР
72	Гребен за триполюсен предпазител, меден, изолиран, за минимум 12 полюса (зъба) – 16 mm^2	21	БР

73	Гребен за еднополюсен предпазител, меден, изолиран, за минимум 12 полюса (зъба) – 16 мм ²	106	БР
Разединители със стопяема вложка			
74	Разединител за постоянно напрежение (DC), Un=220 V, дву-полюсен, In=125A	104	БР
75	Вложка стопяема, за постоянно напрежение (DC), Un=220 V, In=32 A, тип gG, размер - 22x58	26	БР
76	Вложка стопяема, за постоянно напрежение (DC), Un=220 V, In=40 A, тип gG, размер - 22x58	12	БР
77	Вложка стопяема, за постоянно напрежение (DC), Un=220 V, In=50 A, тип gG, размер - 22x58	16	БР
78	Вложка стопяема, за постоянно напрежение (DC), Un=220 V, In=63 A, тип gG, размер - 22x58	14	БР
79	Вложка стопяема, за постоянно напрежение (DC), Un=220 V, In=80 A, тип gG, размер - 22x58	22	БР
80	Вложка стопяема, за постоянно напрежение (DC), Un=220 V, In=100 A, тип gG, размер - 22x58	6	БР
81	Вложка стопяема, за постоянно напрежение (DC), Un=220 V, In=125 A, тип gG, размер - 22x58	8	БР
Пакетни ключове			
82	Ключ пакетен Un=380AC; In=10A; брой положения - 7 (L1N-L2N-L3N- 0-L1L2-L2L3-L3L1); брой полюси - 6; за монтаж на врата	128	БР
83	Ключ пакетен Un=230AC; Номинален работен ток Ie(AC21)=20A, Ie(DC220V)=0,3A; брой положения - 3 (1-0-2); брой полюси - 2; за монтаж на DIN шина	5	БР
84	Ключ пакетен Un=230AC; Номинален работен ток Ie(AC21)=20A, Ie(DC220V)=0,3A; брой положения - 3 (1-0-2); брой полюси - 2; за монтаж на врата	39	БР
85	Ключ пакетен Un=230AC; Номинален работен ток Ie(AC21)=20A, Ie(DC220V)=0,3A; брой положения - 3 (1-0-2); брой полюси - 4; за монтаж на DIN шина	17	БР
86	Ключ пакетен Un=230AC; Номинален работен ток Ie(AC21)=20A, Ie(DC220V)=0,3A; брой положения - 3 (1-0-2); брой полюси - 4; за монтаж на врата	56	БР
87	Ключ пакетен Un=380AC; Номинален работен ток Ie(AC21)=20A, Ie(DC220V)=0,3A; брой положения - 3 (1-0-2); брой полюси - 12; за монтаж на DIN шина	5	БР
88	Ключ пакетен Un=380AC; Номинален работен ток Ie(AC21)=20A, Ie(DC220V)=0,3A; брой положения - 3 (1-0-2); брой полюси - 12; за монтаж на врата	323	БР
89	Ключ пакетен Un=380AC; Номинален работен ток Ie(AC3)=63A; брой положения - 3 (1-0-2); брой полюси - 6; за монтаж на DIN шина	5	БР

90	Ключ пакетен Un=380AC; Номинален работен ток Ie(AC3)=63A; брой положения - 3 (1-0-2); брой полюси - 6; за монтаж на врата	35	БР
91	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (0-1); брой полюси - 1; за монтаж на DIN шина	116	БР
92	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (0-1); брой полюси - 1; за монтаж на врата	54	БР
93	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (0-1); брой полюси - 2; за монтаж на DIN шина	914	БР
94	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (0-1); брой полюси - 2; за монтаж на врата	1856	БР
95	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (0-1); брой полюси - 4; за монтаж на DIN шина	680	БР
96	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (0-1); брой полюси - 4; за монтаж на врата	476	БР
97	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (0-1); брой полюси - 6; за монтаж на DIN шина	71	БР
98	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (0-1); брой полюси - 6; за монтаж на врата	255	БР
99	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (0-1); брой полюси - 8; за монтаж на DIN шина	5	БР
100	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (0-1); брой полюси - 8; за монтаж на врата	44	БР
101	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (0-1); брой полюси - 12; за монтаж на DIN шина	35	БР
102	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (0-1); брой полюси - 12; за монтаж на врата	147	БР
103	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (1-2); брой полюси - 1; за монтаж на DIN шина	6	БР
104	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (1-2); брой полюси - 1; за монтаж на врата	18	БР

105	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (1-2); брой полюси - 2; за монтаж на DIN шина	101	БР
106	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (1-2); брой полюси - 2; за монтаж на врата	116	БР
107	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (1-2); брой полюси - 4; за монтаж на DIN шина	333	БР
108	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (1-2); брой полюси - 4; за монтаж на врата	2382	БР
109	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (1-2); брой полюси - 6; за монтаж на DIN шина	95	БР
110	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (1-2); брой полюси - 6; за монтаж на врата	375	БР
111	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (1-2); брой полюси - 8; за монтаж на DIN шина	48	БР
112	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (1-2); брой полюси - 8; за монтаж на врата	12	БР
113	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (1-2); брой полюси - 12; за монтаж на DIN шина	5	БР
114	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (1-2); брой полюси - 12; за монтаж на врата	183	БР
115	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 3 (0-1-2); брой полюси - 3; за монтаж на DIN шина	47	БР
116	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 3 (0-1-2); брой полюси - 3; за монтаж на врата	57	БР
117	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 3 (0-1-2); брой полюси - 6; за монтаж на DIN шина	5	БР
118	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 3 (0-1-2); брой полюси - 6; за монтаж на врата	23	БР
119	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 3 (0-1-2); брой полюси - 12; за монтаж на DIN шина	9	БР

120	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 3 (0-1-2); брой полюси - 12; за монтаж на врата	51	БР
121	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 3 (1-2-3); брой полюси - 6; за монтаж на DIN шина	14	БР
122	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 3 (1-2-3); брой полюси - 6; за монтаж на врата	66	БР
123	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 4 (0-1-2-3); брой полюси - 6; за монтаж на врата	179	БР
124	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 4 (0-1-2-3); брой полюси - 12; за монтаж на врата	6	БР
125	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 4 (1-2-3-4); брой полюси - 6; за монтаж на врата	102	БР
126	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 5 (0-1-2-3-4); брой полюси - 6; за монтаж на врата	14	БР
127	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 6 (0-1-2-3-4-5); брой полюси - 6; за монтаж на врата	45	БР
128	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (1-2); брой полюси - 12; за монтаж на врата; достъп (управление) със секретен ключ, 90 градуса	5	БР
Превключватели			
129	Превключвател Un=230AC; Номинален работен ток In=20A, брой положения - 3 (1-0-2); брой контакти НО/НЗ - 2; за монтаж на DIN шина; корпус на автоматичен предпазител	84	БР
Бутони			
130	Бутон Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,2A (Ie(AC21)=3A); брой контакти - 2 (1 н.о. и 1 н.з.); за монтаж на врата; цвят - зелен	565	БР
131	Бутон Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,2A (Ie(AC21)=3A); брой контакти - 2 (1 н.о. и 1 н.з.); за монтаж на врата; цвят - червен	565	БР
132	Бутон Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,2A (Ie(AC21)=3A); брой контакти - 2 (1 н.о. и 1 н.з.); за монтаж на врата; цвят - черен	565	БР

133	Бутон $U_n=220DC$; Номинален работен ток $I_e(DC220V)=0,2A$ ($I_e(AC21)=3A$); брой контакти - 4 (2 н.о. и 2 н.з.); за монтаж на врата; цвят - зелен	528	БР
134	Бутон $U_n=220DC$; Номинален работен ток $I_e(DC220V)=0,2A$ ($I_e(AC21)=3A$); брой контакти - 4 (2 н.о. и 2 н.з.); за монтаж на врата; цвят - червен	528	БР
135	Бутон $U_n=220DC$; Номинален работен ток $I_e(DC220V)=0,2A$ ($I_e(AC21)=3A$); брой контакти - 4 (2 н.о. и 2 н.з.); за монтаж на врата; цвят - черен	528	БР
Светлинни индикатори (светлинна/сигнална лампа)			
136	Индикатор светлинен, цвят зелен, за монтаж на врата, за номинално напрежение 220 V AC/DC	122	БР
137	Индикатор светлинен, цвят червен, за монтаж на врата, за номинално напрежение 220 V AC/DC	123	БР
138	Индикатор светлинен, цвят бял, за монтаж на врата, за номинално напрежение 220 V AC/DC	402	БР
139	Индикатор светлинен, цвят зелен, за монтаж на DIN шина, за номинално напрежение 220 V AC/DC	23	БР
140	Индикатор светлинен, цвят червен, за монтаж на DIN шина, за номинално напрежение 220 V AC/DC	23	БР
141	Индикатор светлинен, цвят бял, за монтаж на DIN шина, за номинално напрежение 220 V AC/DC	23	БР
142	Индикатор светлинен, цвят зелен, за монтаж на DIN шина, за номинално напрежение 48 V DC	3	БР
143	Индикатор светлинен, цвят червен, за монтаж на DIN шина, за номинално напрежение 48 V DC	3	БР
144	Индикатор светлинен, цвят бял, за монтаж на DIN шина, за номинално напрежение 48 V DC	3	БР

Посочените количества са ориентировъчни.

1.4. Място на доставката

Доставката по отделните поръчки ще се извършва до определен във всяка конкретна заявка, склад от посочените:

1. Централен склад Запад, гр. София, ул. „Подпоручик Йордан Тодоров” № 3;
2. Централен склад Север, гр. Плевен, ул. „Сторгозия” 28;
3. Централен склад Изток, гр. Варна, кв. Възраждане 1, п/ст „Север”;
4. Централен склад Юг, гр. Пловдив, Южна индустриална зона, бул. „Кукленско шосе” №17И.

1.5. Опаковка, транспорт и съхранение

Опаковката на доставяните стоки е задължение на изпълнителя. Тя трябва да защитава стоката от външни въздействия по време на транспортиране и съхранение на склад. Изпълнителят трябва да даде указания за правилното съхранение на всеки артикул.

2. Технически спецификации

2.1. Стандарти и норми

Всички автоматични предпазители, пакетни ключове, превключватели и бутони трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- ⇒ БДС EN 60898-1 - Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 1: Автоматични прекъсвачи за работа с променливо напрежение;
- ⇒ БДС EN 60898-2 - Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 2: Автоматични прекъсвачи за работа при постоянен и променлив ток;
- ⇒ БДС EN 60947-1 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 1: Общи правила.
- ⇒ БДС EN 60947-2 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 2: Автоматични прекъсвачи;
- ⇒ БДС EN 60947-5-1 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-1: Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електромеханични апарати във веригите за управление.
- ⇒ БДС EN 60068-2 - Изпитване на въздействия на околната среда;
- ⇒ БДС EN 61008-1 - Автоматични прекъсвачи, задействани от остатъчен ток, без интегрирана защита от свръхток, за битово и подобно използване (АПЗОТ). Част 1: Общи правила;
- ⇒ БДС EN 61009-1 - Автоматични прекъсвачи, задействани от остатъчен ток, с интегрирана защита срещу свръхток, за битово и подобно използване (АПЗОТС). Част 1: Общи правила
- ⇒ БДС EN 60529 - Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код).
- ⇒ БДС EN 60695-2 – Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи на изпитване;
- ⇒ БДС EN 60669-1 - Превключватели за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Част 1: Общи изисквания.

2.2. Основни изисквания към автоматичните предпазители, дефектнотокови защиты (диференциалнотокови защиты) и сигналните контакти

2.2.1. Конструктивни характеристики:

- прахозащитен корпус;
- за преден (wall) монтаж на DIN шина с размери 35 x 7.5 mm;
- клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от 1,5 ÷ 25 mm², позволяващи присъединяване и отсъединяване на проводниците без демонтаж на предпазителя (контакта);
- възможност за присъединяване на допълнителен сигнален контакт към предпазителя;
- работен температурен диапазон от -5 до + 40 °C.

2.2.2. Електрически характеристики:

- **Автоматични предпазители за постоянно напрежение**
 - номинално напрежение $U_n = 220 \text{ V DC}$;
 - номинален ток $I_n = 2 \div 63 \text{ A}$;
 - брой полюси – 2;
 - характеристика на изключване В или С;
 - гарантиран брой електрически и механични комутации;
- **Автоматични предпазители за променливо напрежение с номинален ток до 63A**
 - работно напрежение 230 или 400 V AC;
 - номинален ток $I_n = 1 \div 63 \text{ A}$;
 - брой полюси – 1 или 3;
 - номинална честота 50 Hz;
 - характеристика на изключване В или С;
 - гарантиран брой електрически и механични комутации;

- **Автоматични предпазители за променливо напрежение с номинален ток до 125 А**
 - работно напрежение 400 V AC;
 - номинален ток $I_n = 80 \div 125$ А;
 - брой полюси – 3;
 - номинална честота 50 Hz;
 - характеристика на изключване В или С;
 - гарантиран брой електрически и механични комутации;
- **Дефектнотокови защити (диференциалнотоковата защита)**
 - работно напрежение 230 или 400 V AC;
 - номинален ток $I_n = 25 \div 63$ А;
 - номинален ток на сработване (чувствителност) $I_{Dn} = 30 \div 300$ mA
 - клас - АС или А;
 - брой полюси – 2 или 4;
 - номинална честота 50 Hz;
 - гарантиран брой електрически и механични комутации;
- **Контакт сигнален**
 - работно напрежение 230 V AC;
 - номинален ток $I_n = 5$ А;
 - брой контакти НО/НЗ – 1/1 бр.;
 - гарантиран брой електрически и механични комутации.

2.3. Основни изисквания към разединители със стопяема вложка

2.3.1. Конструктивни характеристики:

- прахозащитен корпус;
- възможност за изключване под товар
- за преден (wall) монтаж на DIN шина с размери 35 x 7.5 mm;
- клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от 2,5 ÷ 25(35) mm², позволяващи присъединяване и отсъединяване на проводниците без демонтаж на разединителя;
- корпус на автоматичен предпазител;
- работен температурен диапазон от -5 до + 40 °С.

2.3.2. Електрически характеристики:

- номинално напрежение $U_n = 220$ V DC;
- номинален ток $I_n = 32 \div 125$ А;
- брой полюси – 2;
- тип на вложката - gG;

2.4. Основни изисквания към пакетните ключове

2.4.1. Конструктивни характеристики:

- клеми за присъединяване на медни проводници със сечение 1.0 ÷ 2x1.5(1x2.5) mm², позволяващи присъединяване и отсъединяване на проводниците без демонтаж на ключа;
- работен температурен диапазон: от -5 до + 40 °С;
- брой полюси: 1 ÷ 12;
- брой положения: 2 ÷ 8;
- ъгъл на превключване: 30⁰, 45⁰, 60⁰ или 90⁰ (ако в таблицата за спецификация на апаратурата не е посочен ъгъл на превключване се приемат ключове с всеки от цитираните по горе ъгли на превключване);
- положение на нулева (OFF) позиция: 12 часа или без нулево положение;
- възможност за монтаж на: врата (door mounted) или DIN шина (DIN-rail mounted);

2.4.2. *Електрически характеристики:*

- работно напрежение $U_n \geq 220 \text{ VDC}/230\text{VAC}/380\text{VAC}$
- максимално напрежение върху контактите $\geq 1,1 U_n$;
- гарантиран брой комутации
- траен ток през затворен контакт при напрежение до $400\text{V AC}, \geq 5 \text{ A}$;
- работен ток при напрежение $220 \text{ V DC}, \geq 0.3 \text{ A}$;

2.5. Основни изисквания към превключвателите

2.5.1. *Конструктивни характеристики:*

- клеми за присъединяване на медни проводници със сечение $1.5 \div 2 \times 2.5 (1 \times 4) \text{ mm}^2$, позволяващи присъединяване и отсъединяване на проводниците без демонтаж на ключа;
- работен температурен диапазон: от -5 до $+40 \text{ }^\circ\text{C}$;
- брой превключващи контакти (НО/НЗ): 2;
- брой положения: 3;
- превключване: 1-0-2;
- възможност за монтаж на: DIN шина (DIN-rail mounted);

2.5.2. *Електрически характеристики:*

- работно напрежение $U_n \geq 230\text{VAC}$
- максимално напрежение върху контактите $\geq 1,1 U_n$;
- гарантиран брой комутации
- работен ток при напрежение $230 \text{ V AC} \geq 20 \text{ A}$;

2.6. Основни изисквания към бутоните

2.6.1. *Конструктивни характеристики:*

- клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от $1.0 \div 2 \times 1.5 (1 \times 2.5) \text{ mm}^2$;
- работен температурен диапазон: от -5 до $+40 \text{ }^\circ\text{C}$;
- брой контакти: от $2 \div 4$;
- възможност за монтаж на: врата или DIN шина;
- за монтаж в отвор с диаметър $22,5 \text{ mm}$;
- несветещ;
- с равна глава;
- цвят на главата: зелен, червен, черен;

2.6.2. *Електрически характеристики:*

- работно напрежение $U_n = 220 \text{ V DC/AC}$;
- максимално напрежение върху контактите $\geq 1,1 U_n$;
- гарантиран брой комутации;
- работен ток при напрежение $220 \text{ V DC}, \geq 0.2 \text{ A}$;

2.7. Основни изисквания към сигналните индикатори (светлинна/сигнална лампа)

2.7.1. *Конструктивни характеристики:*

- клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от $1.0 \div 2 \times 1.5 (1 \times 2.5) \text{ mm}^2$;
- работен температурен диапазон: от -5 до $+40 \text{ }^\circ\text{C}$;
- възможност за монтаж на: врата или DIN шина;
- цвят на индикацията: зелен, червен, бял;

2.7.2. *Електрически характеристики:*

- работно напрежение $U_n = 220 \text{ V DC/AC}$ и 48 V DC ;
- максимално напрежение върху контактите $\geq 1,1 U_n$;
- проектен живот да е $\geq 20\,000 \text{ h}$.

2.8. Комплектност на предложението

При подаване на заявление участникът трябва да представи:

- Технически данни съгласно Таблици №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 и №10;
- Протоколи или сертификат (в който да бъдат цитирани всички стандарти) от типови изпитвания на **автоматичните предпазители за постоянно и променливо напрежение**, на хартиен или електронен носител, извършени в акредитирана или специализирана по изискванията на IEC и ISO лаборатория, на български език. Допуска се при липса на превод на български език, същите да се представят на английски език;
- Декларация за съответствие (declaration of conformity) за всички стандарти, на които отговарят **разединителите със стопяема вложка, пакетните ключове, превключвателите, бутоните и светлинните индикатори** на български език. Допуска се при липса на превод на български език, същите да се представят на английски език;
- Документи на хартиен или електронен носител, доказващи параметрите на декларираните (посочените) технически данни, като каталози и проспекти на български език. Допуска се при липса на превод на български език, същите да се представят на английски език;
- Документ за доказване произхода на стоките в съответствие с Регламент (ЕС) № 952/2013 на европейския парламент и на Съвета от 9.10.2013 год. за създаване на митнически кодекс на Съюза (ОВ, L 269 от 10.10.2013 год) и Делегиран Регламент на Комисията (ЕС) № 2015/2446 от 28.07.2015 год. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 за определяне на подробни правила за някои разпоредби на митническият кодекс на Съюза;

2.9. Минимални изисквания към техническите характеристики

В Таблица № 1 са посочени минималните технически изисквания, на които трябва да отговарят автоматичните предпазители за постоянно напрежение

Таблица № 1

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
1.	Производител	да се посочи	
2.	Страна произход	да се посочи	
3.	Тип	да се посочи	
4.	Стандарти	БДС EN 60 947-2 или еквивалентен	
5.	Работен температурен диапазон	от - 5 до +40 °С	
6.	Степен на защита	≥ IP20	
7.	Номинален ток I _n	2 ÷ 63 А	
8.	Изключвателна способност	≥ 6 kA	
9.	Номинално напрежение U _n	≥ 220 V DC	
10.	Обявено напрежение на изолацията	≥ 440 V	
11.	Брой полюси	2	
12.	Характеристика на изключване	C	
13.	Възможност за монтиране на допълнителен контакт	Да	
14.	Гарантиран брой комутации, цикъла	-	-
14.1	- механични	≥ 20 000	
14.2	- електрически	≥ 5 000	
15.	Начин на монтаж	преден (wall) на DIN шина	

16.	Тип клеми	винтови	
17.	Диелектричен тест	съгласно БДС EN 60 947-2	
18.	Издържано импулсно напрежение (1.2/50µs)- U _{imp}	съгласно БДС EN 60 947-2	
19.	Сигнален контакт	-	-
19.1	Тип (означение)	да се посочи	

В Таблица № 2 са посочени минималните технически изисквания, на които трябва да отговарят автоматичните предпазители за променливо напрежение за номинален ток до 63А

Таблица № 2

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
1.	Производител	да се посочи	
2.	Страна произход	да се посочи	
3.	Тип	да се посочи	
4.	Стандарти	БДС EN 60 898-1 или БДС EN 60 947-2 или еквивалентен	
5.	Работен температурен диапазон	от - 5 до +40 °C	
6.	Степен на защита	≥ IP20	
7.	Номинален ток I _n	1 ÷ 63 А	
8.	Изключвателна способност	≥ 6 kA	
9.	Номинално напрежение U _n	≥ 230/400 V AC	
10.	Обявено напрежение на изолацията	≥ 440 V	
11.	Брой полюси	1 и 3	
12.	Характеристика на изключване	В и С	
13.	Възможност за монтиране на допълнителен контакт	Да	
14.	Гарантиран брой комутации, цикъла	-	-
14.1	- механични	≥ 20 000	
14.2	- електрически	≥ 10 000	
15.	Начин на монтаж	преден (Wall) на DIN шина	
16.	Тип клеми	винтови	
17.	Диелектричен тест	съгласно БДС EN 60 898-1 или БДС EN 60 947-2	
18.	Издържано импулсно напрежение (1.2/50µs)- U _{imp}	съгласно БДС EN 60 898-1 или БДС EN 60 947-2	
19.	Сигнален контакт	-	-
19.1	Тип (означение)	да се посочи	
19.2	Съвместим с предпазители за променливо напрежение с характеристика на изключване (крива) В и С	Да	

В Таблица № 3 са посочени минималните технически изисквания, на които трябва да отговарят автоматичните предпазители за променливо напрежение за номинален ток до 125 А

Таблица № 3

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
---	---------------------------	-------------------------------------	--------------------------

1.	Производител	да се посочи	
2.	Страна произход	да се посочи	
3.	Тип	да се посочи	
4.	Стандарти	БДС EN 60 898-1 или БДС EN 60 947-2 или еквивалентен	
5.	Работен температурен диапазон	от - 5 до +40 °C	
6.	Степен на защита	≥ IP20	
7.	Номинален ток I _n	80 ÷ 125 A	
8.	Изключвателна способност	≥ 6 kA	
9.	Номинално напрежение U _n	≥ 400 V AC	
10.	Обявено напрежение на изолацията	≥ 440 V	
11.	Брой полюси	3	
12.	Характеристика на изключване	B и C	
13.	Възможност за монтиране на допълнителен контакт	Да	
14.	Гарантиран брой комутации, цикъла	-	-
14.1	- механични	≥ 6 000	
14.2	- електрически	≥ 4 000	
15.	Начин на монтаж	преден (Wall) на DIN шина	
16.	Тип клеми	винтови	
17.	Диелектричен тест	съгласно БДС EN 60 898-1 или БДС EN 60 947-2	
18.	Издържано импулсно напрежение (1.2/50µs)- U _{imp}	съгласно БДС EN 60 898-1 или БДС EN 60 947-2	

В Таблица № 4 са посочени минималните технически изисквания, на които трябва да отговарят дефектнотокови защиты

Таблица № 4

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
1.	Производител	да се посочи	
2.	Страна произход	да се посочи	
3.	Тип	да се посочи	
4.	Стандарти	БДС EN 61008-1 или БДС EN 61009-1 или еквивалентен	
5.	Работен температурен диапазон	от - 5 до +40 °C	
6.	Степен на защита	≥ IP20	
7.	Номинален ток I _n	25 ÷ 63 A	
8.	Номинален ток на сработване (чувствителност) I _{Dn}	30 ÷ 300 mA	
9.	Номинално напрежение U _n	≥ 230/400 V AC	
10.	Обявено напрежение на изолацията	≥ 440 V	
11.	Брой полюси	1P+N и 3P+N	
12.	Клас на дефектнотокова защита	АС или А	
13.	Гарантиран брой комутации, цикъла	≥ 10 000	
14.	Начин на монтаж	преден (Wall) на DIN шина	
15.	Тип клеми	винтови	

16.	Диелектричен тест	съгласно БДС EN 61008-1 или БДС EN 61009-1	
17.	Издържано импулсно напрежение (1.2/50µs)- U _{imp}	съгласно БДС EN 61008-1 или БДС EN 61009-1	

В Таблица № 5 са посочени минималните технически изисквания, на които трябва да отговарят разединителите със стопяема вложка

Таблица № 5

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
1.	Производител	да се посочи	
2.	Страна произход	да се посочи	
3.	Тип	да се посочи	
4.	Стандарти	БДС EN 60 947-3 или еквивалентен	
5.	Работен температурен диапазон	от - 5 до +40 °C	
6.	Степен на защита	≥ IP20	
7.	Номинален ток I _n	125 A	
8.	Номинално напрежение U _n	≥ 220 V DC	
9.	Обявено напрежение на изолацията	≥ 440 V	
10.	Брой полюси	2	
11.	Наличие на индикация	Да	
12.	Възможност за изключване под товар	Да	
13.	Начин на монтаж	преден (wall) на DIN шина	
14.	Тип клеми	винтови	
15.	Диелектричен тест	съгласно БДС EN 60 947-3	
16.	Издържано импулсно напрежение (1.2/50µs)- U _{imp}	съгласно БДС EN 60 947-3	
17.	Характеристики вложката	-	-
17.1	Тип на вложката	gG	
17.2	Вид на вложката	цилиндрична	
17.3	Номинален ток I _n	32 ÷ 125 A	
17.4	Номинално напрежение U _n	≥ 220 V DC	
17.5	Размер на вложката	22x58	









В Таблица № 6 са посочени минималните технически изисквания, на които трябва да отговарят пакетните ключове

Таблица № 6

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
1.	Производител	да се посочи	
2.	Страна произход	да се посочи	
3.	Тип	да се посочи	
4.	Работен температурен диапазон	от - 5 до +40 °C	
5.	Степен на защита	≥ IP40	
6.	Номинално напрежение U _n	≥ 220 VDC /230VAC/380VAC	
7.	Допустимо трайно максимално напрежение	≥ 1,1 U _n	
8.	Гарантиран брой комутации	≥ 3 x 10 ⁵	
9.	Тип клеми	винтови, за проводник със се-	

		чение от 1.0 ÷ 2x1.5 (1x2.5) mm ²	
10.	Начин на монтаж	на врата/на DIN шина	
11.	Брой полюси	1 ÷ 12	
12.	Брой позиции	2 ÷ 8	
13.	Ъгъл на превключване	30 ⁰ , 45 ⁰ , 60 ⁰ , 90 ⁰	
14.	Положение на нулевата (OFF) позиция	12 часа или без нулево положение	
15.	Наличие на ръкохватка за управление	Да	
16.	Наличие на предна плоча с възможност за надписване положениата на ключа	Да	
17.	Обявено напрежение на изолацията	≥ 400 V	
18.	Тестове	-	-
18.1	Диелектричен тест	съгласно БДС EN 60 947-1	
18.2	Импулсен тест	съгласно БДС EN 60 947-1	
19.	Изисквания към контактите	-	-
19.1	Работно напрежение	220VDC /230VAC/380VAC	
19.2	Максимално напрежение върху контактите	≥ 1,1 U _n	
19.3	Номинален работен ток	-	-
19.3.1	- I _e (AC21)	≥ 20 A	
19.3.2	- I _e (AC3, 380 V)	≥ 10 A	
19.3.3	- I _e (220 V DC)	≥ 0.3 A	
19.4	Материал от който са изработени контактите	да се опише	

Примерни схеми на ключове:

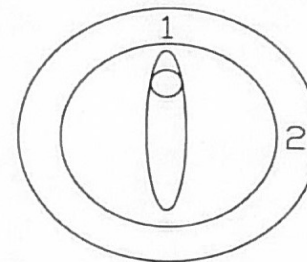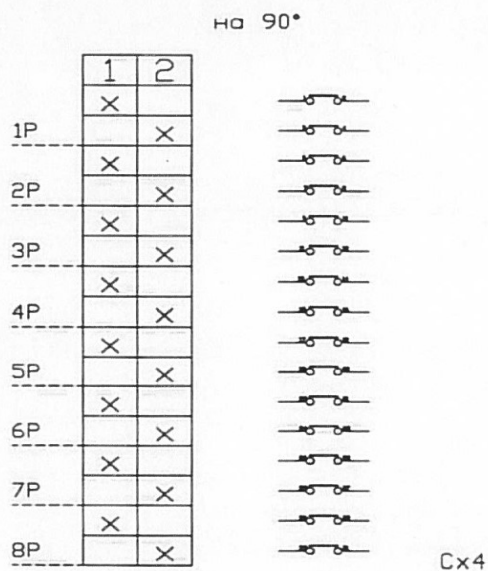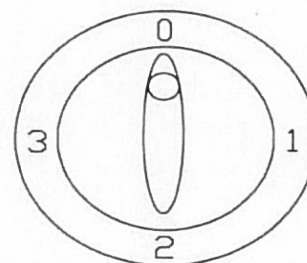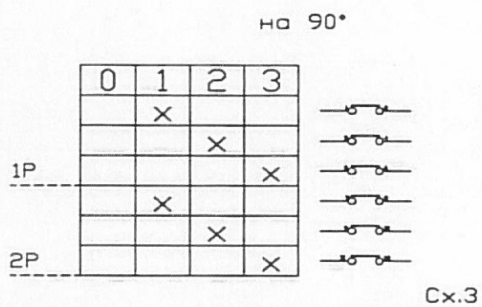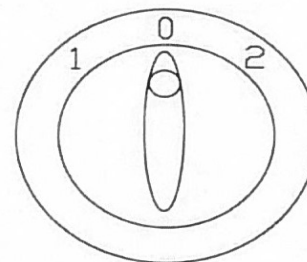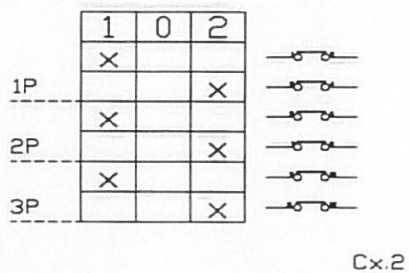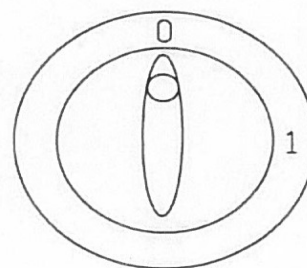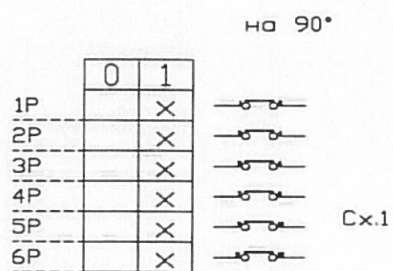

В Таблица № 7 са посочени минималните технически изисквания, на които трябва да отговарят превключвателите

Таблица № 7

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
1.	Производител	да се посочи	
2.	Страна произход	да се посочи	
3.	Тип	да се посочи	
4.	Работен температурен диапазон	от - 5 до +40 °C	
5.	Номинално напрежение U_n	$\geq 230VAC$	
6.	Допустимо трайно максимално напрежение	$\geq 1,1 U_n$	
7.	Номинален работен ток	$\geq 20 A$	
8.	Гарантиран брой комутации	$\geq 2 \times 10^4$	
9.	Тип клеми	винтови, за проводник със сечение от $1.5 \div 2 \times 2.5 (1 \times 4) mm^2$	
10.	Начин на монтаж	на DIN шина	
11.	Брой превключващи контакти	≥ 2	
12.	Брой позиции включително нулева	3	
13.	Корпус	автоматичен предпазител	

В Таблица № 8 са посочени минималните технически изисквания, на които трябва да отговарят бутоните

Таблица № 8

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
1.	Производител	да се посочи	
2.	Страна произход	да се посочи	
3.	Тип	да се посочи	
4.	Работен температурен диапазон	от - 5 до +40 °C	
5.	Степен на защита	$\geq IP40$	
6.	Номинално напрежение U_n	$\geq 220 V DC/AC$	
7.	Допустимо трайно максимално напрежение	$\geq 1,1 U_n$	
8.	Гарантиран брой комутации	$\geq 3 \times 10^5$	
9.	Тип клеми	винтови, за проводник със сечение от $1.0 \div 2 \times 1.5 (1 \times 2.5) mm^2$	
10.	Начин на монтаж	на врата	
11.	Брой контакти	$2 \div 4$	
12.	Вид на главата	равна	
13.	Цвят на главата	зелен/червен/черен	
14.	Тестове	-	-
14.1	Диелектричен тест	съгласно БДС EN 60 947-1	
14.2	Импулсен тест	съгласно БДС EN 60 947-1	
15.	Изисквания към контактите	-	-
15.1	Работно напрежение	$\geq 220 V DC/AC$	
15.2	Максимално напрежение върху контактите	$\geq 1,1 U_n$	
15.3	Допустим протичащ ток през контактите	-	-
15.3.1	- трайно при напрежение $230 V AC$	$\geq 3 A$	
15.3.2	- работен при напрежение $220 V DC$	$\geq 0.2 A$	

15.4	Материал от който са изработени контактите	да се опише	
------	--	-------------	--

В Таблицы №№ 9 и 10 са посочени минималните технически изисквания, на които трябва да отговарят сигналните индикатори.

Таблица № 9

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
1.	Производител	да се посочи	
2.	Страна произход	да се посочи	
3.	Тип	да се посочи	
4.	Работен температурен диапазон	от - 5 до +40 °C	
5.	Номинално напрежение U_n	$\geq 220 \text{ V DC/AC}$;	
6.	Допустимо трайно максимално напрежение	$\geq 1,1 U_n$	
7.	Тип клеми	винтови, за проводник със сечение от $1.0 \div 2 \times 1.5 (1 \times 2.5) \text{ mm}^2$	
8.	Начин на монтаж	на врата	
9.	Цвят на индикацията	зелена/червена/бяла	
10.	Проектен живот	$\geq 20\,000 \text{ h}$	
11.	За монтаж в отвор с диаметър	$22,5 \text{ mm} \pm 2\%$	

Таблица № 10

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
1.	Производител	да се посочи	
2.	Страна произход	да се посочи	
3.	Тип	да се посочи	
4.	Работен температурен диапазон	от - 5 до +40 °C	
5.	Номинално напрежение U_n	220 V DC/AC и 48 V DC	
6.	Допустимо трайно максимално напрежение	$\geq 1,1 U_n$	
7.	Мощност	$\leq 1 \text{ W}$	
8.	Тип клеми	винтови, за проводник със сечение от $1.0 \div 2 \times 1.5 (1 \times 2.5) \text{ mm}^2$	
9.	Начин на монтаж	на DIN шина	
10.	Цвят на индикацията	зелена/червена/бяла	
11.	Проектен живот	$\geq 20\,000 \text{ h}$	
12.	Корпус	автоматичен предпазител	

Забележки:

1. Участникът трябва да попълни всички редове от колона "Предложение на Участника".
2. Минималните изисквания на Възложителя са задължителни.

Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

РАЗДЕЛ II: ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Общи правила за провеждане на процедурата

1.1. Настоящите правила определят принципите, условията и реда за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП).

1.2. След изтичането на срока за получаване на офертите възложителят назначава комисията по чл.103, ал.1 ЗОП.

1.3. Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП след предоставяне на списъка с участниците.

1.4. Получените оферти се отварят на публично заседание от комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

1.5. Председателят на комисията отваря по реда на тяхното постъпване офертите и оповестява тяхното съдържание.

1.6. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

1.7. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

1.8. Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на действията по т.1.4. – 1. 7.

1.9. Комисията разглежда документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

1.10. Когато установи липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по т.1.9. и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

1.11. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по т.1.9. участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

1.12. Възможността по т.1.11. се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

1.13. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 и чл.55, ал.1, т.5 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

1.14. След изтичането на срока по т.1.11. комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

1.15. При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

1.16. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

1.17. Комисията разглежда офертите на допуснатите участници и проверява за съответс-

твието на предложенията с предварително обявените условия.

1.18. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

1.19. Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на офертите по другите показатели.

1.20. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява чрез съобщение в профила на купувача - https://webapps.eso.bg/zop_profile, датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по т. 1.4. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

1.21. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

1.22. Обосновката по т.1.21. може да се отнася до:

- икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;
- избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнение на строителството;
- оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;
- спазването на задълженията по чл.115 от ЗОП, а именно: „При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение №10”;
- възможността участникът да получи държавна помощ.

1.23. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по т.1.22., на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изисквана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка, комисията го предлага за отстраняване от процедурата.

1.24. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение №10 от ЗОП.

1.25. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смъла на чл.107 от ДФЕС.

1.26. **Възложителят отстранява от процедурата участник, когато:**

1.26.1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.108а, чл.159а – 159г, чл.172, чл.192а, чл.194 – 217, чл.219 – 252, чл.253 – 260, чл.301 – 307, чл.321, 321а и чл.352 – 353е от Наказателния кодекс;

1.26.2. е осъден с влязла в сила присъда, , за престъпление, аналогично на тези по т.1.26.1., в друга държава членка или трета страна;

1.26.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;

Това правило не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.;

1.26.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от ЗОП. Когато с извършването на действията по чл. 44, ал.3 от ЗОП не може да се осигури спазване на принципа за равнопоставеност, участникът, участвал в пазарните консултации и/или в подготовката за възлагане на поръчката, се отстранява от процедурата, ако не може да докаже, че участието му не води до нарушаване на този принцип;

1.26.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

1.26.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал.1 или 3, чл. 63, ал.1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

1.26.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;

1.26.8. не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията за участие;

1.26.9. е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение №10 от ЗОП – Списък на конвенциите в социалната област и в областта на околната среда;

1.26.10. не е представил в срок обосновката по т.1.21. или чиято оферта не е приета съгласно т.1.23. – 1.25.

1.26.11. са свързани лица по смисъла на §2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

1.26.12. е подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.

1.27. Точка 1.26.1. и т. 1.26.2 се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

1.28. Основанията по т.1.261., 1.26.2. и 1.26.7. се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи, съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е висано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. В случаите, когато участникът или юридическото лице в състава на негов контролен или управителен орган, се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по т.1.26.1., 1.26.2. и 1.26.7. се отнасят и за това физическо лице.

1.29. Когато участникът е обединение, основанията по т.1.26.1. – 1.26.7. се отнасят и за всяко от лицата, включени в обединението.

1.30. Когато за участник е налице някое от основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП или посочените от възложителя основания по чл.55, ал.1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност по чл.56 от ЗОП, тези

мерки се описват в ЕЕДОП и се представят доказателства съгласно Раздел III, т.2.2.3.

1.31. Възложителят преценява предприетите от участника мерки и ако те са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, участникът не се отстранява от участие в поръчката.

1.32. Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената възможност да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност за времето, определено с присъдата или акта.

1.33. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл.54, ал.1, чл.101, ал.11 от ЗОП или посочено от възложителя в обявлението основание по чл.55, ал.1 ЗОП.

1.34. Участниците са длъжни при поискване от страна на възложителя да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 и ал.3 и чл.55, ал.3 ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.

1.35. При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.

1.36. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.

1.37. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението.

1.38. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

1.39. Преди сключване на договора за обществената поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

1.40. Когато срокът на валидност на офертите е изтекъл, възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок. Участник, който след покана и в определения в нея срок, не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

2. Разглеждане, оценка и класиране на допуснатите оферти.

2.1. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий за възлагане „най-ниска цена”.

2.2. В случай че цените в две или повече оферти са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

2.3. Комисията изготвя доклад/протокол, съгласно разпоредбите на ЗОП и ППЗОП, за резултатите от работата си, който се подписва от всички членове и се предава на възложителя, заедно с цялата документация, включително всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, като протоколи, оценителни таблици, мотиви за особените мнения, представените мостри, макети и/или снимки и други за утвърждаване.

РАЗДЕЛ III. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. Общи указания

1.1. Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

1.2. Всеки от участниците в процедурата се представлява от лицето, което го представлява по закон или от упълномощено от него лице.

1.3. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. В този случай, ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси

1.4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.

1.5. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.6. Свързани лица (по смисъла на §2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

1.7. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

1.8. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

1.9. При открита процедура, лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по условия, които се съдържат в решението, обявлението, документацията за обществената поръчка и описателния документ до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след този срок. Възложителят предоставя разясненията, чрез публикуване на профила на купувача, в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на оферти.

1.10. При процедура публично състезание, лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по условия, които се съдържат в решението, обявлението, документацията за обществената поръчка и описателния документ до 5 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след този срок. Възложителят предоставя разясненията, чрез публикуване на профила на купувача, в 3-дневен срок от получаване на искането.

1.11. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят в един екземпляр от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.

1.12. Документите по т.1.11. се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
- наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.

1.13. Опаковката по т.1.12. включва следните документи:

1.13.1. Опис на представените документи

1.13.2. Информация относно личното състояние на участниците и критериите за подбор;

1.13.3. Оферта, съдържаща:

- техническо предложение;

- ценово предложение, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

1.14. Когато се представят мостри, които трябва да са опаковани отделно от документите по т.1.13., те се обозначават по начин, от който да е видно кой ги представя, а когато е приложимо – и за коя обособена позиция се отнасят.

1.15. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по т.1.12. за всяка от позициите се представят поотделно техническите предложения и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят.

1.16. За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:

- подател на офертата;
- номер, дата и час на получаване;
- причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

1.17. При получаване на офертата върху опаковката по т.1.12. се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

1.18. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

1.19. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по т.1.16.

1.20. В случаите по т.1.19. не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

1.21. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на участника. Участниците нямат право на претенции за разходи, направени от тях, независимо от резултата от процедурата за възлагане на обществената поръчка.

1.22. Комуникация между възложителя и участниците:

1.22.1. Обменът на информация може да се извърши чрез пощенска или куриерска служба, или по факс, или по електронен път при условията и по реда на Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или чрез комбинация от тези средства.

1.22.2. Всички действия на възложителя към участниците и на участниците към възложителя са в писмен вид.

1.22.3. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците се изпращат по един от следните начини:

а) на адрес, посочен от участника:

- на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или
- чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

б) по факс.

Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени в т.1.22.3, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

1.23. При противоречие в записите на отделните документи от документацията за участие валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната низходяща последователност:

- а) Решение за откриване на процедурата.
- б) Обявление за обществена поръчка.
- в) Технически спецификации.
- г) Проект на договор за изпълнение на поръчката.
- д) Указания към участниците.
- е) Образци за участие в процедурата.

1.24. Независимо от посоченото в настоящата документация, по отношение на всички въпроси, свързани с възлагането на настоящата обществена поръчка основен приоритет имат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

1.25. За всички неуредени въпроси в настоящата документация се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба в Р. България.

2. Указания за подготовка на офертата.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Офертите се изготвят на български език.

С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

2.1. Опис на документите и информацията (оригинал).

Изготвя се по приложения в документацията образец.

2.2. Информация относно личното състояние на участниците:

2.2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (оригинал).

ЕЕДОП се представя за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато участникът е обединение – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.

2.2.1.1. Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54 ал.1, т.1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица.

2.2.1.2. Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, информацията относно изискванията по чл. 54 ал.1, т.1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице.

2.2.1.3. В ЕЕДОП по т.2.2.1.1. могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 – 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва, може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

2.2.1.4. При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 – 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези обстоятелства.

2.2.1.5. Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информацията относно обхвата на представителната му власт.“

2.2.1.6. **ВАЖНО!** ЕЕДОП се представя от участниците само в електронен вид, цифрово подписан PDF файл и съответния му XML файл. Прилагат се записани на подходящ електронен носител (например CD или DVD).

2.2.1.6.1. Електронният ЕЕДОП (еЕЕДОП) се изготвя чрез използване на осигурената от Европейската комисия безплатна услуга чрез информационната система за еЕЕДОП. Услугата е достъпна на адрес: <https://espd.eop.bg/espd-web/>

2.2.1.6.2. Изготвянето се осъществява чрез зареждане на предоставения в документацията за участие образец на ЕЕДОП в XML файл. Попълват се необходимите данни и се изтегля файла (с оригинално име espd-response) от системата в PDF и XML формати. С електронен подпис следва да бъде подписана версията на еЕЕДОП в PDF формат. На електронен носител се запазват и представят и двата файл формата PDF (подписан елек-

тронно) и XML. При необходимост от предоставяне на повече от един еЕЕДОП всеки един се поставя в отделна папка, която е подходящо именувана.

2.2.1.6.3. Друга възможност за предоставяне на ЕЕДОП, е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден и с „времеви печат“, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, преди крайния срок за получаване на заявленията/офертите. В този случай към документите за подбор се представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните в публикувания ЕЕДОП и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.

2.2.1.6.4. **Системата за еЕЕДОП е външна за възложителя ЕСО ЕАД и той не носи отговорност за нейното функциониране и работоспособност!**

2.2.2. Документ за създаване на обединение, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. *(заверено от участника копие)*.

2.2.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо *(заверени от участника копия)*.

Документите се представят в случаите, когато за участника е налице някое от основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП или посочените от възложителя основания по чл.55, ал.1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл.56 от ЗОП.

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

- а) по отношение на обстоятелството по чл.56, ал.1, т.1 и 2 ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;
- б) по отношение на обстоятелството по чл.56, ал.1, т.3 ЗОП – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.
- в) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 4 ЗОП - документ от съответния компетентен орган за изцяло платено дължимо вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.

2.3. Техническо предложение, съдържащо:

2.3.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя *(оригинал)*.

Изготвя се по приложения в документацията образец.

2.3.2. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП, когато е приложимо *(оригинал)*.

Декларацията не е задължителна част от офертата. Същата се представя по преценка на участника, като се посочва информацията, която смята за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

Изготвя се по приложения в документацията образец.

2.3.3. Мостри, макети, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят (когато е приложимо).

2.3.4. Друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката.

2.4. Ценово предложение *(оригинал)*.

Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Изготвя се по приложения в документацията образец.

2.5. Критерии за подбор, на които трябва да отговаря всеки участник и документите, с които се доказват:

2.5.1. Да е изпълнил, доставки с предмет и обем, идентичен или сходен* с този на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата.

Доказва се с представянето на списък на доставките, които са идентични или сходни* с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите (оригинал по образец). Към списъка се прилагат документи, които доказват извършената доставка. (заверено от участника копие)

* Под доставка със сходен предмет и обем следва да се разбира доставка на не по-малко от 10 000 бр. релета и/или измервателни уреди за електрически величини и/или автоматични предпазители (прекъсвачи) и/или пакетни ключове и/или бутони и/или сигнални индикатори.

Минималните изисквания са посочени в обявлението.

2.5.2. Да прилага система за управление на качеството, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент.

Доказва се с представянето на сертификат, издаден от акредитирани лица, удостоверяващ съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват включващ търговия (доставка, продажба) и/или производство с/на електроматериали и/или електрооборудване. (заверено от участника копие)

Минималните изисквания са посочени в обявлението.

2.6. Участникът декларира съответствието си с критериите за подбор по т. 2.5. чрез представяне на ЕЕДОП.

2.7. Преди сключването на договора участникът, определен за изпълнител предоставя документите по т. 2.5., удостоверяващи съответствието му с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

2.8. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионални способности, той трябва да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

2.9. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т.2.8.

2.10. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Документите за съответните критерии за подбор се представят само за тези от участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, включващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, технически и професионални възможности.

2.11. Когато участникът предвижда подизпълнители при изпълнението на поръчката, подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида

и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

В случай че участникът предвижда подизпълнители при изпълнението на поръчката, той трябва да представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

2.12. Когато участникът в процедурата е българско физическо или юридическо лице или техни обединения или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения и представя документи, съдържащи се в офертата, които са на чужд език, същите се представят и в превод на български език.

2.13. Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копие то на документа представляващия участника постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката „Вярно с оригинала” и мокър печат на участника.

3. Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора за обществената поръчка:

3.1. Гаранция за изпълнение на договора в размер посочен в обявлението за обществената поръчка, в една от следните форми:

- **парична сума**, внесена по банкова сметка на ЕСО ЕАД.

(Информация за банковите сметки на ЕСО ЕАД се намира на Профила на купувача в Раздел Друга Информация - Банкова сметка за внасяне на гаранции: https://webapps.eso.bg/zop_profile/bankAccounts.php)

- **банкова гаранция** със срок на валидност, съгласно договора, в съответствие с образеца на възложителя, част от документацията за участие.

- **застраховка**, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност, съгласно договора и доказателство за напълно платена премия.

(Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.)

Застрахователната полица се предава на възложителя в оригинал.

В застрахователната полица се посочва пълното наименование и ЕИК (или съответно друг идентифициращ номер, когато е приложимо) на страните по договора - възложител и изпълнител.

Застрахователната премия следва да бъде платена изцяло, както и да са настъпили всички условията за влизането на застраховката в сила, когато има такива.

Изрично да е указан срокът на валидност на гаранцията (съгласно проекта на договор).

Не се допускат никакви изключения относно основанията, начините и причините за изплащане от застрахователя на обезщетение на възложителя при настъпване на застрахователно събитие, свързани с изпадане на изпълнителя в неплатежоспособност, откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност, вливане, сливане, наличие на просрочени парични задължения или разсрочване на такива задължения дължими от изпълнителя, пълен или частичен отказ от изпълнение на обезщетения с гаранцията за изпълнение задължения от изпълнителя, предложение за прехвърляне на собственост срещу дълг и други условия, различни от условията в проекта на договор.

Не се допуска застрахователят да изисква други документи за изплащане на обезщетението по застраховката освен уведомление от възложителя, че изпълнителят е в неизпълнение, съпътствано с приложени документи, удостоверяващи неизпълнението.

Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за срока, посочен в договора за обществената поръчка, както и по изплащане на обезщетение на възложителя са за сметка на изпълнителя.

Не се допуска самоучастие при настъпване на застрахователно събитие по застраховката, представляваща гаранция за изпълнение.

Проектът на застрахователна полица, както и ОУ към нея се одобряват предварително от Възложителя. Възложителят има право да прави задължителни предписания, които задължително се включват в текстовете на застрахователната полица/договор като специални условия, променящи общите условия на застрахователя.

3.2. Документите, съгласно чл. 58 от ЗОП:

- 3.2.1.** за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;
- 3.2.2.** за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;
- 3.2.3.** за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
- 3.2.4. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
- 4.** Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т. 3.2., издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
- 5.** В случаите по т. 4, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът, представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление направено пред компетентен орган в съответната държава.
- 6.** Документите по т. 2.5. на Раздел III - Указания към участниците, удостоверяващи съответствието на участника, определен за изпълнител с поставените критерии за подбор.
- 7.** Заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено. *(представя се когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица)*

РАЗДЕЛ IV: ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ОФЕРТАТА

ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на автоматични предпазители, пакетни ключове и бутони”

№	Съдържание	Вид и к-во на документите (оригинал или заверено копие; бр.)
1	2	3
Информация относно личното състояние на участниците:		
1.	Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)	
2.	Документ за създаване на обединение, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице.	
3.	Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо	
Техническо предложение, съдържащо:		
1.	Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя	
2.	Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП, когато е приложимо	
Ценово предложение поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“		

Дата:

Подпис и печат:

.....
(име и фамилия)

.....
(длъжност на представляващия участника)

ДО
ЕСО ЕАД
гр. София 1618
бул. „Цар Борис III“ № 201

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на автоматични предпазители, пакетни ключове и бутони”

От

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Срокове:

1.1. Срокът за доставка е календарни дни, считано от дата на изпращане
(не повече от 30 календарни дни)

на конкретна поръчка за доставка, до датата на приемо-предавателния протокол за извършена доставка.

1.2. Гаранционният срок на предлаганите от нас стоки е месеца, считано от
(не по-малко от 24 месеца)

датата на приемо-предавателния протокол за доставка.

1.3. Срок за подмяна/замяна на материалите при отклонения и/или дефекти е календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за предаване
(не повече от 30 календарни дни)

на повредения материал на изпълнителя.

2. Техническите характеристики на предлаганите от нас автоматични предпазители, пакетни ключове и бутони са посочени в попълнените колони „Предложение на участника“ от следващите таблици:

2.1. Таблица № 1: минимални технически изисквания, на които трябва да отговарят автоматичните предпазители за постоянно напрежение

Таблица № 1

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
1.	Производител	да се посочи	
2.	Страна произход	да се посочи	
3.	Тип	да се посочи	
4.	Стандарти	БДС EN 60 947-2 или еквивалентен	

5.	Работен температурен диапазон	от - 5 до +40 °C	
6.	Степен на защита	≥ IP20	
7.	Номинален ток I _n	2 ÷ 63 A	
8.	Изключвателна способност	≥ 6 kA	
9.	Номинално напрежение U _n	≥ 220 V DC	
10.	Обявено напрежение на изолацията	≥ 440 V	
11.	Брой полюси	2	
12.	Характеристика на изключване	C	
13.	Възможност за монтиране на допълнителен контакт	Да	
14.	Гарантиран брой комутации, цикъла	-	-
14.1	- механични	≥ 20 000	
14.2	- електрически	≥ 5 000	
15.	Начин на монтаж	преден (wall) на DIN шина	
16.	Тип клеми	винтови	
17.	Диелектричен тест	съгласно БДС EN 60 947-2	
18.	Издържано импулсно напрежение (1.2/50µs)- U _{imp}	съгласно БДС EN 60 947-2	
19.	Сигнален контакт	-	-
19.1	Тип (означение)	да се посочи	

2.2. Таблица № 2: минимални технически изисквания, на които трябва да отговарят автоматичните предпазители за променливо напрежение за номинален ток до 63A

Таблица № 2

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
1.	Производител	да се посочи	
2.	Страна произход	да се посочи	
3.	Тип	да се посочи	
4.	Стандарти	БДС EN 60 898-1 или БДС EN 60 947-2 или еквивалентен	
5.	Работен температурен диапазон	от - 5 до +40 °C	
6.	Степен на защита	≥ IP20	
7.	Номинален ток I _n	1 ÷ 63 A	
8.	Изключвателна способност	≥ 6 kA	
9.	Номинално напрежение U _n	≥ 230/400 V AC	
10.	Обявено напрежение на изолацията	≥ 440 V	
11.	Брой полюси	1 и 3	
12.	Характеристика на изключване	B и C	
13.	Възможност за монтиране на допълнителен контакт	Да	
14.	Гарантиран брой комутации, цикъла	-	-
14.1	- механични	≥ 20 000	
14.2	- електрически	≥ 10 000	
15.	Начин на монтаж	преден (Wall) на DIN шина	
16.	Тип клеми	винтови	
17.	Диелектричен тест	съгласно БДС EN 60 898-1	

		или БДС EN 60 947-2	
18.	Издържано импулсно напрежение (1.2/50µs)- Uimp	съгласно БДС EN 60 898-1 или БДС EN 60 947-2	
19.	Сигнален контакт	-	-
19.1	Тип (означение)	да се посочи	
19.2	Съвместим с предпазители за променливо напрежение с характеристика на изключване (крива) В и С	Да	

2.3. Таблица № 3: минимални технически изисквания, на които трябва да отговарят автоматичните предпазители за променливо напрежение за номинален ток до 125 А

Таблица № 3

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
1.	Производител	да се посочи	
2.	Страна произход	да се посочи	
3.	Тип	да се посочи	
4.	Стандарти	БДС EN 60 898-1 или БДС EN 60 947-2 или еквивалентен	
5.	Работен температурен диапазон	от - 5 до +40 °C	
6.	Степен на защита	≥ IP20	
7.	Номинален ток In	80 ÷ 125 А	
8.	Изключвателна способност	≥ 6 kA	
9.	Номинално напрежение Un	≥ 400 V AC	
10.	Обявено напрежение на изолацията	≥ 440 V	
11.	Брой полюси	3	
12.	Характеристика на изключване	В и С	
13.	Възможност за монтиране на допълнителен контакт	Да	
14.	Гарантиран брой комутации, цикъла	-	-
14.1	- механични	≥ 6 000	
14.2	- електрически	≥ 4 000	
15.	Начин на монтаж	преден (Wall) на DIN шина	
16.	Тип клеми	винтови	
17.	Диелектричен тест	съгласно БДС EN 60 898-1 или БДС EN 60 947-2	
18.	Издържано импулсно напрежение (1.2/50µs)- Uimp	съгласно БДС EN 60 898-1 или БДС EN 60 947-2	

2.4. Таблица № 4: минимални технически изисквания, на които трябва да отговарят дефектнотокови защиты

Таблица № 4

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
1.	Производител	да се посочи	
2.	Страна произход	да се посочи	
3.	Тип	да се посочи	
4.	Стандарти	БДС EN 61008-1 или БДС	

		EN 61009-1 или еквивалентен	
5.	Работен температурен диапазон	от - 5 до +40 °C	
6.	Степен на защита	≥ IP20	
7.	Номинален ток I _n	25 ÷ 63 A	
8.	Номинален ток на сработване (чувствителност) I _{Dn}	30 ÷ 300 mA	
9.	Номинално напрежение U _n	≥ 230/400 V AC	
10.	Обявено напрежение на изолацията	≥ 440 V	
11.	Брой полюси	1P+N и 3P+N	
12.	Клас на дефектнотокова защита	АС или А	
13.	Гарантиран брой комутации, цикъла	≥ 10 000	
14.	Начин на монтаж	преден (Wall) на DIN шина	
15.	Тип клеми	винтови	
16.	Диелектричен тест	съгласно БДС EN 61008-1 или БДС EN 61009-1	
17.	Издържано импулсно напрежение (1.2/50µs)- U _{imp}	съгласно БДС EN 61008-1 или БДС EN 61009-1	

2.5. Таблица № 5: минимални технически изисквания, на които трябва да отговарят раздентелите със стопяема вложка

Таблица № 5

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
1.	Производител	да се посочи	
2.	Страна произход	да се посочи	
3.	Тип	да се посочи	
4.	Стандарти	БДС EN 60 947-3 или еквивалентен	
5.	Работен температурен диапазон	от - 5 до +40 °C	
6.	Степен на защита	≥ IP20	
7.	Номинален ток I _n	125 A	
8.	Номинално напрежение U _n	≥ 220 V DC	
9.	Обявено напрежение на изолацията	≥ 440 V	
10.	Брой полюси	2	
11.	Наличие на индикация	Да	
12.	Възможност за изключване под товар	Да	
13.	Начин на монтаж	преден (wall) на DIN шина	
14.	Тип клеми	винтови	
15.	Диелектричен тест	съгласно БДС EN 60 947-3	
16.	Издържано импулсно напрежение (1.2/50µs)- U _{imp}	съгласно БДС EN 60 947-3	
17.	Характеристики вложката	-	-
17.1	Тип на вложката	gG	
17.2	Вид на вложката	цилиндрична	
17.3	Номинален ток I _n	32 ÷ 125 A	
17.4	Номинално напрежение U _n	≥ 220 V DC	
17.5	Размер на вложката	22x58	

2.6. Таблица № 6: минимални технически изисквания, на които трябва да отговарят пакетните ключове

Таблица № 6

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
1.	Производител	да се посочи	
2.	Страна произход	да се посочи	
3.	Тип	да се посочи	
4.	Работен температурен диапазон	от - 5 до +40 °C	
5.	Степен на защита	≥ IP40	
6.	Номинално напрежение U_n	≥ 220 VDC /230VAC/380VAC	
7.	Допустимо трайно максимално напрежение	≥ 1,1 U_n	
8.	Гарантиран брой комутации	≥ 3 x 10 ⁵	
9.	Тип клеми	винтови, за проводник със сечение от 1.0 ÷ 2x1.5 (1x2.5) mm ²	
10.	Начин на монтаж	на врата/на DIN шина	
11.	Брой полюси	1 ÷ 12	
12.	Брой позиции	2 ÷ 8	
13.	Ъгъл на превключване	30 ⁰ , 45 ⁰ , 60 ⁰ , 90 ⁰	
14.	Положение на нулевата (OFF) позиция	12 часа или без нулево положение	
15.	Наличие на ръкохватка за управление	Да	
16.	Наличие на предна плоча с възможност за надписване положениата на ключа	Да	
17.	Обявено напрежение на изолацията	≥ 400 V	
18.	Тестове	-	-
18.1	Диелектричен тест	съгласно БДС EN 60 947-1	
18.2	Импулсен тест	съгласно БДС EN 60 947-1	
19.	Изисквания към контактите	-	-
19.1	Работно напрежение	220VDC /230VAC/380VAC	
19.2	Максимално напрежение върху контактите	≥ 1,1 U_n	
19.3	Номинален работен ток	-	-
19.3.1	- I _e (AC21)	≥ 20 A	
19.3.2	- I _e (AC3, 380 V)	≥ 10 A	
19.3.3	- I _e (220 V DC)	≥ 0.3 A	
19.4	Материал от който са изработени контактите	да се опише	

2.7. Таблица № 7: минимални технически изисквания, на които трябва да отговарят превключвателите

Таблица № 7

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
1.	Производител	да се посочи	
2.	Страна произход	да се посочи	
3.	Тип	да се посочи	
4.	Работен температурен диапазон	от - 5 до +40 °С	
5.	Номинално напрежение U_n	$\geq 230VAC$	
6.	Допустимо трайно максимално напрежение	$\geq 1,1 U_n$	
7.	Номинален работен ток	$\geq 20 A$	
8.	Гарантиран брой комутации	$\geq 2 \times 10^4$	
9.	Тип клеми	винтови, за проводник със сечение от $1.5 \div 2 \times 2.5 (1 \times 4) mm^2$	
10.	Начин на монтаж	на DIN шина	
11.	Брой превключващи контакти	≥ 2	
12.	Брой позиции включително нулева	3	
13.	Корпус	автоматичен предпазител	

2.8. Таблица № 8: минимални технически изисквания, на които трябва да отговарят бутоните

Таблица № 8

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
1.	Производител	да се посочи	
2.	Страна произход	да се посочи	
3.	Тип	да се посочи	
4.	Работен температурен диапазон	от - 5 до +40 °С	
5.	Степен на защита	$\geq IP40$	
6.	Номинално напрежение U_n	$\geq 220 V DC/AC$	
7.	Допустимо трайно максимално напрежение	$\geq 1,1 U_n$	
8.	Гарантиран брой комутации	$\geq 3 \times 10^5$	
9.	Тип клеми	винтови, за проводник със сечение от $1.0 \div 2 \times 1.5 (1 \times 2.5) mm^2$	
10.	Начин на монтаж	на врата	
11.	Брой контакти	$2 \div 4$	
12.	Вид на главата	равна	
13.	Цвят на главата	зелен/червен/черен	
14.	Тестове	-	-
14.1	Диелектричен тест	съгласно БДС EN 60 947-1	
14.2	Импулсен тест	съгласно БДС EN 60 947-1	
15.	Изисквания към контактите	-	-
15.1	Работно напрежение	$\geq 220 V DC/AC$	
15.2	Максимално напрежение върху контактите	$\geq 1,1 U_n$	
15.3	Допустим протичащ ток през контактите	-	-
15.3.1	- трайно при напрежение 230 V AC	$\geq 3 A$	
15.3.2	- работен при напрежение 220 V DC	$\geq 0.2 A$	

15.4	Материал от който са изработени контактите	да се опише	
------	--	-------------	--

2.9. Таблици №№ 9 и 10: минимални технически изисквания, на които трябва да отговарят сигналните индикатори.

Таблица № 9

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
1.	Производител	да се посочи	
2.	Страна произход	да се посочи	
3.	Тип	да се посочи	
4.	Работен температурен диапазон	от - 5 до +40 °C	
5.	Номинално напрежение U_n	$\geq 220 \text{ V DC/AC}$;	
6.	Допустимо трайно максимално напрежение	$\geq 1,1 U_n$	
7.	Тип клеми	винтови, за проводник със сечение от $1.0 \div 2 \times 1.5 (1 \times 2.5) \text{ mm}^2$	
8.	Начин на монтаж	на врата	
9.	Цвят на индикацията	зелена/червена/бяла	
10.	Проектен живот	$\geq 20\,000 \text{ h}$	
11.	За монтаж в отвор с диаметър	$22,5 \text{ mm} \pm 2\%$	

Таблица № 10

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участника
1.	Производител	да се посочи	
2.	Страна произход	да се посочи	
3.	Тип	да се посочи	
4.	Работен температурен диапазон	от - 5 до +40 °C	
5.	Номинално напрежение U_n	220 V DC/AC и 48 V DC	
6.	Допустимо трайно максимално напрежение	$\geq 1,1 U_n$	
7.	Мощност	$\leq 1 \text{ W}$	
8.	Тип клеми	винтови, за проводник със сечение от $1.0 \div 2 \times 1.5 (1 \times 2.5) \text{ mm}^2$	
9.	Начин на монтаж	на DIN шина	
10.	Цвят на индикацията	зелена/червена/бяла	
11.	Проектен живот	$\geq 20\,000 \text{ h}$	
12.	Корпус	автоматичен предпазител	

Забележки:

1. Участникът трябва да попълни всички редове от колона "Предложение на Участника".
2. Минималните изисквания на Възложителя са задължителни.

Приложения:

Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, преди сключване на договора ще предоставим на възложителя всички документи, посочени в т. 3 от Раздел III „Указания към участниците“, както и в документацията за участие като цяло.

Приложения:

1. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо)
2. Протоколи или сертификат (в който да бъдат цитирани всички стандарти) от типови изпитвания **на автоматичните предпазители за постоянно и променливо напрежение**, на хартиен или електронен носител, извършени в акредитирана или специализирана по изискванията на IEC и ISO лаборатория, на български език. Допуска се при липса на превод на български език, същите да се представят на английски език;
3. Декларация за съответствие (declaration of conformity) за всички стандарти, на които отговарят **разединителите със стопяема вложка, пакетните ключове, превключвателите, бутоните и светлинните индикатори** на български език. Допуска се при липса на превод на български език, същите да се представят на английски език;
4. Документи на хартиен или електронен носител, доказващи параметрите на декларираните (посочените) технически данни, като каталози и проспекти на български език. Допуска се при липса на превод на български език, същите да се представят на английски език;
5. Документ за доказване произхода на стоките в съответствие с Регламент (ЕС) № 952/2013 на европейския парламент и на Съвета от 9.10.2013 год. за създаване на митнически кодекс на Съюза (ОВ, L 269 от 10.10.2013 год.) и Делегиран Регламент на Комисията (ЕС) № 2015/2446 от 28.07.2015 год. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 за определяне на подробни правила за някои разпоредби на митническият кодекс на Съюза.

Забележка:

1. Всички представени от участника копия на изискваните по-горе документи трябва да бъдат подписани, подпечатани и заверени с текст: „Вярно с оригинала“.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

Минималните изисквания на Възложителя са задължителни. Неизпълнението на което и да е от тези условия води до отстраняване на Участника.

С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

Дата:

Подпис и печат:.....

.....

(име и фамилия)

.....

(длъжност на представляващия участника)

ДЕКЛАРАЦИЯ
За конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП
(попълва се когато е приложимо)

Долуподписаният/ -ата.....
(собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/а лична карта №....., издадена наот
.....– гр.....,
адрес:.....,
(постоянен адрес)
в качеството ми на.....
(посочете длъжността)
на.....,
(посочете наименованието на участника)
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на автоматични предпазители, пакетни ключове и бутони”**

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

В представеното от мен техническо предложение в част:
(посочва се коя част/части от техн. предложение)
има конфиденциален характер по отношение на информация
(технически, търговски тайни, защитена със закон и др.)
на основание.....
(посочва се правното основание, въз основа на което същата се квалифицира като конфиденциална)
и същата не следва да се разкрива от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:.....

Декларатор:.....
(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подава от законния представител на участника или от упълномощено от него лице.

ДО
ЕСО ЕАД
гр. София 1618
бул. „Цар Борис III“ № 201

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на автоматични предпазители, пакетни ключове и бутони”

от
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

Предлаганата от нас обща цена за изпълнение на поръчката е
(.....словом.....) лева, без ДДС.

Единичните и общите цени, с включени всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката, са дадени в следната ценова таблица:

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

№	Описание на материала	Количество бр.	Ед. цена в лв., без ДДС	Обща цена в лв., без ДДС
Автоматични предпазители (АП)				
1	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230$ V, еднополюсен, $I_n=1$ А, крива В	29		
2	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230$ V, еднополюсен, $I_n=1$ А, крива С	26		
3	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230$ V, еднополюсен, $I_n=2$ А, крива В	652		
4	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230$ V, еднополюсен, $I_n=2$ А, крива С	1303		
5	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230$ V, еднополюсен, $I_n=4$ А, крива В	357		
6	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230$ V, еднополюсен, $I_n=4$ А, крива С	713		
7	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230$ V, еднополюсен, $I_n=6$ А, крива В	781		
8	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230$ V, еднополюсен, $I_n=6$ А, крива С	1562		
9	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230$ V, еднополюсен, $I_n=10$ А, крива В	312		
10	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230$ V, еднополюсен, $I_n=10$ А, крива С	623		

11	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230$ V, еднополюсен, $I_n=16$ A, крива В	446		
12	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230$ V, еднополюсен, $I_n=16$ A, крива С	892		
13	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230$ V, еднополюсен, $I_n=20$ A, крива В	29		
14	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230$ V, еднополюсен, $I_n=20$ A, крива С	58		
15	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230$ V, еднополюсен, $I_n=25$ A, крива В	214		
16	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230$ V, еднополюсен, $I_n=25$ A, крива С	427		
17	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230$ V, еднополюсен, $I_n=32$ A, крива В	50		
18	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230$ V, еднополюсен, $I_n=32$ A, крива С	100		
19	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230$ V, еднополюсен, $I_n=40$ A, крива В	12		
20	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230$ V, еднополюсен, $I_n=40$ A, крива С	24		
21	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230$ V, еднополюсен, $I_n=50$ A, крива В	23		
22	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230$ V, еднополюсен, $I_n=50$ A, крива С	46		
23	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230$ V, еднополюсен, $I_n=63$ A, крива В	18		
24	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=230$ V, еднополюсен, $I_n=63$ A, крива С	36		
25	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=400$ V, триполюсен, $I_n=1$ A, крива В	18		
26	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=400$ V, триполюсен, $I_n=1$ A, крива С	23		
27	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=400$ V, триполюсен, $I_n=2$ A, крива В	792		
28	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=400$ V, триполюсен, $I_n=2$ A, крива С	1583		
29	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=400$ V, триполюсен, $I_n=4$ A, крива В	75		
30	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=400$ V, триполюсен, $I_n=4$ A, крива С	150		
31	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=400$ V, триполюсен, $I_n=6$ A, крива В	517		
32	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=400$ V, триполюсен, $I_n=6$ A, крива С	1033		
33	АП за променливо напрежение (АС), $U_n=400$ V, триполюсен, $I_n=10$ A, крива В	101		

34	АП за променливо напрежение (AC), Un=400 V, триполюсен, In=10 A, крива C	201		
35	АП за променливо напрежение (AC), Un=400 V, триполюсен, In=16 A, крива B	65		
36	АП за променливо напрежение (AC), Un=400 V, триполюсен, In=16 A, крива C	130		
37	АП за променливо напрежение (AC), Un=400 V, триполюсен, In=20 A, крива B	14		
38	АП за променливо напрежение (AC), Un=400 V, триполюсен, In=20 A, крива C	27		
39	АП за променливо напрежение (AC), Un=400 V, триполюсен, In=25 A, крива B	111		
40	АП за променливо напрежение (AC), Un=400 V, триполюсен, In=25 A, крива C	221		
41	АП за променливо напрежение (AC), Un=400 V, триполюсен, In=32 A, крива B	19		
42	АП за променливо напрежение (AC), Un=400 V, триполюсен, In=32 A, крива C	37		
43	АП за променливо напрежение (AC), Un=400 V, триполюсен, In=40 A, крива B	13		
44	АП за променливо напрежение (AC), Un=400 V, триполюсен, In=40 A, крива C	26		
45	АП за променливо напрежение (AC), Un=400 V, триполюсен, In=50 A, крива B	12		
46	АП за променливо напрежение (AC), Un=400 V, триполюсен, In=50 A, крива C	24		
47	АП за променливо напрежение (AC), Un=400 V, триполюсен, In=63 A, крива B	25		
48	АП за променливо напрежение (AC), Un=400 V, триполюсен, In=63 A, крива C	49		
49	АП за променливо напрежение (AC), Un=400 V, триполюсен, In=80 A, крива B	2		
50	АП за променливо напрежение (AC), Un=400 V, триполюсен, In=80 A, крива C	3		
51	АП за променливо напрежение (AC), Un=400 V, триполюсен, In=100 A, крива B	7		
52	АП за променливо напрежение (AC), Un=400 V, триполюсен, In=100 A, крива C	14		
53	АП за променливо напрежение (AC), Un=400 V, триполюсен, In=125 A, крива B	2		
54	АП за променливо напрежение (AC), Un=400 V, триполюсен, In=125 A, крива C	4		
55	АП за постоянно напрежение (DC), Un=220 V, двуполусен, In=2 A, крива C	1254		
56	АП за постоянно напрежение (DC), Un=220 V, двуполусен, In=4 A, крива C	870		

57	АП за постоянно напрежение (DC), Un=220 V, двуполусен, In=6 A, крива C	3719		
58	АП за постоянно напрежение (DC), Un=220 V, двуполусен, In=10 A, крива C	2129		
59	АП за постоянно напрежение (DC), Un=220 V, двуполусен, In=16 A, крива C	983		
60	АП за постоянно напрежение (DC), Un=220 V, двуполусен, In=20 A, крива C	14		
61	АП за постоянно напрежение (DC), Un=220 V, двуполусен, In=25 A, крива C	77		
62	АП за постоянно напрежение (DC), Un=220 V, двуполусен, In=32 A, крива C	38		
63	АП за постоянно напрежение (DC), Un=220 V, двуполусен, In=40 A, крива C	9		
64	АП за постоянно напрежение (DC), Un=220 V, двуполусен, In=50 A, крива C	14		
65	АП за постоянно напрежение (DC), Un=220 V, двуполусен, In=63 A, крива C	11		
Дефектнотокови защиты (ДТЗ)				
66	ДТЗ, двуполусна (1P+N), Un=230 V, In=63 A, Idn=30 mA	3		
67	ДТЗ, двуполусна (1P+N), Un=230 V, In=63 A, Idn=300 mA	2		
68	ДТЗ, четириполусна (3P+N), Un=230 V, In=63 A, Idn=30 mA	1		
69	ДТЗ, четириполусна (3P+N), Un=230 V, In=63 A, Idn=300 mA	2		
Акcesoари за предпазители				
70	Контакт сигнален за автоматичен предпазител постоянно напрежение (DC)	6487		
71	Контакт сигнален за автоматичен предпазител променливо напрежение (AC)	6487		
72	Гребен за триполусен предпазител, меден, изолиран, за минимум 12 полюса (зъба) – 16 мм ²	21		
73	Гребен за еднополусен предпазител, меден, изолиран, за минимум 12 полюса (зъба) – 16 мм ²	106		
Разединители със стопяема вложка				
74	Разединител за постоянно напрежение (DC), Un=220 V, двуполусен, In=125A	104		
75	Вложка стопяема, за постоянно напрежение (DC), Un=220 V, In=32 A, тип gG, размер - 22x58	26		
76	Вложка стопяема, за постоянно напрежение (DC), Un=220 V, In=40 A, тип gG, размер - 22x58	12		
77	Вложка стопяема, за постоянно напрежение (DC), Un=220 V, In=50 A, тип gG, размер -	16		

	22x58			
78	Вложка стопяема, за постоянно напрежение (DC), $U_n=220\text{ V}$, $I_n=63\text{ A}$, тип gG, размер - 22x58	14		
79	Вложка стопяема, за постоянно напрежение (DC), $U_n=220\text{ V}$, $I_n=80\text{ A}$, тип gG, размер - 22x58	22		
80	Вложка стопяема, за постоянно напрежение (DC), $U_n=220\text{ V}$, $I_n=100\text{ A}$, тип gG, размер - 22x58	6		
81	Вложка стопяема, за постоянно напрежение (DC), $U_n=220\text{ V}$, $I_n=125\text{ A}$, тип gG, размер - 22x58	8		
Пакетни ключове				
82	Ключ пакетен $U_n=380\text{ AC}$; $I_n=10\text{ A}$; брой положения - 7 (L1N-L2N-L3N- 0-L1L2-L2L3-L3L1); брой полюси - 6; за монтаж на врата	128		
83	Ключ пакетен $U_n=230\text{ AC}$; Номинален работен ток $I_e(\text{AC}21)=20\text{ A}$, $I_e(\text{DC}220\text{ V})=0,3\text{ A}$; брой положения - 3 (1-0-2); брой полюси - 2; за монтаж на DIN шина	5		
84	Ключ пакетен $U_n=230\text{ AC}$; Номинален работен ток $I_e(\text{AC}21)=20\text{ A}$, $I_e(\text{DC}220\text{ V})=0,3\text{ A}$; брой положения - 3 (1-0-2); брой полюси - 2; за монтаж на врата	39		
85	Ключ пакетен $U_n=230\text{ AC}$; Номинален работен ток $I_e(\text{AC}21)=20\text{ A}$, $I_e(\text{DC}220\text{ V})=0,3\text{ A}$; брой положения - 3 (1-0-2); брой полюси - 4; за монтаж на DIN шина	17		
86	Ключ пакетен $U_n=230\text{ AC}$; Номинален работен ток $I_e(\text{AC}21)=20\text{ A}$, $I_e(\text{DC}220\text{ V})=0,3\text{ A}$; брой положения - 3 (1-0-2); брой полюси - 4; за монтаж на врата	56		
87	Ключ пакетен $U_n=380\text{ AC}$; Номинален работен ток $I_e(\text{AC}21)=20\text{ A}$, $I_e(\text{DC}220\text{ V})=0,3\text{ A}$; брой положения - 3 (1-0-2); брой полюси - 12; за монтаж на DIN шина	5		
88	Ключ пакетен $U_n=380\text{ AC}$; Номинален работен ток $I_e(\text{AC}21)=20\text{ A}$, $I_e(\text{DC}220\text{ V})=0,3\text{ A}$; брой положения - 3 (1-0-2); брой полюси - 12; за монтаж на врата	323		
89	Ключ пакетен $U_n=380\text{ AC}$; Номинален работен ток $I_e(\text{AC}3)=63\text{ A}$; брой положения - 3 (1-0-2); брой полюси - 6; за монтаж на DIN шина	5		
90	Ключ пакетен $U_n=380\text{ AC}$; Номинален работен ток $I_e(\text{AC}3)=63\text{ A}$; брой положения - 3 (1-0-2); брой полюси - 6; за монтаж на врата	35		
91	Ключ пакетен $U_n=220\text{ DC}$; Номинален работен ток $I_e(\text{DC}220\text{ V})=0,3\text{ A}$ ($I_e(\text{AC}21)=20\text{ A}$); брой положения - 2 (0-1); брой полюси - 1; за	116		

	монтаж на DIN шина			
92	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (0-1); брой полюси - 1; за монтаж на врата	54		
93	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (0-1); брой полюси - 2; за монтаж на DIN шина	914		
94	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (0-1); брой полюси - 2; за монтаж на врата	1856		
95	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (0-1); брой полюси - 4; за монтаж на DIN шина	680		
96	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (0-1); брой полюси - 4; за монтаж на врата	476		
97	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (0-1); брой полюси - 6; за монтаж на DIN шина	71		
98	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (0-1); брой полюси - 6; за монтаж на врата	255		
99	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (0-1); брой полюси - 8; за монтаж на DIN шина	5		
100	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (0-1); брой полюси - 8; за монтаж на врата	44		
101	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (0-1); брой полюси - 12; за монтаж на DIN шина	35		
102	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (0-1); брой полюси - 12; за монтаж на врата	147		
103	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (1-2); брой полюси - 1; за монтаж на DIN шина	6		
104	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (1-2); брой полюси - 1; за	18		

	монтаж на врата			
105	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (1-2); брой полюси - 2; за монтаж на DIN шина	101		
106	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (1-2); брой полюси - 2; за монтаж на врата	116		
107	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (1-2); брой полюси - 4; за монтаж на DIN шина	333		
108	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (1-2); брой полюси - 4; за монтаж на врата	2382		
109	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (1-2); брой полюси - 6; за монтаж на DIN шина	95		
110	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (1-2); брой полюси - 6; за монтаж на врата	375		
111	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (1-2); брой полюси - 8; за монтаж на DIN шина	48		
112	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (1-2); брой полюси - 8; за монтаж на врата	12		
113	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (1-2); брой полюси - 12; за монтаж на DIN шина	5		
114	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (1-2); брой полюси - 12; за монтаж на врата	183		
115	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 3 (0-1-2); брой полюси - 3; за монтаж на DIN шина	47		
116	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 3 (0-1-2); брой полюси - 3; за монтаж на врата	57		

117	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 3 (0-1-2); брой полюси - 6; за монтаж на DIN шина	5		
118	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 3 (0-1-2); брой полюси - 6; за монтаж на врата	23		
119	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 3 (0-1-2); брой полюси - 12; за монтаж на DIN шина	9		
120	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 3 (0-1-2); брой полюси - 12; за монтаж на врата	51		
121	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 3 (1-2-3); брой полюси - 6; за монтаж на DIN шина	14		
122	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 3 (1-2-3); брой полюси - 6; за монтаж на врата	66		
123	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 4 (0-1-2-3); брой полюси - 6; за монтаж на врата	179		
124	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 4 (0-1-2-3); брой полюси - 12; за монтаж на врата	6		
125	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 4 (1-2-3-4); брой полюси - 6; за монтаж на врата	102		
126	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 5 (0-1-2-3-4); брой полюси - 6; за монтаж на врата	14		
127	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 6 (0-1-2-3-4-5); брой полюси - 6; за монтаж на врата	45		
128	Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Ie(AC21)=20A); брой положения - 2 (1-2); брой полюси - 12; за монтаж на врата; достъп (управление) със секретен ключ, 90 градуса	5		

Превключватели

129	Превключвател $U_n=230AC$; Номинален работен ток $I_n=20A$, брой положения - 3 (1-0-2); брой контакти НО/НЗ - 2; за монтаж на DIN шина; корпус на автоматичен предпазител	84		
Бутони				
130	Бутон $U_n=220DC$; Номинален работен ток $I_e(DC220V)=0,2A$ ($I_e(AC21)=3A$); брой контакти - 2 (1 н.о. и 1 н.з.); за монтаж на врата; цвят - зелен	565		
131	Бутон $U_n=220DC$; Номинален работен ток $I_e(DC220V)=0,2A$ ($I_e(AC21)=3A$); брой контакти - 2 (1 н.о. и 1 н.з.); за монтаж на врата; цвят - червен	565		
132	Бутон $U_n=220DC$; Номинален работен ток $I_e(DC220V)=0,2A$ ($I_e(AC21)=3A$); брой контакти - 2 (1 н.о. и 1 н.з.); за монтаж на врата; цвят - черен	565		
133	Бутон $U_n=220DC$; Номинален работен ток $I_e(DC220V)=0,2A$ ($I_e(AC21)=3A$); брой контакти - 4 (2 н.о. и 2 н.з.); за монтаж на врата; цвят - зелен	528		
134	Бутон $U_n=220DC$; Номинален работен ток $I_e(DC220V)=0,2A$ ($I_e(AC21)=3A$); брой контакти - 4 (2 н.о. и 2 н.з.); за монтаж на врата; цвят - червен	528		
135	Бутон $U_n=220DC$; Номинален работен ток $I_e(DC220V)=0,2A$ ($I_e(AC21)=3A$); брой контакти - 4 (2 н.о. и 2 н.з.); за монтаж на врата; цвят - черен	528		
Светлинни индикатори (светлинна/сигнална лампа)				
136	Индикатор светлинен, цвят зелен, за монтаж на врата, за номинално напрежение 220 V AC/DC	122		
137	Индикатор светлинен, цвят червен, за монтаж на врата, за номинално напрежение 220 V AC/DC	123		
138	Индикатор светлинен, цвят бял, за монтаж на врата, за номинално напрежение 220 V AC/DC	402		
139	Индикатор светлинен, цвят зелен, за монтаж на DIN шина, за номинално напрежение 220 V AC/DC	23		
140	Индикатор светлинен, цвят червен, за монтаж на DIN шина, за номинално напрежение 220 V AC/DC	23		
141	Индикатор светлинен, цвят бял, за монтаж на DIN шина, за номинално напрежение 220 V AC/DC	23		
142	Индикатор светлинен, цвят зелен, за монтаж на DIN шина, за номинално напрежение 48 V DC	3		

143	Индикатор светлинен, цвят червен, за монтаж на DIN шина, за номинално напрежение 48 V DC	3		
144	Индикатор светлинен, цвят бял, за монтаж на DIN шина, за номинално напрежение 48 V DC	3		
ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА:				

**Общата цена за примерна доставка служи само за целите на оценката на офертите и класирането на участниците. За срока на договора доставките ще бъдат заплащани по единичните цени от ценовото предложение от офертата на изборния за изпълнител на обществената поръчка участник. Възложителят не е длъжен да извършва поръчка за конкретна доставка за бройките посочени в образеца на Ценово предложение.*

Забележки:

1. При несъответствие между предложените единични и общата предлагана цена, валидна ще бъде общата предлагана цена на офертата. В случай, че бъде открито таква несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

2. При несъответствие между цифровата и изписаната словом обща предлагана цена, валидна ще бъде изписаната словом обща предлагана цена. В случай, че бъде открито таква несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом обща предлагана цена на офертата.

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие.

Дата:

Подпис и печат:

.....
(име и фамилия)

.....
(длъжност на представляващия участника)

РАЗДЕЛ V: ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР

№...../.....Г.

Днес,г., в гр. София, между:

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД (ЕСО ЕАД) със седалище и адрес на управление гр. София 1618, община Столична, район Витоша, бул. „Цар Борис III“ № 201, ЕИК 175201304, представлявано от Ангелин Николаев Цачев – Изпълнителен директор, съгласно Решение по т. 2 от заседание на Управителния съвет на ЕСО ЕАД от 06.02.2018 г. и Решение от заседание на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД от 06.02.2018 г., наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

....., със седалище и адрес на управление:
.....

ЕИК по Регистър БУЛСТАТ регистрационен номер или друг идентификационен код и ДДС номер, представляван/а/о от, в качеството на, съгласно наричан/а/о за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“.

На основание чл. 112, ал.1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и Решение № на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автоматични предпазители, пакетни ключове и бутони“, се сключи този Договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема срещу заплащане от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да изпълнява поръчки за доставки в изпълнение на договор с предмет: „Доставка на автоматични предпазители, пакетни ключове и бутони“, като доставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез извършването на отделни доставки стоките, поръчвани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по реда на чл.1.2 и чл.1.3, наричани по-надолу общо „стока“ или „стоки“, съгласно изискванията и в съответствие с Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Техническото предложение и Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, представляващи Приложения № 1, 2 и 3 неразделна част от договора, в срокове и при условията, определени в този договор.

1.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да изпраща поръчки за доставка по чл. 1.1 до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по факс и/или електронна поща на посочен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** факси/или електронен адрес:.....и лице за контакт..... Всяка поръчка за доставка, изпратена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по начините определени в настоящия член, се смята за надлежно направена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и приета и потвърдена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение. С оглед информираност на страните **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще потвърждава изрично всяка поръчка за доставка.

1.3. В поръчката за доставка по чл.1.2 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** вписва задължително изискванията по чл. 2.5 до 2.7 включително и всички данни необходими за точното изпълнение на поръчката.

2. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. Договорът влиза в сила от датата на регистриране в деловодната система на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, която се поставя на всички екземпляри на Договора и е със срок на действие 4 години, считано от датата на влизането му в сила.

2.2. Количеството на стоките, поръчани с всяка отделна поръчка за доставка ще бъде доставяно в срок до (словом) календарни дни, считано от датата на изпращане на отделната поръчка за доставка при условията на чл.1.2. от настоящия договор.

2.3. За дата на изпълнение на доставката ще се счита датата на последния приемно-предавателен протокол по чл. 6.4. по всяка отделна поръчка за доставка.

2.4. Не се включва в определения по чл. 2.2. срок времето за престой, когато не по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е наредил временно спиране на всички доставки или на определена доставка или на част от такава доставка. За причините и времетраенето на престоя се съставя и подписва двустранен протокол.

2.5. Количествата и видовете стоки, се посочват във всяка отделна поръчка за доставка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, с посочване на SAP номер на конкретните стоки, съгласно Списък – Приложение № 4 към настоящия договор.

2.6. Във всяка отделна поръчка за доставка по чл. 2.5. се посочва и разпределение на стоките по посочените централни складове (ЦС) на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, съгласно приложение № 5.

2.7. Места за изпълнение:

2.7.1. Местата на доставка са съгласно Приложение № 5, представляващо неразделна част от настоящия договор.

3. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

3.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** доставените по конкретни поръчки за доставка стоки, по единичните цени в лева без ДДС, предложени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в Ценовото му предложение.

3.2. Единичните цени, свързани с изпълнението на договора, посочени в Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включват всички преки и непреки разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, свързани с изпълнението на поръчката. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи, каквито и да е други разходи и/или разноси, направени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

3.3. Задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е да извърши митническото освобождаване на стоките от внос, ако има такива за своя сметка.

3.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** стойността на доставените стоки, по конкретната поръчка за доставка на база единичните цени, предложени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в Ценовото му предложение, чрез банков превод, по ред и в размер както следва:

3.4.1. Плащане в размер на 90 % (деветдесет процента) от стойността на всяка доставена стока, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на следните документи:

(а) Оригинална данъчна фактура за 100% (сто процента) от стойността на приетата стока, издадена не по-късно от 5 (пет) дни след датата на приемно-предавателния протокол за извършена доставка съгласно буква „б”. Оригиналът на фактурата се изпраща по пощата с обратна разписка или по куриерска поща, освен в случаите, когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се е съгласил да получава електронна фактура; и

(б) Оригинален приемно-предавателен протокол, съгласно чл. 6.4, за извършена доставка до мястото на доставка по чл. 2.7.1 за всяка направена доставка.

3.4.2. Задържаната сума от 10% (десет процента) по всяка доставка, изпълнена по конкретна поръчка за доставка **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** изплаща в срок до 30 календарни дни след представяне на документите по чл.3.4.1., букви а) и б) за доставката на последните количества по всяка конкретна поръчка за доставка в мястото за доставка по чл. 2.7.1 и чл. 2.6.

3.5. Фактурите по чл. 3.4. задължително съдържат номер на поръчката за доставка, номер и наименованието в SAP на всяка отделна стока, съгласно списъка от приложение № 4, единичните цени и количества на доставените стоки, както и всички останали законови реквизити.

3.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 30 (тридесет) дни след получаването на фактура на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

3.7. Всички плащания по този договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Банка:.....

ВІС:.....

ІВАН:.....

3.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по чл. 3.7 в срок от 2 (два) календарни дни, считано от момента на промяната. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок.

3.9. Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор/договори за подизпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да извърши плащанията към него в зависимост от изпълнената от подизпълнителя работа по реда и при условията на чл. 66, ал. 7 - ал. 10 от ЗОП.

4. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

4.1. При подписване на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** гаранция за изпълнение в размер на (.....) лева, представляващи 5% (пет процента) от прогнозната стойност на обществената поръчка.

4.2. Посочената в чл. 4.1 гаранция за изпълнение обезпечава изпълнението на всички задължения по доставка на стоките в срок, включително и гаранционния срок на стоките, както и всички други задължения по договора и е със срок на валидност не по-кратък от 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок, и се представя в една от следните форми:

4.2.1. парична сума, по банкова сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** (посочена на https://webapps.eso.bg/zop_profile/bankAccounts.php); **или**

4.2.2. неотменяема и безусловно платима банкова гаранция в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, която отговаря на изискванията на чл. 4.5 от договора; **или**

4.2.3. застраховка в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** без самоучастие, която се одобрява предварително от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и документ, удостоверяващ, че премията по тази застраховка е изцяло платена и са настъпили условията за влизането ѝ в сила, когато има такива.

4.3. В случай на изменение на договора, извършено в съответствие с този договор и приложимото право, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора, в срок до 5 (пет) календарни дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

4.4. Действията за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора могат да включват, по избор на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, следното:

4.4.1. внасяне на допълнителна парична сума на каса при **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или по банковата сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**; **или**

4.4.2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 4.5 от договора; **или**

4.4.3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 4.7 от договора.

4.5. Когато като гаранция за изпълнение на договора се представя банкова гаранция, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при подписване на договора оригинален екземпляр на банковата гаранция, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, която трябва да отговаря на следните изисквания:

4.5.1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

4.5.2. да бъде със срок на валидност обезпечаващ изпълнението на всички задължения по договора и гаранционния срок на стоките, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова в срок от 30 дни преди изтичане на срока на валидност на издадената гаранция.

4.6. Всички банкови разходи (такси, комисионни, куриерски услуги и други) по издаването и поддържането на гаранцията за изпълнение под формата на банкова гаранция, както и при пълно или частично усвояване на банковата гаранция от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и/или освобождаване на банковата гаранция преди изтичане на срока на валидност, при наличието на основание за това, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.7. Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, съгласно чл. 4.2.3., **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на застрахователната полица, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер) и която трябва да отговаря на изискванията посочени в чл. 4.2.3.

4.8. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и/или предсрочното прекратяване на застрахователния договор, при наличието на основание за това, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията за изпълнение на договора на етапи и при условия, както следва:

4.9.1. частично освобождаване в размер на 30% от размера на гаранцията за изпълнение определен по чл. 4.1 при липса на претенции към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в 30 (тридесет) дневен срок от изтичане на втората година от сключване на договора;

4.9.2. частично освобождаване в размер на 30% от размера на гаранцията за изпълнение на договора при липса на претенции към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в 30 (тридесет) дневен срок от края на четиригодишният срок на договора;

4.9.3. окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията при липса на претенции към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се извършва в срок от 30 (тридесет) дни, от изтичане на гаранционния срок на последната доставка на стоки по договора и при условие, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изпълнил всички свои задължения по договора.

4.10. Частичното освобождаване на гаранцията, съгласно чл. 4.9.1. и чл. 4.9.2 се извършва, както следва:

4.10.1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, посочена в чл. 3.7 от договора;

4.10.2. когато е във формата на банкова гаранция – **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да редуцира сумата по предоставената банкова гаранция по чл.4.2.2 при условията на чл.4.9 като предостави документ за изменение към банковата гаранция или нова при условията на чл.4.9;

4.10.3. когато гаранцията е във формата на застраховка – **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да редуцира сумата по застрахователното покритие при условията на чл.4.9.

4.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои частично или в пълен размер сумата от гаранцията за изпълнение, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни някое от неговите задължения по договора, включително задълженията в гаранционния срок, както и в случаите на лошо, частично и/или забавено изпълнение, на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.12. Когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е усвоил частично или в пълен размер гаранцията за изпълнение и договорът продължава да е в сила, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в срок до 5 (пет) календарни дни от уведомяването за усвояване да актуализира гаранцията, като внесе усвоената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума по сметката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и/или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция, и/или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на договора и съответния гаранционен срок размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в размер, съответстващ на оставащият етап от изпълнението на договора, респективно гаранционния срок на стоките.

4.13. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихва за времето, през което средствата по гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

5. ОПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ИЗВЕСТИЕ ЗА ЕКСПЕДИЦИЯ

5.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да достави стоката в стандартна опаковка, подходяща да я предпази от повреди по време на транспорта, товаренето, разтоварването и при нейното съхранение на склад. Опаковката трябва да отговаря на изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, съгласно Техническите спецификации.

5.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще бъде отговорен за повреди на стоката, дължащи се на некачествена/неподходяща/несъответстваща на изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** опаковка или опаковка от некачествени/неподходящи материали.

5.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** писмено уведомление за извършване на всяка отделна доставка не по-късно от 5 (пет) работни дни преди датата, на която стоката ще бъде доставена. В писменото уведомление **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** посочва дата на доставка, количествата и номенклатурата на доставяните стоки, съпровождащите ги транспортни и други (ако има такива, като копие от протоколи от изпитвания и сертификати) документи (с посочените транспортни единици) и име на представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (упълномощено лице), който ще присъства при приемането на стоката в мястото/местата на доставка по чл. 2.7.1. В уведомлението задължително се посочва номер на поръчката за доставка, номер и наименованието в SAP на всяка отделна стока, съгласно списъка от приложение № 4, и количества на доставените стоки.

6. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

6.1. Приемането и предаването на доставяните стоки се извършва след получаване на писмено уведомление по чл. 5.3 на определеното за това място/места на доставка, съгласно чл. 2.7.1. и изискванията в Техническите спецификации на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, представляващи приложение към този договор, като за всяко от местата на доставка (конкретно посочени в и по всяка изпратена отделна поръчка за доставка) се съставя и подписва приемно-предавателен протокол, съгласно чл. 6.4., от упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. При доставка стоката ще бъде придружавана от опаковъчен лист/спецификация на доставяната стока, документи доказващи произхода на доставяните стоки и от останалите документи, посочени в Техническите спецификации на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и този договор.

6.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да планира пристигането на доставката в мястото/местата на доставка само в работни дни, не по-късно от 12:00 часа на съответния ден.

6.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** създава организация за деня на доставка, с цел осигуряване на необходимата механизация и присъствието на технически и/или други лица за приемането на стоките.

6.4. Доставяните стоки се приемат с приемно-предавателен протокол (в съответствие с чл. 6.1.), подписан в три еднообразни екземпляра от упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Един екземпляр от приемно-предавателния протокол се съхранява от материално отговорното лице на склада - в мястото/местата на доставка. Другите екземпляри се предават на упълномощения представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Приемно-предавателният протокол се съставя от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по образец, който **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** предоставя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след сключване на договора и преди изпълнението му.

6.4.1. В случай, че в деня на приемане на стоката в мястото за доставка по чл. 2.7.1. не се яви представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** приемно-предавателният протокол се изготвя и подписва от представителя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и два оригинални екземпляра се изпращат на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Неявяването на упълномощен представител за подписване на приемно-предавателен протокол се счита за мълчаливо съгласие с текста на протокола.

6.5. В случай, че по време на разтоварване на стоките се констатират недостатъци/дефекти (нарушена цялост, разкъсване, смачкване, подгизване, изтекъл срок на годност, несъответствие с техническите спецификации на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или други несъответствия или дефекти или недостатъци, включително липса на придружаващ/и документ/и) по опаковките на доставените стоки или по отношение на самите стоки или по време на броене на разтоварените стоки се констатират несъответствия между преброяните количества и описаните количества в транспортните документи (опаковъчен лист, товарителница и др.), се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра подписани от представител/и на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в който подробно се описват всички обстоятелства и факти, установени в процеса на разтоварване и преброяване на доставените стоки. Приемат се реалното количество доставени, годни и съответстващи на изискванията (включително относно разпределението по места на доставка, посочено в конкретната поръчка за доставка) на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** стоки с приемно-предавателен протокол по реда на чл.6.4. Дефектните такива, или с други несъответствия (или не съгласно уговореното, включително не съгласно уговореното в Техническите спецификации относно придружаващите документи за стоката) не се приемат и се считат недоставени. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да претендира неустойка, в размера посочен в чл. 10.1. от този договор, за всеки ден от забавата, считано от изтичането на срока, определен в чл. 2.2. до датата, на която стоките бъдат доставени/заменени с нови и качествени такива.

6.5.1. В случай, че в деня на приемане на стоката в мястото на доставка по чл. 2.7.1. не се яви представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, или когато последният откаже да положи подписа си, констативният протокол по чл.6.5. се изготвя и подписва от представителя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един оригинален екземпляр се изпраща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Неявяването на упълномощен представител или отказът от полагане на подпис се счита за мълчаливо съгласие с текста на протокола. Отказът от полагане на подпис се отразява в протокола.

6.6. В случай, че цялото доставено (съгласно всяка отделна поръчка за доставка по отделните места на доставка) количество стоки не може да бъде прието в рамките на работния ден, се съставя приемно-предавателен протокол по чл. 6.4. за приетото количество. Приемането продължава на следващия работен ден. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност за съхранението на неприетата стока.

6.7. Всички разходи, възникнали като резултат от неточност в или относно необходимите документи, придружаващи стоката или закъснение в срока определен в чл. 2.2., ще бъдат за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.8. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминава върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** след подписване на приемно-предавателния протокол по чл. 6.4. в мястото на доставка.

6.9. Чл. 6.1. - 6.8. включително се прилагат при доставка до всяко отделно място на доставка по всяка отделна поръчка за доставка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

7. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставените стоки са нови и неупотребявани, не са спрени от производство, стоките са с качество, отговарящо на условията на този договор, на изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** посочени в Техническите спецификации и на Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че стоките, доставени по този договор, нямат видими или скрити дефекти, произтичащи от материалите, изработката или от някакво действие, или пропуск на производителя, или **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които могат да се проявят при нормалната им употреба.

7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че ще действа добросъвестно с максималната дължима грижа за изпълнение на този договор.

7.4. Гаранционният срок на всяка доставяна стока е месеца от датата на приемно-предавателния протокол по чл. 6.4. за всяка отделна доставка по отделните места на доставка, съобразно всяка отделна поръчка за доставка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

7.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, подменя/заменя за своя сметка всички стоки, за които се установят недостатъци/ дефекти/ несъответствия, в срок до (словом) календарни дни, считано от датата на уведомяване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

7.6. Гаранционният срок на подменените/заменените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** стоки, в случаите по чл. 7.5., е съгласно чл. 7.4. от този договор, считано от датата на двустранно подписан приемно-предавателен протокол за подмяната/замяната при условията на чл. 6.4. от настоящия договор.

7.7. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, след като е бил уведомен, не предприеме необходимите действия по чл. 7.5., **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предприеме сам необходимите мерки за отстраняване на проблема, като рискът и разходите са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, без това да пречи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да претендира правата си към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

7.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** годност за ползването по предназначение на стоките в съответствие с техническите изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в гаранционния срок.

8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

8.1. Изброяването на конкретни права и задължения на страните в този раздел от договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения, на която и да е от страните.

8.2. Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

8.2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

8.2.1.1. да получи цената по всяка направена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** отделна поръчка за доставка при условията и по реда на този договор.

8.2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- 8.2.2.1. да доставя стоката, предмет на настоящия договор в съответствие със заявените във всяка отделна поръчка за доставка обем, количества, вид и разпределение по места на доставка, както и да изпълнява задълженията си в уговорените срокове и качествено, в съответствие с изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и приложенията към този договор;
- 8.2.2.2. да информира своевременно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на договора, както и да предложи начин за отстраняването им, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- 8.2.2.3. да изпълнява всички указанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** във връзка и по повод изпълнението на настоящия договор;
- 8.2.2.4. да пази поверителна конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 12.3. от договора;
- 8.2.2.5. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата му, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП;
- 8.2.2.6. да възложи съответна част от доставките на подизпълнителите, посочени в офертата му и да контролира изпълнението на техните задължения (ако е приложимо);
- 8.2.2.7. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на настоящия договор. При замяна или включване на подизпълнител **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** копие на договора с новия подизпълнител, заедно с всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 14 от ЗОП, в срок до три дни от неговото сключване;
- 8.2.2.8. да изпълнява договора в пълно съответствие с всички предварително обявени условия по обществената поръчка.
- 8.2.2.9. да осигури на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** годност за ползването по предназначение на стоките в съответствие с техническите изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в гаранционния срок.

8.3. Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

8.3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- 8.3.1.1. да получава изпълнението по договора в уговорените срокове, количества и с уговореното качество;
- 8.3.1.2. да контролира изпълнението на поетите от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** задължения, в т.ч. да изисква и да получава информация от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** през целия срок на договора;
- 8.3.1.3. да прави рекламации при условията и по реда на чл. 9;
- 8.3.1.4. да прихване стойността на неустойката от гаранцията за изпълнение или от сумата за плащане, в случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, в определения от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок, не заплати съответната стойност на начислената неустойка и без подписване на двустранен протокол за прихващане при спазване на разпоредбите на договора, ЗЗД и действащото законодателство.

8.3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- 8.3.2.1. да приема доставените стоки, когато отговарят на договореното, по реда и при условията на този договор;
- 8.3.2.2. да заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цената на доставената стока в размера, по реда и при условията, предвидени в този договор;
- 8.3.2.3. да пази поверителна конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 12.3. от договора;
- 8.3.2.5. да освободи представената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на този договор;

8.3.2.5. да усвои гаранцията за изпълнение при неизпълнение от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на задължение по този договор.

9. РЕКЛАМАЦИИ

9.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламации по повод количеството и качеството или други несъответствия с предварително обявените условия по обществената поръчка на доставената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** стока, което се удостоверява със съответния констативен протокол по чл. 6.5.

9.2. Стоката, за която при доставката се констатира, че не е в съответствие с уговореното количество и/или качество, и/или при която се констатира друго несъответствие с предварително обявените условия на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или с условията на договора, трябва бъде доставена допълнително и/или заменена с нова за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

9.3. Отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за рекламации се отнася и по отношение на доставената, липсваща или заменена стока.

9.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да полага грижата на добър търговец при изпълнение на този договор.

9.5. Рекламациите за качество и/или скрити недостатъци, и/или каквото и да е несъответствие с предварително обявените условия на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или с условията на договора, установени след приемането на стоките и/или след извършването на дейностите от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, се правят с писмено уведомление от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и съдържат искането на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, номера на договора, точното количество и вид на стоката, за която се отнася рекламацията, както и описание на скрития недостатък и/или несъответствието.

9.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за констатираните недостатъци и/или несъответствия, след установяването им в съответствие с чл. 9.5., като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в срока по чл. 7.5. за своя сметка да направи доставка на нова стока без недостатъци и несъответствия.

9.7. Рисковете и разходите, свързани с предявяването на рекламации от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, включително транспортирането на липсващата, дефектната или заменена стока и/или извършване на всякакви други необходими дейности от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по време на срока по чл. 7.4., са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

9.8. Гаранционният срок на заменена/подменена стока е съгласно чл. 7.4., считано от датата на приемането ѝ с протокол, съгласно чл. 6.4.

10. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

10.1. В случай на забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнение на сроковете по договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) на ден върху общата цена на недоставените количества стоки в сроковете по чл. 2.2. определена по единични цени, съгласно чл. 3.1, но не повече от 40 % (четиридесет процента) от прогнозната стойност на договора. Санкцията за забава не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от неговото задължение да завърши изпълнението на поръчката, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор.

10.2. В случай на забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнение на срока по чл. 7.5., **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) на ден върху стойността на стоката, подлежаща на замяна, за всеки ден от забавата, но не повече от 40 % (четиридесет процента) от прогнозната стойност на договора. Санкцията за забава не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от неговото задължение да завърши замяната на стоката.

10.3. Сумата на неустойките се заплаща от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в 7 дневен срок от получаване на уведомлението. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право след изтичане на този срок да усвои частично или в пълен размер от гаранцията за изпълнение, или да бъде прихваната от следващата дължима сума за плащане по фактура.

10.4. При настъпване на вреди за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, по-големи от договорените неустойки, той има право да претендира обезщетение за тях пред компетентния български съд.

10.5. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не изпълни задължението си да извърши плащанията в сроковете, определени в този договор, той дължи обезщетение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в размер на законната лихва за периода на закъснение.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1. Този договор се прекратява:

11.1.1. с изтичане на срока на договора и при изпълнението на всички задължения на страните по него;

11.1.2. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правопримство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

11.1.3. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

11.2. Договорът може да бъде прекратен:

11.2.1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. В този случай се подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите отношения между страните до момента на прекратяването;

11.2.2. когато за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.

11.2.3. от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при настъпване на непреодолима сила по смисъла на чл. 12.8 от този договор, ако след представяне на доказателства за настъпването ѝ времетраенето на непреодолимата сила е било повече от 15 дни или доказателствата от БТПП не са представени в указания срок.

11.3. Всяка от страните може да развали договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна. За незначителна се счита част по-малка от 5% от обема на цялостното изпълнение на отделна поръчка за доставка, а в случай на доставка на многокомпонентна стока, такава част от нея, която не пречи нормалното самостоятелно функциониране на доставената стока или част от нея.

11.4. За целите на този договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** всеки от следните случаи:

11.4.1. Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не достави поръчана стока за период по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни след датата на изтичане на срока по чл. 2.2. по причини, за които отговаря;

11.4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е допуснал отклонение от условията за изпълнение на обществената поръчка/Техническите спецификации и/или Техническото предложение включително и при непредставянето на документи доказващи произхода на стоките, доставяни в изпълнение на този договор.

11.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора само с писмено уведомление до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

11.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прекрати едностранно договора с 5 (пет) дневно писмено предизвестие. В този случай, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение за претърпените вреди и/или пропуснати ползи.

11.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може по всяко време да прекрати договора чрез писмено предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, без компенсации за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на някакво право на действие или удовлетворение, произтекло или което ще произтече впоследствие за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

11.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, които възникнат след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора. Претърпените вреди представляват действително направените и необходими разходи за изпълнението на договора към момента на прекратяването му.

11.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора незабавно, без да дължи каквото и да било обезщетение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в случай, че последния наруши което и да било изискване за конфиденциалност по този договор.

11.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от страните, а при непостигане на съгласие – по реда на чл. 12.12.1. от този договор.

11.11. Във всички случаи на прекратяване на договора, освен в случаите при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

11.11.1. да преустанови изпълнението на договора, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

11.11.2. да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи, изготвени от него в изпълнение на договора до датата на прекратяването; и

11.11.3. да върне на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и материали, които са собственост на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и са били предоставени на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** във връзка с предмета на договора.

11.12. При предсрочно прекратяване на договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** реално изпълнените и приети по установения ред доставки.

12. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. Дефинирани понятия и тълкуване

12.1.1. Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

12.1.2. При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

12.1.2.1. Специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

12.1.2.2. Разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

12.2. Спазване на приложими норми

12.2.1. При изпълнението на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и неговите подизпълнители е длъжен/са длъжни да спазва/т всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

12.3. Конфиденциалност

12.3.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** по този договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, станала му известна при или по повод изпълнението на договора („**Конфиденциална информация**“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи

на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.

12.3.2. С изключение на случаите, посочени в чл. 12.3.3., конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

12.3.3. Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

12.3.3.1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор, от която и да е от страните; или

12.3.3.2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**; или

12.3.3.3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е длъжен да изпълни такова изискване;

12.3.3.4. В случаите по чл. 12.3.3.2 или чл. 12.3.3.3 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

12.3.4. Задълженията за конфиденциалност се отнасят до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, всички негови подразделения, контролирани от него дружества и организации, всички негови служители и наети от него физически или юридически лица, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица. Задълженията, свързани с неразкриване на конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

12.3.5. Освен изброеното по-горе и в допълнение към него **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

12.3.5.1. Да не разгласява по никакъв начин конфиденциална информация, станала му известна по повод изпълнение на този договор, отнасяща се за „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, пред вертикално интегрираното предприятие – „Български енергиен холдинг“ ЕАД или която и да е друга част от него.

12.3.5.2. Да пази конфиденциалната информация добросъвестно и да не разпространява и публикува, както и да не я предоставя на лица, които нямат право на достъп до нея.

12.3.5.3. Да върне при поискване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички предоставени му документи и носители на информация.

12.4. Публични изявления

12.4.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с и/или по повод изпълнението на предмета на този договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или в резултати от работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, без предварителното писмено съгласие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано.

12.5. Авторски права. Патентни права

12.5.1. Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и писмени материали, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на договора, принадлежат изцяло на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в същия обем, в който биха принадлежали на автора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

12.5.2. В случай, че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и/или **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да направи възможно за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** използването им:

12.5.2.1. чрез промяна на съответния документ или материал; или

12.5.2.2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или

12.5.2.3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.

12.5.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 30 (тридесет) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят основателни претенции, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** привлича **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.

12.5.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски (или техни сродни) права на трети лица.

12.5.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира патентната чистота на продаваната от него стока, предмет на този договор и на всяка и всички части от нея.

12.5.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезщети **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срещу всички претенции на трети страни за нарушаване на права върху патенти, запазени марки или индустриални проекти, произтичащи от употребата на стоката, доставена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в изпълнение на този договор.

12.5.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дава съгласието си да бъде привличан от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** като подпомагаща страна (трето лице) по всички такива производства, заведени срещу него.

12.6. Прехвърляне на права и задължения

12.6.1. Никоя от страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този договор, без съгласието на другата страна. Паричните вземания по договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

12.7. Изменения

12.7.1. Този договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

12.8. Непреодолима сила

12.8.1. Никоя от страните по този договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

12.8.2. Не може да се позовава на непреодолима сила страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

12.8.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър търговец, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форс мажор, издаден по съответния ред от БТПП.

12.8.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

12.8.5. Не може да се позовава на непреодолима сила страна:

12.8.5.1. която не е информирала другата страна за настъпването на непреодолима сила; или

12.8.5.2. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

12.8.5.3. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

12.8.5.4. Ако непреодолимата сила трае повече от 15 (петнадесет) дни, всяка от страните може да прекрати договора с 5 (пет) дневно писмено предизвестие до другата страна. В този случай не се налагат санкции и неустойки не се дължат.

12.9. Нищожност на отделни клаузи

12.9.1. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на договора и на останалите уговорки между страните. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

12.10. Уведомления

12.10.1. Всички уведомления (включително отделните поръчки за доставки) между страните във връзка с този договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

12.10.2. За целите на този договор данните на страните са, както следва:

12.10.2.1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция:

Тел.:

Факс:

e-mail:

12.10.2.2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция:

Тел.:

Факс:

e-mail:

Лице за контакт:

12.10.3. За дата на уведомлението се счита:

12.10.3.1. Датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

12.10.3.2. Датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

12.10.3.3. Датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

12.10.3.3. Датата на получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането – при изпращане по факс;

12.10.3.4. Датата на изпращането – при изпращане по електронна поща.

12.3.4. При промяна на посочените адреси, телефони или други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 5 (пет) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация.

12.10.5. При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият се задължава да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за промяната в срок до 2 (два) дни от вписването в съответния регистър.

12.11. Приложимо право

12.11.1. Този договор, в т.ч. приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

12.12. Разрешаване на спорове

12.12.1. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се

уреждат между страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

12.13. Под изпълнена доставка по този договор следва да се разбира изпълнена изцяло отделна поръчка за доставка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

12.14. Екземпляри

12.14.1. Този договор се състои от..... (*словом*) страници и е изготвен и подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

12.15. Приложения, представляващи неразделна част от договора:

12.15.1. Към този договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Технически спецификации на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

Приложение № 2 – Техническо предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение № 3 – Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение № 4 – Списък на стоките по SAP номер, съгласно Техническите спецификации на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** – предоставя се само на участника определен за изпълнител;

Приложение № 5 – Списък с адреси на местата за доставка по чл.2.7.1. от договора;

Приложение № 6 – Гаранция за изпълнение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
към договор №.от2019 г.

Места за доставка, до които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставки при изпълнение на договора:

- Централен склад (ЦС) Запад с адрес: гр. София, ул. Подпоручик Йордан Тодоров № 3;
- ЦС Юг с адрес: гр. Пловдив, Южна индустриална зона, бул. Кукленско шосе № 17И;
- ЦС Изток с адрес: гр. Варна, кв. Възраждане 1, Ел. подстанция „Варна Север“;
- ЦС Север с адрес: гр. Плевен, ул. Сторгозия № 28,

РАЗДЕЛ VI: ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ОТ УЧАСТНИКА, ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 66 от ЗОП

за ползване на подизпълнители

Долуподписаният/ -ата.....
(*собствено, бащино, фамилно име*)
притежаващ/а лична карта №....., издадена наот
..... – гр.....,
адрес:.....
(*постоянен адрес*)
в качеството ми на.....
(*посочете длъжността*)
на.....
(*посочете наименованието на участника*)
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автоматични предпазители, пакетни ключове и бутони”,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

При изпълнението на настоящата поръчка ще ползвам подизпълнител/и, както следва:

Номер по ред	Видове работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители	Съответстващ на видовете работи дял в проценти (%) от обема на поръчката	Предвидени подизпълнители (<i>посочват се имената, ЕИК и адресите на подизпълнителите, предвидени да изпълняват съответните видове работи</i>)
1.			
2.			

Във връзка с горното, прилагам писмено съгласие (декларация/и) за участие от страна на посочените подизпълнители.

В случай, че бъде определен за изпълнител на горепосочената поръчка, в срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, ще представя копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 14 от ЗОП.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:.....

Декларатор:.....
(*подпис и печат*)

Забележка: Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният/ -ата.....,
(*собствено, бащино, фамилно име*)
притежаващ/а лична карта №....., издадена наот
..... – Гр.....,
адрес:.....,
(*постоянен адрес*)
в качеството ми на.....
(*посочете длъжността*)
на.....,
(*посочете наименованието на подизпълнителя*)
ЕИК/адрес на управление.....,
във връзка с обявената от
(*наименование на възложителя*)
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на автоматични
предпазители, пакетни ключове и бутони”**

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Съгласен съм да участвам като подизпълнител на
.....
(*наименование на участника в процедурата, на който сте подизпълнител*)
при изпълнение на горесцитираната поръчка.

Видовете работи от предмета на поръчката, които ще изпълнявам като подизпълнител представляват% от общия обем на поръчката и са както следва:

1.....

2.....

(*изброяват се видовете работи, в съответствие данните, посочени в декларацията от участника за ползване на подизпълнители*)

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи за доказване съответствието ни със съответните критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняваме (*изброяват се*):

1.....

2.....

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:.....

Декларатор:.....

(*подпис и печат*)

Забележка: Декларацията се подписва от законния представител на всеки подизпълнител (ако са повече от един) или от упълномощено от него лице.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ -ата.....,
(*собствено, бащино, фамилно име*)

притежаващ/а лична карта №....., издадена наот

..... – гр.....,
адрес:.....
(*постоянен адрес*)

в качеството ми на.....
(*посочете длъжността*)

на.....
(*посочете наименованието на участника*)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автоматични предпазители, пакетни ключове и бутони”

ДЕКЛАРИРАМ:

Списък на доставките, които са идентични или сходни* с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години от датата на подаване на офертата:

№	Възложител (Получател)	Предмет на доставката/	Дата/година на която е приключила доставката/	В качеството на: главен изпълнител/ участник в обединение/ подизпълнител	Стойност (лв., без ДДС)	Кратко описание на вида и обема на доставката/
1						
2						
3						

* Под доставка със сходен предмет и обем следва да се разбира доставка на не по-малко от 10 000 бр. релета и/или измервателни уреди за електрически величини и/или автоматични предпазители (прекъсвачи) и/или пакетни ключове и/или бутони и/или сигнални индикатори.

Прилагам следните документи, които доказват извършената доставка:

1.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:.....

Декларатор:.....
(*подпис и печат*)

Забележка: Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за ангажираност на трети лица

Долуподписаният/ -ата.....,
(собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/а лична карта №....., издадена наот
..... – гр.....,
адрес:.....,
(постоянен адрес)
в качеството ми на трето лице , посочено от
.....,
(посочете наименованието на участника)
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Доставка на автоматични предпазители, пакетни ключове и бутони**”

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Задължавам се за времето на изпълнение на горесцитираната поръчка да предоставям на разположение на*(наименованието на участника)* следните ресурси:.....*(описват се ресурсите)*.
2. Заявените от участника по отношение на мен данни и информация са верни.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:.....

ДЕКЛАРАТОР:.....
(подпис)

Забележка: Декларацията се подписва от законния представител на третото лице или от надлежно упълномощено от него лице.

ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

ДО
ЕСО ЕАД
гр. София 1618
бул. „Цар Борис III” № 201

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ №

Издадена в полза на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД (ЕСО ЕАД), вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 175201304, със седалище и адрес на управление гр.София,1618, бул.”Цар Борис III” №201.

Известни сме, че нашият Клиент, _____ (наименование и адрес на участника), наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № / г. / Утвърден Протокол отг., (посочва се № и дата на Решението за класиране/дата на Протокола) е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: _____ (наименование на поръчката дадено от възложителя).

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, в размер на.....% (словом: _____) (посочва се размера от Обявлението) от общата стойност на поръчката, а именно за сумата _____ (словом: _____) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира изпълнението на договора.

Като се има предвид гореспоменатото, ние _____ (наименование и адрес на Банката), с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим незабавно, в срок до 3 (три) работни дни след получаването на Ваше писмено поискване, всяка посочена сума или суми, предявени от Вас, чиито общ размер не надвишава сумата от(словом: _____) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), без оспорване или възражения, без представянето на каквито и други доказателства от Ваша страна, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил всички или някое от своите задължения по силата на сключения от него с Вас договор, независимо от валидността на този договор.

Вашето решение е задължително за нас и се задължаваме да платим в определения срок след получаване на Вашето писмено поискване всяка посочена сума или суми, чиито общ размер не надвишава (словом:), без лихви, начисления, допълнителни такси, прихващане или насрещен иск, съгласно Вашите указания, без да изискваме потвърждение, съгласие или каквото и да било друго действие от нашия Клиент и без правото да вземем под внимание евентуално оспорване или възражение от страна на Клиента.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо, ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно шифровано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващо че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна.

Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване на Вашето писмено искане за плащане на посочения по-горе адрес или след получаване на SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на(посочва се конкретна дата), като срокът на валидност включва общо срока за изпълнение на договора, гаранционния срок (когато е приложимо) и допълнително 30 (тридесет) дни след изпълнение на всички задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора). До датата, определена в

предходното изречение, включително, каквото и да е искане за плащане по нея трябва да бъде получено от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е изпратен обратно или не.

Промяна или преустановяване на фактически или правни отношения между нас и нашия Клиент не ни освобождава от задълженията ни по настоящата гаранция. Нашите задължения, произтичащи от настоящата гаранция, остават в сила и няма да бъдем освободени от тях, ако нашият Клиент е обявил неплатежоспособност или несъстоятелност или е в процес на ликвидация, или преобразуване независимо от начина на преобразуване или прекратяване, или в случай на принудителна административна или друга процедура, или ако Клиентът прихваща сума във връзка с иск срещу вас (ЕСО ЕАД). Всички условия на настоящата гаранция остават в пълна сила, независимо от евентуална промяна във финансовото или правно състояние на нашия Клиент.

Настоящата гаранция и всички произтичащи от нея правоотношения се ръководят от българското законодателство. Всеки спор, възникнал от или във връзка с тази гаранция, ще бъде отнесен за решаване пред компетентния български съд.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ГОРНОТО, настоящата гаранция е подписана на(дата)

Подпис и печат,
(БАНКА)

Всичките текстове в образа са задължителни.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/ата:

1. (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността , дата на раждане: , гражданство/а: , постоянен адрес: , или адрес: (за чужди граждани без постоянен адрес),

в качеството ми на:

- законен представител
- пълномощник

на (посочва се наименованието, както и правно-организационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание) с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър , вписано в регистъра при

ДЕКЛАРИРАМ:

I. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/ правно образувание са следните физически лица:

1. (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: , дата на раждане , гражданство/а: (посочва се всяко гражданство на лицето), Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: , постоянен адрес: , или адрес: (за лица без постоянен адрес на територията на Република България) което е:

лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза)

лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

(посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната

собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

друго (посочва се).....

Описание на притежаваните права:

2. (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ:, дата на раждане, гражданство/а: (посочва се всяко гражданство на лицето), Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството:, постоянен адрес:, или адрес:, (за лица без постоянен адрес на територията на Република България) което е:

лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза)

лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

(посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

друго (посочва се).....

Описание на притежаваните права:

II. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са:

A. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол:

....., (посочва се наименованието, както и правно-организационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание),
седалище:, (държава, град, община), адрес:
....., вписано в регистър,
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър

Представители:

1. (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ:, дата на раждане:, гражданство/а: (посочва се всяко гражданство на лицето), Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството:, постоянен адрес:

2. (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ:, дата на раждане:, гражданство/а: (посочва се всяко гражданство на лицето), Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството:, постоянен адрес: (за лица без постоянен адрес на територията на Република България);

Начин на представляване: (заедно, поотделно или по друг начин).

B. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол:

....., (посочва се наименованието, както и правно-организационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание),
седалище:, (държава, град, община), адрес:
....., вписано в регистър,
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър

Представители:

1. (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ:, дата на раждане , гражданство/а: (посочва се всяко гражданство на лицето), Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството:, постоянен адрес:, или адрес:, (за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

2. (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ:, дата на раждане , гражданство/а: (посочва се всяко гражданство на лицето), Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството:, постоянен адрес:, или адрес:, (за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Начин на представяване:(заедно, поотделно или по друг начин).

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП:

..... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ:, дата на раждане:, гражданство/а:, постоянен адрес на територията на Република България:

IV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП:

1.

2.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за декларирана невярна данни.

ДАТА:

ДЕКЛАРАТОР:
(име и подпис)

Указания:

Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП

Долуподписаният/ата: (име, презиме, фамилия), ЕГН
....., документ за самоличност, издаден на от
....., постоянен адрес:, гражданство/а
....., в качеството ми на,
в, ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или
друг идентификационен номер

Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на следното делово взаимоотношение, или предмет на следната операция или сделка
....., в размер (посочват се разме-
рът и видът на валутата), имат следния произход:
.....

*При посочване на **физическо лице** се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които не попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация – дата на раждане; при посочване на **юридическо лице или друго правно образувание** – неговото наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако **същото е регистрирано в друга държава** – наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който същото е вписано в съответния регистър на другата държава.*

*При посочване на **договори (включително договори за дарение), фактури или други документи** се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които са подписали или издали документите.*

*При посочване на **наследство** се посочват година на придобиване и данни за наследодателя или наследодателите, при посочване на **спестявания** – периодът, в който са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на **доходи от търговска или трудова дейност, както и друг общоформулиран източник** – периодът, в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите.*

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране:

.....

Декларатор.....

(подпис)